

Rozvaděč bude oceloplechová rozvodnice pro montáž do zdi  
Osazení 4x elektroměr na kříž, 2x rezerva pro spínací hodiny,  
dodává OŘ Ostrava, možnost zaplombování

Minimální krytí IP40, vnitřní krytí IP20


Neprůhledná dvířka.

Energetický zámek

Kapsa na dokumentaci

Vypracoval	Ing. M. KOTAS	<div><div><div>MIKO</div><div>projektování kabelové</div></div><div><div>Ing. Michael KOTAS</div><div>TESLOVA 2B</div><div>Ostrava</div><div><div>íčo.14567105</div><div>tel.737417019</div></div></div></div>	
Kontroloval	Ing. M. KOTAS		
INVESTOR	<i>Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava</i>		
Stavba	<b><i>KARLOVICE ŽST. OPRAVA – úprava části elektroinstalace a aktualizace</i></b>		
Část	<i>E2.10 Umělé osvětlení, vnitřní silnoproudé rozvody</i>		
Obsah	<b>SCHÉMA ROZVADĚČE RESŽ</b>		
		Stupeň DPS	
		Datum IX.2024	
		Měřítko	
		f A4 2	
		Dokument	Pare
		10	

RESŽ

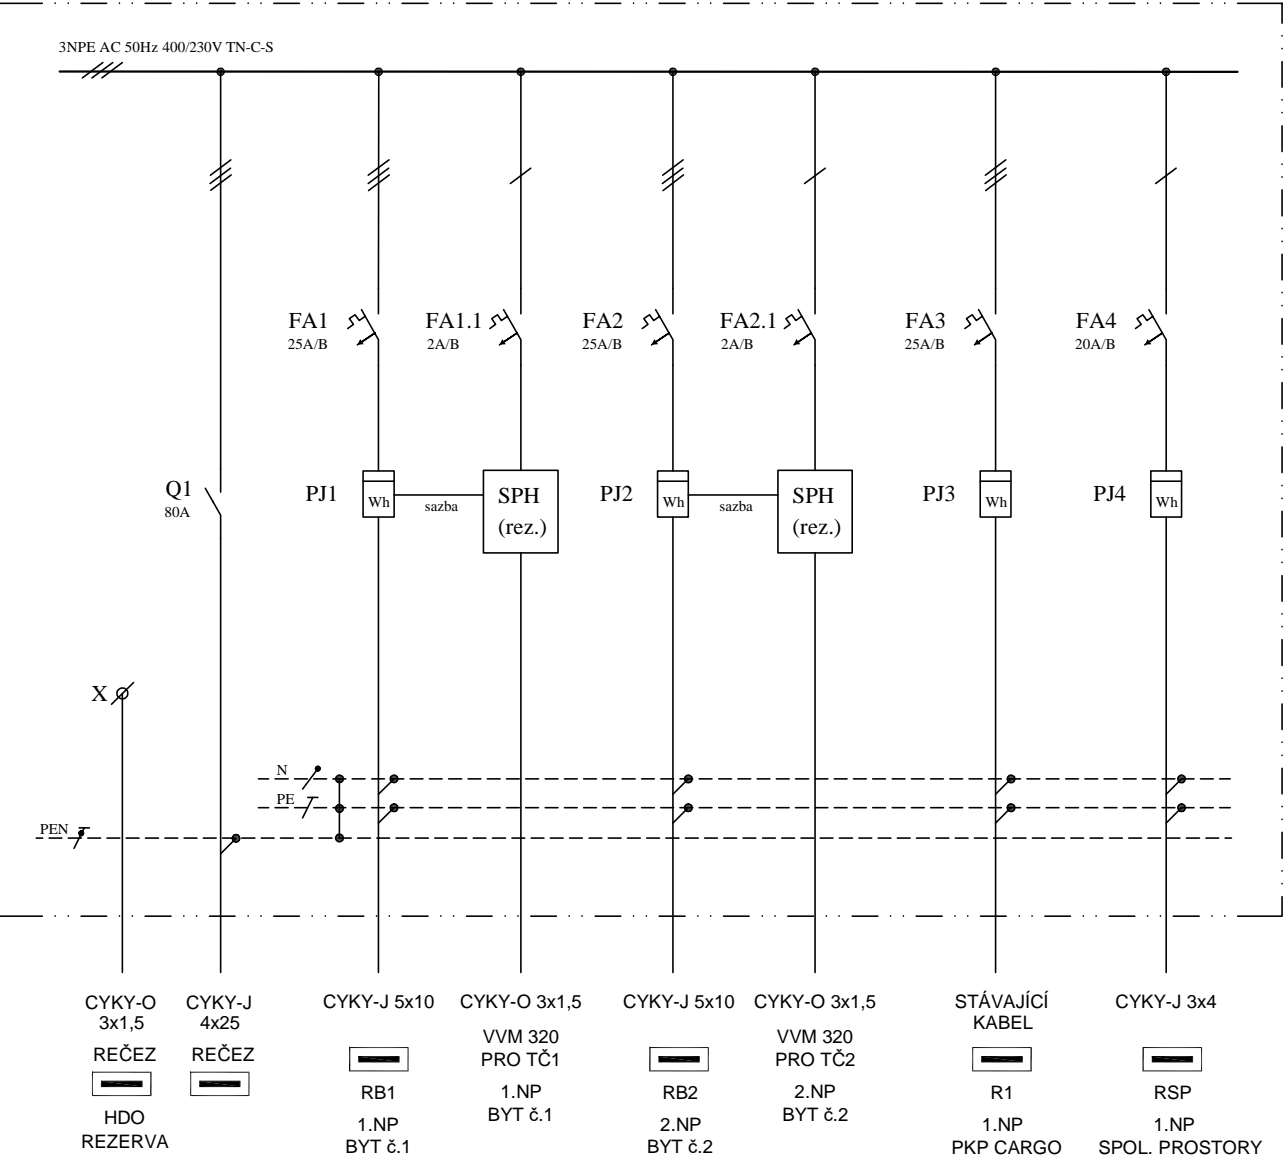

SPH - SPÍNACÍ HODINY PRO SPÍNÁNÍ NÍZKÉHO TARIFU  
DODÁVKA OŘ OSTRAVA, REZERVA DVA MODULY