


REČEZ

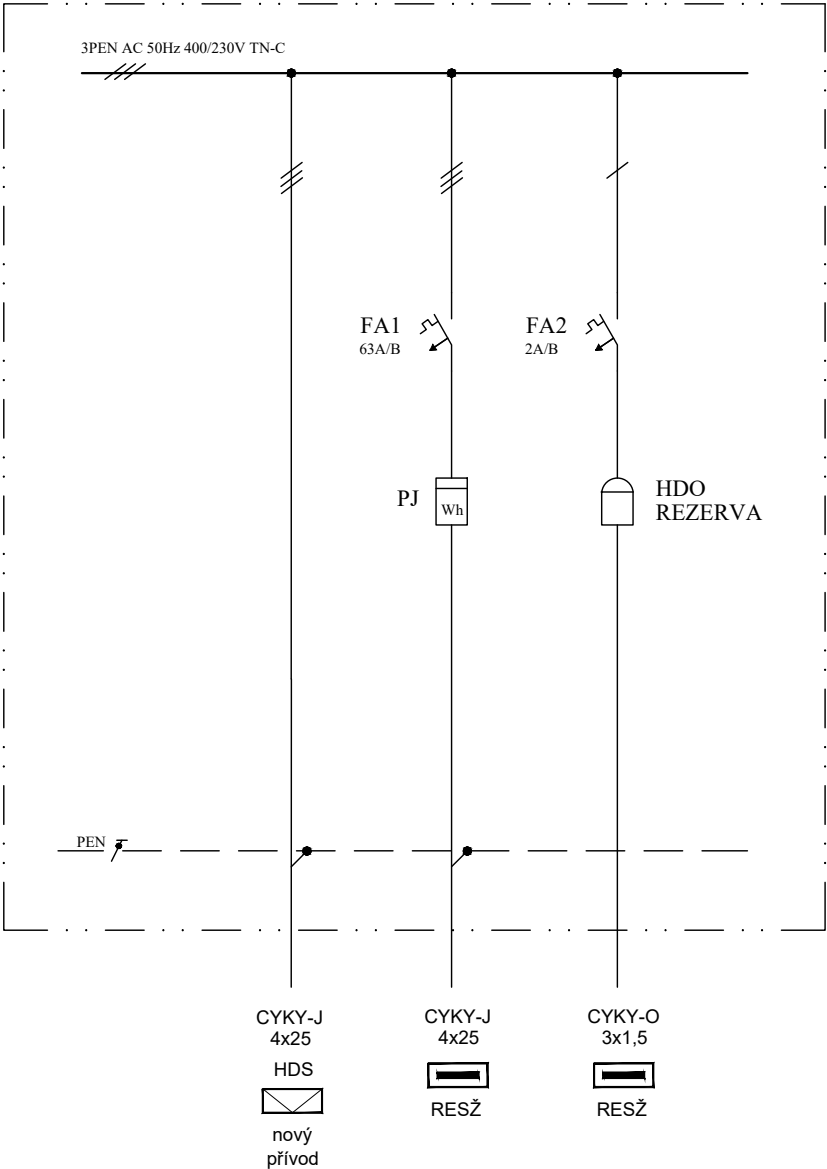

Rozvaděč bude oceloplechová rozvodnice pro montáž do zdi
Osazení 1x elektroměr na kříž a 1x přijímač HDO (rezerva)
společnosti ČEZ, možnost zaplombování
Minimální krytí IP40, vnitřní krytí IP20
Neprůhledná dvířka.
Energetický zámek
Kapsa na dokumentaci

Vypracoval	Ing. M. KOTAS	<div><div>MIKO</div><div>projekt kancelář</div></div> <div>Ing.Michael KOTAS TESLOVA 2B Ostrava <small>ičo.14567105 tel.737417019</small></div>		
Kontroloval	Ing. M. KOTAS			
INVESTOR	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava			
Stavba	KARLOVICE ŽST. OPRAVA – úprava části elektroinstalace a aktualizace			
Část	E2.10 Umělé osvětlení, vnitřní silnoproudé rozvody			
Obsah	SCHÉMA ROZVADĚČE REČEZ			
			Stupeň DPS	
			Datum IX.2024	
			Měřítko	
			f A4 1	
			Dokument	Pare
			09	