

# Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ostravsko a Přerovsko“

## B.5 Tabulka – organizace výstavby

### ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název: **Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ostravsko a Přerovsko“**

Stupeň: studie proveditelnosti

Objednatel: **Správa železnic, státní organizace**  
**Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc**

Zakázkové číslo: 18009-01-0519  
Termín odevzdání: 4/2020



Zpracovatel:	SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26, 611 36 Brno
Generální ředitel:	Ing. Kamil Chmela
Odpovědný projektant zakázky:	Ing. Jiří Pelc
Navrhl, vypracoval:	Ing. Ondřej Svoboda


## OBSAH DOKUMENTACE

**B.5.1 Varianta č. 1**

**B.5.1 Varianta č. 2**

**B.5.1 Varianta č. 3**


HARMONOGRAM VARIANTY Č. 1

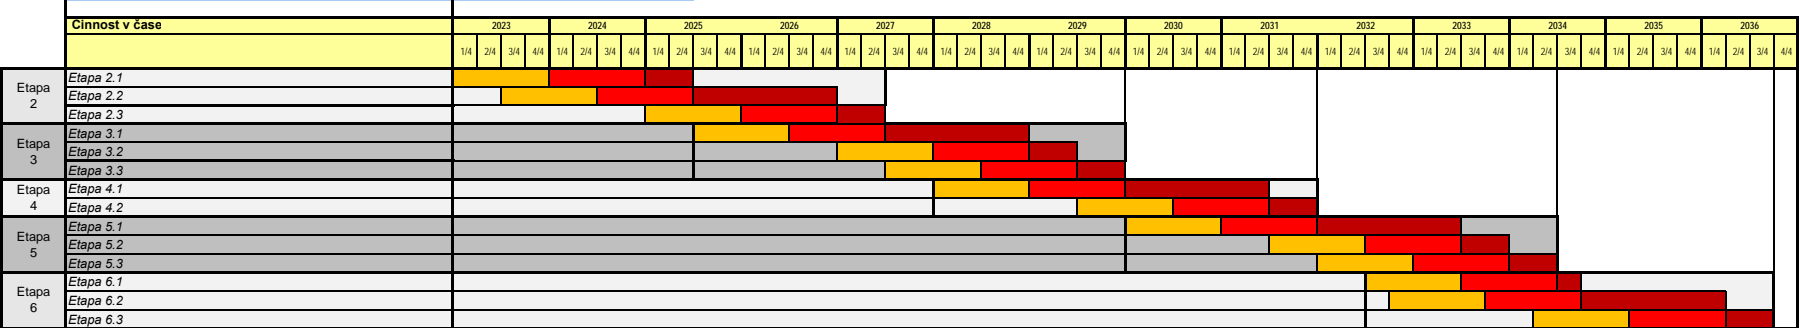

Legenda


- Zpracování přípravné dokumentace a vydání ÚR
- Projekt stavby a stavební povolení
- Realizace stavby

HARMONOGRAM VARIANTY Č. 2

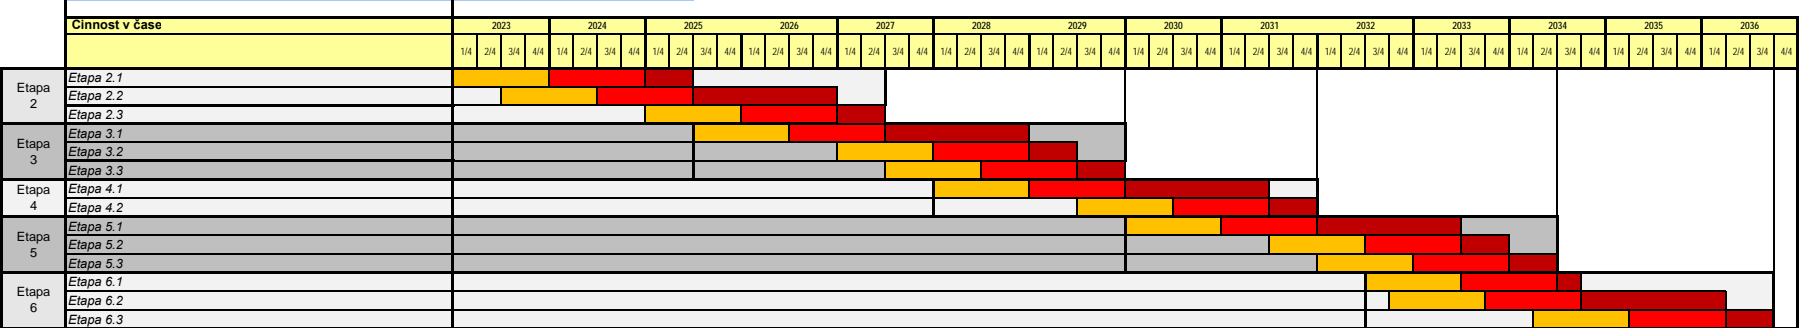

Legenda

- Zpracování přípravné dokumentace a vydání ÚR
- Projekt stavby a stavební povolení
- Realizace stavby

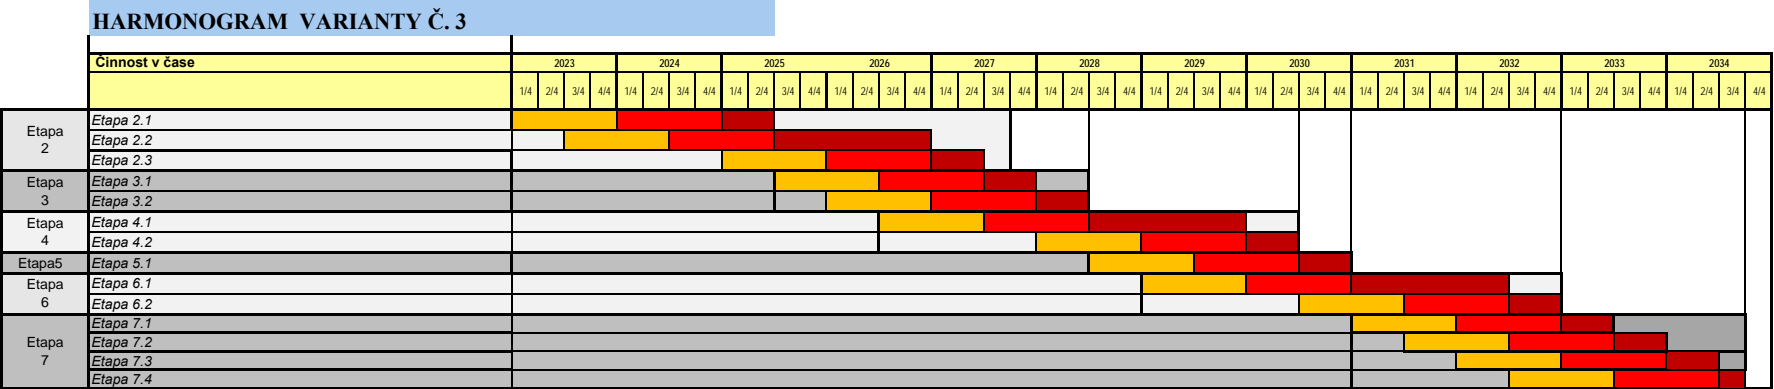

Legenda

- Zpracování přípravné dokumentace a vydání ÚR
- Projekt stavby a stavební povolení
- Realizace stavby