A-A
NOVÝ STAV - PODÉLNÝ ŘEZ
1:50

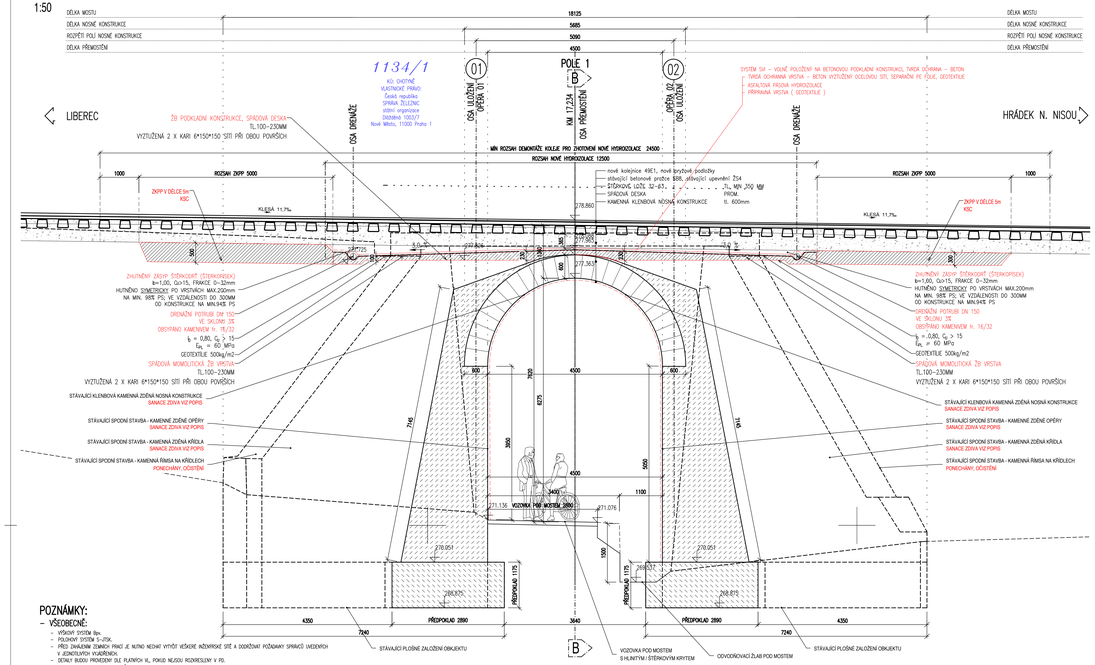

B-B
NOVÝ STAV - PŘÍČNÝ ŘEZ
1:50

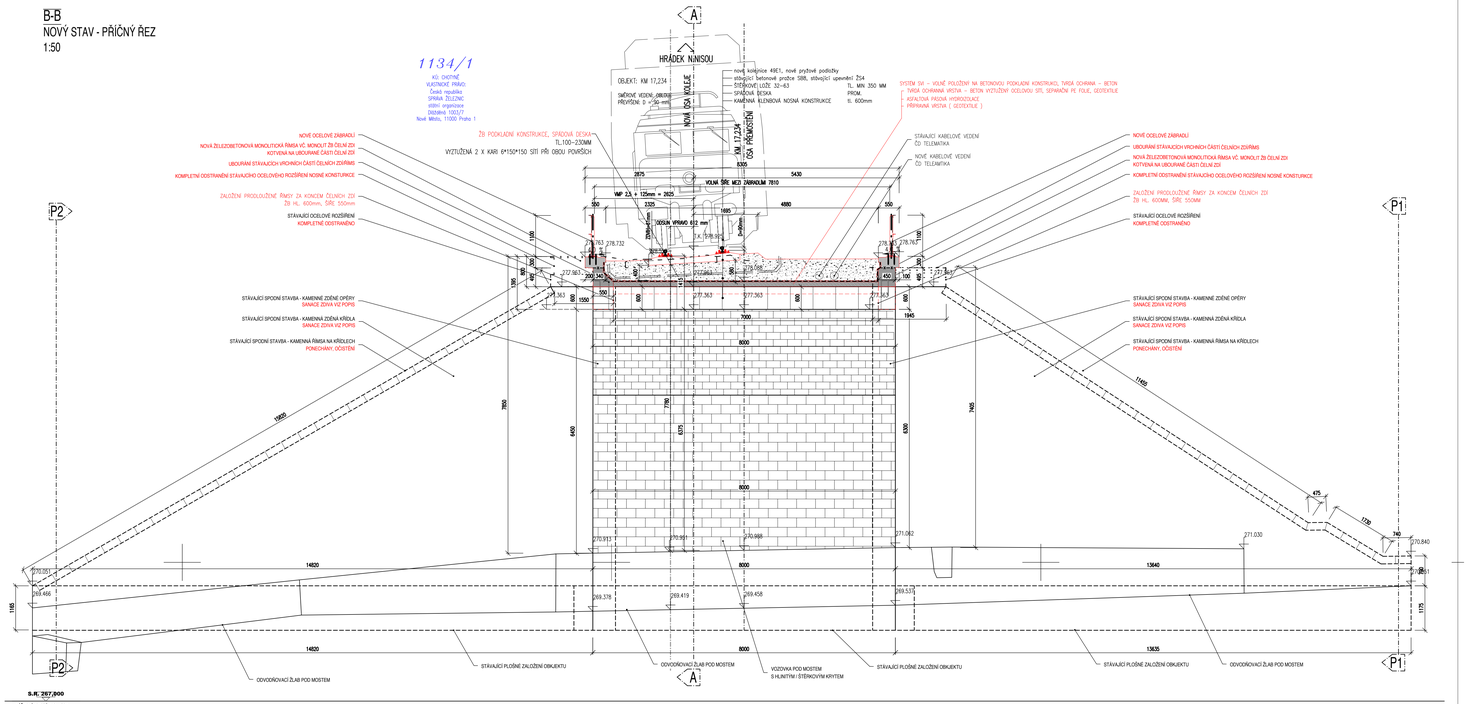

S-R: 267,800
VÝŠKOVÝ SYSTÉM S-JTSK
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

POZNÁMKY:

– VŠEOBECNÉ:
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
- POLOHOVÝ SYSTÉM S–JTSK
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A DODRŽOVAT POŽADAVKY SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH V JEDNOTLIVÝCH VYJÁDŘENÍCH.
- DETAILY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH NORMOVÝCH PŘEDPISŮ V PD.
- BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206.
- BETON **C 30/37 XF4(XD3)** PRO VŠECHNY KONSTRUKCE VYSTAVENÉ VLIVU SOLÍ A TAVIDLŮ ŘÍDNÉ OŠETŘOVAT A CHRÁNIT PŘED KLIMATICKÝM VLIVY.

– PŘESNOST VYVEDENÍ A PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY JSOU DÁNY:
- ČSN 73 0500 – Projekty stavebních staveb
- ČSN 01 3419 – Výkresy ve stavebnictví. Výškové výkresy staveb
- ČSN 73 0212 – Geometrická přesnost ve výstavbě, kontrola přesnosti
- TKP KAPITOLA 1, PŘÍLOHA Č.9
- TKP KAPITOLA 18, 18. 4 DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ...

– TŘÍDY PŘESNOSTI (dle TKP 1.):

KONSTRUKČNÍ ČÁST MOSTU:	TŘÍDA PŘESNOSTI:
– ZEMNÍ PRÁCE	NEW POZNÁMKA
– ZÁKLADY, KRUHOVÉ PILOTY A PODZEMNÍCH STĚN	TŘÍDA 12
– ČÁSTI ZÁKLADŮ NA KTERÉ NAVAZUJÍ PODPĚRY	TŘÍDA 11
– OPĚRY MIMO ÚLOŽNÝCH PRAHŮ, PILÍŘŮ, KONSTRUKCE PRO ODVOD SRÁŽKOVÉ VODY	TŘÍDA 11
– PILÍŘE, NOSNÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE, ÚL. PRAHY, SKŘÍNĚ A	TŘÍDA 10
– SVRŠEK MOSTU, PŘESYPACÍ KONSTRUKCE, BLOKY POD LOŽISKA	TŘÍDA 9

– TOLERANCE ROVNOSTI (dle TKP 1.):

VZTAŽNÁ DÉLKA [m]	2	4	8	15
TOLERANCE V mm	10	15	20	25
ÚSEČKA VODOROVNÁ				
TOLERANCE V mm	6	10	12	15
(PŘÍČNÝ, ZÁBRADLÍ A OBRUBNÍKY)				

– MEZNÍ ODCHYLKY SVISLOSTI SVISLÝCH PLOCH (dle TKP 1.):

	h
VÝŠKA	h
MEZNÍ ODCHYLKA [mm] VODITELNÝCH PLOCH A HRAN OBECNÉ	h/300
MOSTNÍCH PILÍŘŮ	h/400
MEZNÍ ODCHYLKA [mm] NÁVODITELNÝCH PLOCH A HRAN	h/200

– PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY:
ZÁKLADY – TKP 18 NEBO ČSN EN 13670 (TOLERANČNÍ TŘÍDA 1)
- POLOHA ZÁKLADŮ V PŮDORYSU, VZTAŽENÁ K SOUŘADNANÍM PŘÍMKÁM: ± 25 mm
- POLOHA ZÁKLADŮ VE SVISLÉM SMĚRU VZTAŽENÁ K SOUŘADANÉ ÚROVNI: ± 20 mm

– ZNAČENÍ BETONŮ:
OZNAČENÍ BETONŮ JE V SOK. PROVEDENÍ PODLE ČSN EN 206, VČETNĚ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ.
SKLO OZNAČENÍ JE ROZHODUJÍCÍ PRO STANOVENÍ TRVANLIVOSTI A ODOLNOSTI.

– ÚPRAVA POVRCHŮ (dle TKP 18.):
POHLEDOVÁ ÚPRAVA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENA DLE NÍŽE UVEDENÝCH POPISŮ:
- Ao – VEŠKERÉ NEVOSTELOVÉ PLOCHY
- C1d – RUBOVÉ PLOCHY OPĚR (ZAMÝVÁCÍ ZÓD) A KŘÍDEL
- C2d – VOSTELOVÉ PLOCHY OPĚR A KŘÍDEL
- C2d – POVRCH NOSNÉ KONSTRUKCE
- Bd – BOKORYS A PODHLED NOSNÉ KONSTRUKCE
- C2d – PODKLED CHODNÍKŮ A OSTATNÍ PLOCHY CHODNÍKŮ
- Ed – POVRCH CHODNÍKU (DLAŽBA)
- Bd – BOKORYS CHODNÍKŮ

KATEGORIE POHLEDOVÉ ÚPRAVY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ PODLE POUŽITÉHO BEDNÍCÍHO MATERIÁLU:
A: Nehoblovaná pilana ne sraz.
B: Hobrovaná pilana ne sraz, hoblovaná na zkosením nebo bez zkosení hran pilan.
C1: Hoblovaná překližka nebo ostatní bednění.
C2: Celoplošně vlovstělé desky se strukturou dřeva (drážkované) zpevněné povrchově pěstěcí pryskyřičnou vrstvou.
D: Speciální druhy bednění (vakuové) pohledové betony, syntetické vložky do bednění apod.).
E: Úprava nebednících ploch – Úprava dřevěným hladítkem bez použití přídavné vody. Používá se pojížděné plochy se upraví stržení (zdrsnění).

POUŽITÉ MATERIÁLY A ZÁKLADNÍ INFORMACE:

– POUŽITÉ MATERIÁLY V KONSTRUKCI PROPUSTKU:

– BETON:

PODKLADNÍ BETON	OZNAČENÍ PODLE ČSN EN
SPRÁDOVÁ DESKA	**C16/20 – XA1, XA2, XA3**
RÍMSY	**C 30/37 XF3,XD1**

– VÝZTUŽ:

KARI SÍŤ, VÝZTUŽ	**B500B**

– KÁMEN:

PŘÍRODNÍ KÁMEN, MIN. TL. 200 MM, NASAKAVOST < 3%
PROVEDENÍ KAMENNÉ DLAŽBY DLE AT 2EL. SPODNÍ Z 6.11

V TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI NEMUSÍ BÝT ZAHRNUTY VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, KTERÝCH SE V OSTŘENÉM ÚZEMÍ, VČETNĚ JE NUTNO VÝŠKOVÝ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ OVĚŘIT V SOUVISLOSTI ČÍSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE !

SANACE POVRCHU KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ

SANACE ZDIVA
SANACE SE TÝKÁ URČITÝCH POHLEDOVÝCH ČÁSTÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ (OPĚRY, NK, KŘÍDLA)
POPIS
SANACE SE SKLÁDÁ Z TĚCHTO OPERACÍ:
- ODSTRANĚNÍ NEZDRAVÉ A VEGETACE OTRYSKÁNÍM VHODNÝM ABRAZIVNÍM MATERIÁLEM
- VYSKÁRÁNÍ MALTY ZE SPÁR NA HLOUBKU 70–100 mm (NA NEPORUŠENOU MALTU)
- VYPLNĚNÍ SPÁR STUKOVÝM VÁPENNÝM PROKAZOVÍM
- PŘÍSPÁROVÁNÍ KAMENNÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU MC50 (HLOUBKOVÉ DO HL. 100mm)
- OČIŠTĚNÍ POHLEDU TLAKOVOU VODOU
- PŘÍPADNÁ LOKÁLNÍ STABILIZACE ROZVOLNĚNÝCH KAMENNÝCH BLOKŮ

ROZSAH SANACÍ:
- TRYSKÁNÍ / OČISTĚNÍ ZDIVA 100%
- PŘÍSPÁROVÁNÍ ZDIVA 50% (HLOUBKOVÉ DO HL. 100mm)
- DOPLNĚNÍ ZDIVA 10%
- LOKÁLNÍ SANACE ŘÍMS NA KŘÍDLECH 20%
- STABILIZACE A UKOTVENÍ KAMENNÝCH BLOKŮ ŘÍMS 20%
- OPRAVIT OPRACOVÁNÉ HRANY NA OKRAJÍCH OPĚR O1 VE SPODNÍ ČÁSTI (cca 0,5m2)

VÝUSTĚNÍ RUBOVÉ DRENÁŽE VE SVAHU - ŘEZ
1:25



VÝUSTĚNÍ RUBOVÉ DRENÁŽE VE SVAHU -PŮDORYS
1:25

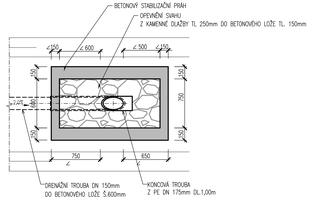

DETAIL KOTVENÍ IZOLACE
1:10

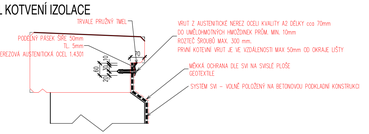

MĚŘÍTKO:

1:50

m 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Razítko oprávněné osoby:

Stavebník/investor:	**Správa železnic, státní organizace** Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, 110 00 IČO: 709 94 234		
Zástupce investora:	**OŘ HK, U Fotochemy 259, Hradec Králové 501 01**		
Generální projektant:	**PRODIN a.s.** K Vápence 2745, 530 02 Pardubice T: +420 466 055 130 IČO: 252 92 161 E: info@prodin.cz	PRODIN SKUPINA VEOLIA	
Zhotovitel profese:	**MOSTARSKÁ S.R.O.** NÁM. REPUBLIKY 1400, 53002 PARDUBICE DOBROVOLNY@MOSTARSKA.CZ, TEL. 777 622 521	MOSTARSKÁ s.r.o.	
Hlavní projektant (HIP):	Martin Lipenský, DiS.	Souřadný systém:	**S-JTSK, B.p.v.**

Název stavby/akce:	**"Prostá rekonstrukce trati v úseku Chrastava - Hrádek nad Nisou"**	Zakázka:	**31/23/1037.208**
Místo stavby:	Liberecký kraj TUDU 0941 06 Chrastava - Hrádek nad Nisou	Datum:	**06/2024**
		Stupeň dokumentace:	**DSP+PDPS**
Název části:	**Mosty, propustky, zdi**	Označení části:	**D.2.1.4.4**
Odpovědný projektant:	ING. JAN DOBROVOLNÝ		
Zpracovatel:	ING. JAN DOBROVOLNÝ		
Obsah desek:	**SO 01-20-04 Železniční most v evid. km 17,234 NOVÝ STAV, ŘEZY**	Označení:	**5**
		Č.paré:	