


ULOŽENÍ V KOMUNIKACI

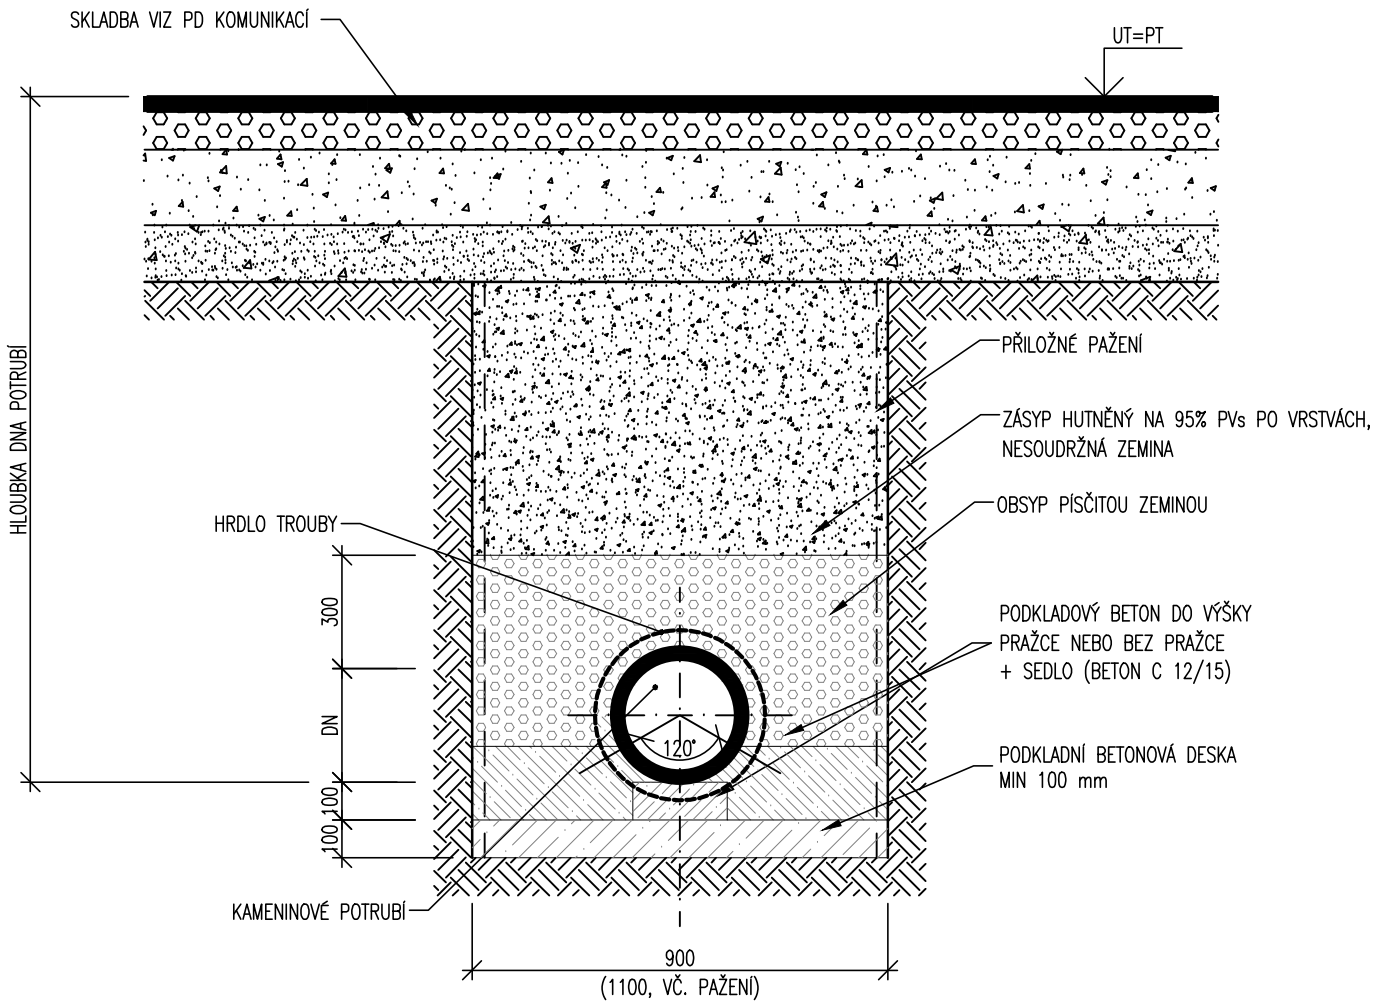

V PŘÍPADĚ NIŽŠÍHO KRYTÍ NEŽ 1,8 m, BUDE POTRUBÍ KOMPLETNĚ OBETONOVÁNO

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI
NA JMENOVITÉ SVĚTLOSTI DN A NA HLOUBCE RÝHY

TAB.1

hloubka rýhy H	Zapažená rýha Š
1,00≤H≤1,75	0,8 m
1,75≤H≤4,00	0,9 m
H > 4,00	1,0 m

TAB.2

DN potrubí	Světlá šířka zapaž. rýhy Š _z
≤ 225	OD + 0,4 m
225 < DN ≤ 350	OD + 0,5 m
350 < DN ≤ 700	OD + 0,7 m
700 < DN ≤ 1200	OD + 0,85 m
DN > 1200	OD + 1,0 m

OD – vnější průměr trouby [m]

Šířka rýhy je větší z obou hodnot uvedených v TAB.1 A TAB.2

POZNÁMKA:

JEDNÁ SE O PŘÍKLAD VZOROVÉHO ULOŽENÍ POTRUBÍ. TAKTO BUDE PROVEDENO V MÍSTECH OTEVŘENÉHO VÝKOPU. V OSTATNÍ DÉLCE TRASY PŘÍPOJKY BUDE POTRUBÍ ULOŽENO V RÁMCI BEZVÝKOPOVÉHO PROVÁDĚNÍ. VIZ VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE; DLE PŘESNÉ VYBRANÉ TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ.

REVIZE:	OBSAH:	DATUM:
0	DPS K PŘÍPOMÍNKÁM	02 / 2023
1	DPS ČISTOPIS	04 / 2023

±0,000 = 193,45 m n.m. Bpv

REVITALIZACE NÁDRAŽÍ BUBNY NA PAMÁTNÍK TICHA
Bubenská 177/8b, 170 00, Praha 7 - Holešovice

investor:

Památník ticha, s.p.o., IČO 10892303
Maltézské náměstí 471/1, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
Pavel Štingl, ředitel

architekt:

ARN Studio spol. s.r.o.
Československé armády 219/24, 500 03 Hradec Králové
Ing.arch. Jiří Krejčík, Ing.arch. Michal Krejčík
info@arn-studio.cz

generální projektant:

DELTAPLAN spol. s r.o.
Jankovcova 938/18a, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Ing. Petr Kniha
deltaplan@deltaplan.cz, www.deltaplan.cz

projektant části:

ŠETELÍK OLIVA, s r.o.
Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6
Ing. Jan Šetelík
setelik@setelikoliva.cz, www.setelikoliva.cz

zodpovědný projektant části:

Ing. Jan Šetelík

vypracoval:

Tomáš Pešek

stupeň :

DPS - dokumentace pro provádění stavby

stavební objekt:

SO 311; SO 411

profese:

PŘÍPOJKY VODOVODU A KANALIZACE

datum: revize:

04 / 2023 1

název přílohy:

ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ KAMENINA

měřítko: číslo výkresu: číslo paré:

1 : 20

PVK 501