


ULOŽENÍ V KOMUNIKACI

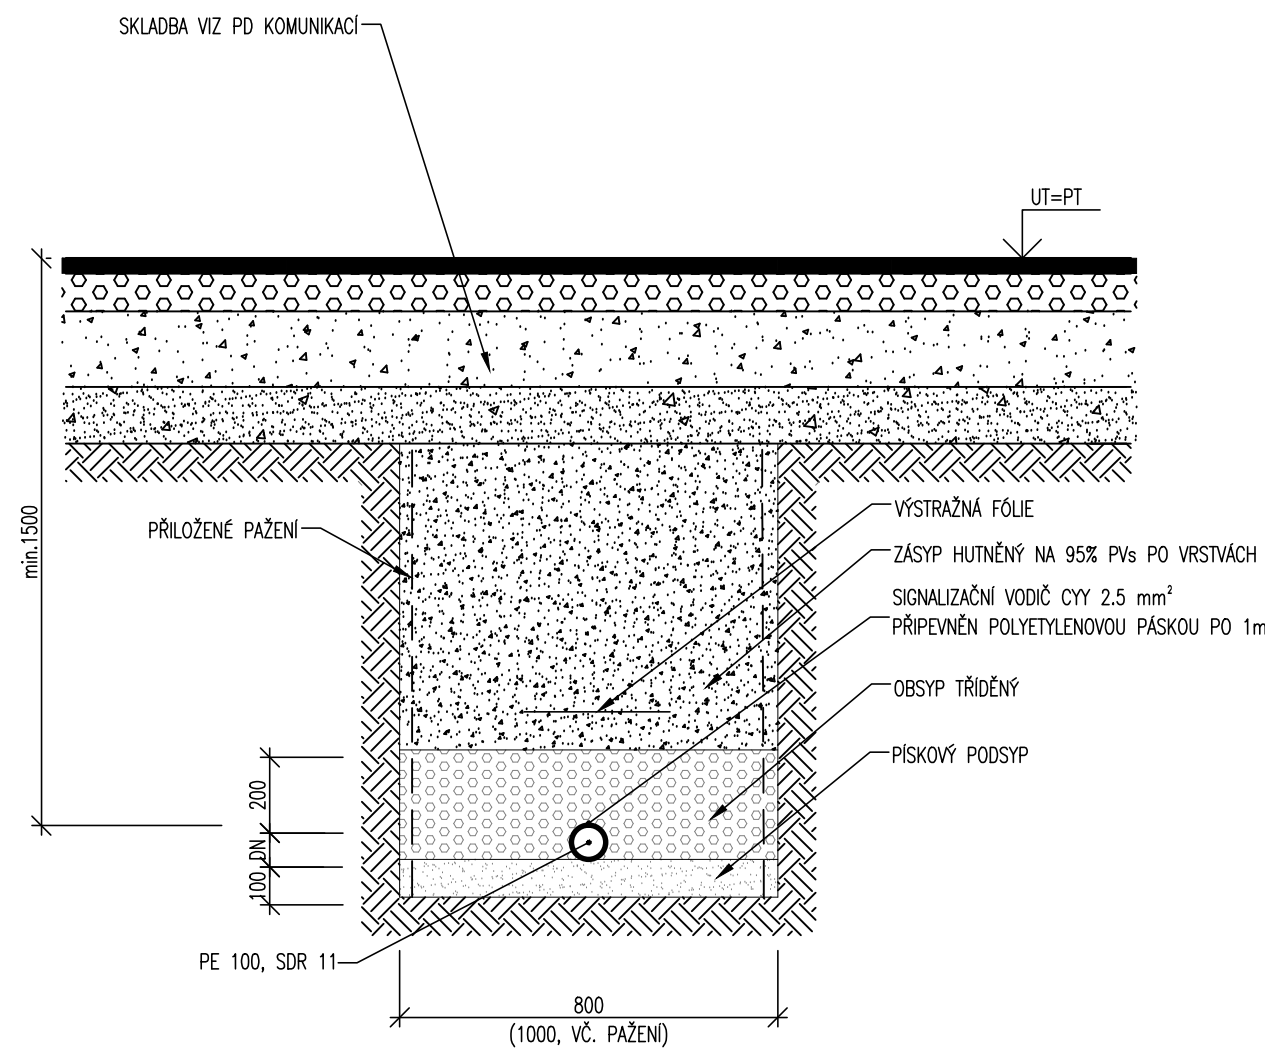

PAŽENÍ RÝHY BUDE PROVEDENO JE-LI:

V EXTRAVILÁNU: $H > 1,5$ m
V INTRAVILÁNU: $H > 1,3$ m
(EVENT. 0,7 m V NESOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH
ČI MÍSTECH SE SILNÝMI OTŘESY)

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA
JMENOVITÉ SVĚTLOSTI DN A NA HLOUBCE RÝHY

TABULKA 1

Hloubka rýhy H	Zapažená rýha Š
$1,00\text{m} \leq H \leq 1,75\text{m}$	0,8m
$1,75\text{m} < H \leq 4,00\text{m}$	0,9m
$H > 4,00\text{m}$	1,0m

TABULKA 2

DN POTRUBÍ	Zapažená rýha Š
≤ 225	OD + 0,40m
> 225 až ≤ 350	OD + 0,50m
> 350 až ≤ 700	OD + 0,70m
> 700 až ≤ 1200	OD + 0,85m
> 1200	OD + 1,00m

OD - VNĚJŠÍ PRŮMĚR TROUBY [m]

ŠÍŘKOU RÝHY JE VĚTŠÍ Z OBOU HODNOT

UVEDENÉ V TAB.1 A TAB.2.

REVIZE: OBSAH:

0 DPS K PŘIPOMÍNKÁM
1 DPS ČISTOPIS

DATUM:

02 / 2023
04 / 2023

±0,000 = 193,45 m n.m. Bpv

REVITALIZACE NÁDRAŽÍ BUBNY NA PAMÁTNÍK TICHA

Bubenská 177/8b, 170 00, Praha 7 - Holešovice

investor:

Památník ticha, s.p.o., IČO 10892303

Maltézské náměstí 471/1, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Pavel Štingl, ředitel

architekt:

ARN Studio spol. s r.o.

Československé armády 219/24, 500 03 Hradec Králové

Ing.arch. Jiří Krejčík, Ing.arch. Michal Krejčík

info@arn-studio.cz

generální projektant:

DELTAPLAN spol. s r.o.

Jankovcova 938/18a, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Ing. Petr Kniha

deltaplan@deltaplan.cz, www.deltaplan.cz

projektant části:

ŠETELÍK OLIVA, s r.o.

Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6

Ing. Jan Šetelík

setelik@setelikoliva.cz, www.setelikoliva.cz

zodpovědný projektant části:

Ing. Jan Šetelík

vypracoval:

Tomáš Pešek

stupeň :

DPS - dokumentace pro provádění stavby

stavební objekt:

SO 311; SO 411

profese:

PŘÍPOJKY VODOVODU A KANALIZACE

datum:

revize:

04 / 2023

1

název přílohy:

ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ PE

měřítko:

číslo výkresu:

číslo paré:

1 : 20

PVK 502