
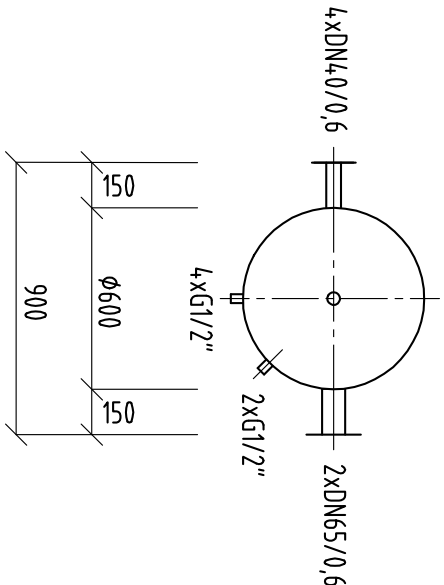


REVIZE:   OBSAH:		DATUM:
0	DPS K PŘÍPOMÍNKÁM	02 / 2023
1	DPS ČISTOPIS	04 / 2023

# AKUMULAČNÍ NÁDOBA TEPLA (ANT) O OBSAHU 500 l, PN 0,6 MPa

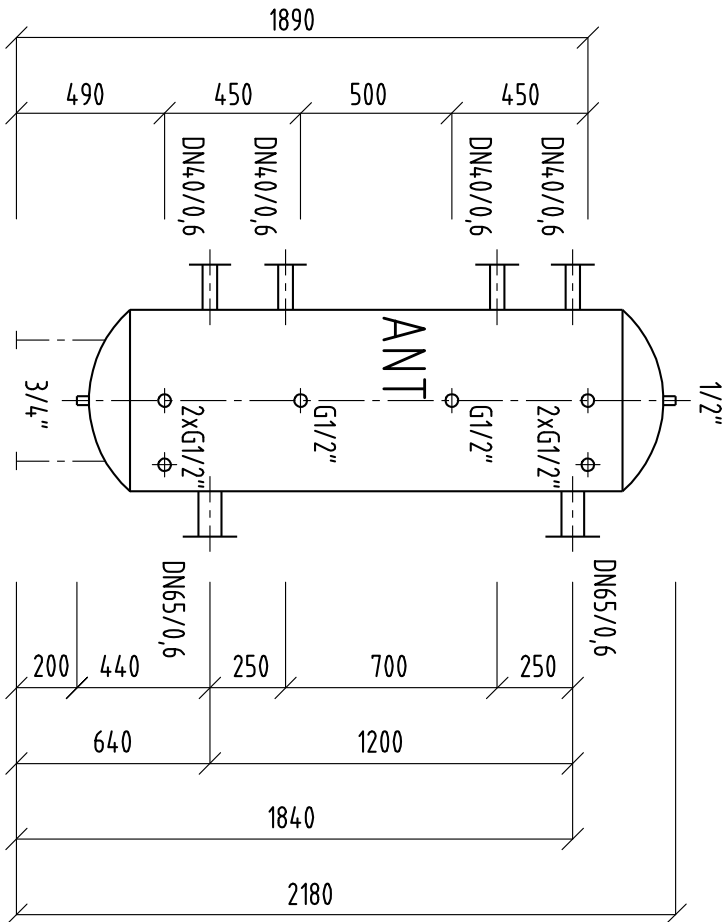

- HRDLA PŘÍRUBOVÁ DN40, PN 0,6 MPa - 4 x HRDLO PRO VSTUP A VÝSTUP TTV
- HRDLA PŘÍRUBOVÁ DN65, PN 0,6 MPa - 2 x HRDLO PRO VSTUP A VÝSTUP TTV
- HRDLA ZÁVITOVÁ DN15 (1/2") - 1 x HRDLO PRO ODVZDUŠNĚNÍ, DN20 (3/4") - 1 x HRDLO PRO VYPOUŠTĚNÍ
- NÁVARKY G1/2" - 6 x NÁVAREK PRO JÍMKU MAR + TEPLOMĚR

±0,000 = 193,45 m n.m. BpV

## REVITALIZACE NÁDRAŽÍ BUBNY NA PAMÁTNÍK TÍCHA

Bubenská 177/8b, 170 00, Praha 7 - Holešovice

investor:

**Památník ticha, s.p.o., IČO 10892303**

Maltézské náměstí 471/1, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Pavel Šingl, ředitel

architekt:

**ARN Studio spol. s r.o.**

Československé armády 219/24, 500 03 Hradec Králové

Ing.arch. Jiří Krejčík, Ing.arch. Michal Krejčík

info@arn-studio.cz

generální projektant:

**DELTAPLAN spol. s r.o.**

Jankovcova 938/18a, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Ing. Petr Kříha

deltaplan@deltaplan.cz, www.deltaplan.cz

projektant částí:

PPP, spol. s r.o.

Masarykovo náměstí 1544

530 02 Pardubice

info@pppczech.cz, www.pppczech.cz

zodpovědný projektant částí:

Ing. Jan Nepraš

vyracoval:

Ing. Jan Nepraš

stupeň :

DPS - dokumentace pro provádění stavby

stavební objekt:

SO 101 - Budova Památníku

profese:

**CHLAZENÍ**

datum:

04 / 2023

název přílohy:

## STROJOVNA CHL - DETAIL ANT

měřítko: číslo výkresu: číslo paré:

1:25

**CHL 357**