


PŮDORYS 2.NP  
byt. č.3  
slaboproud

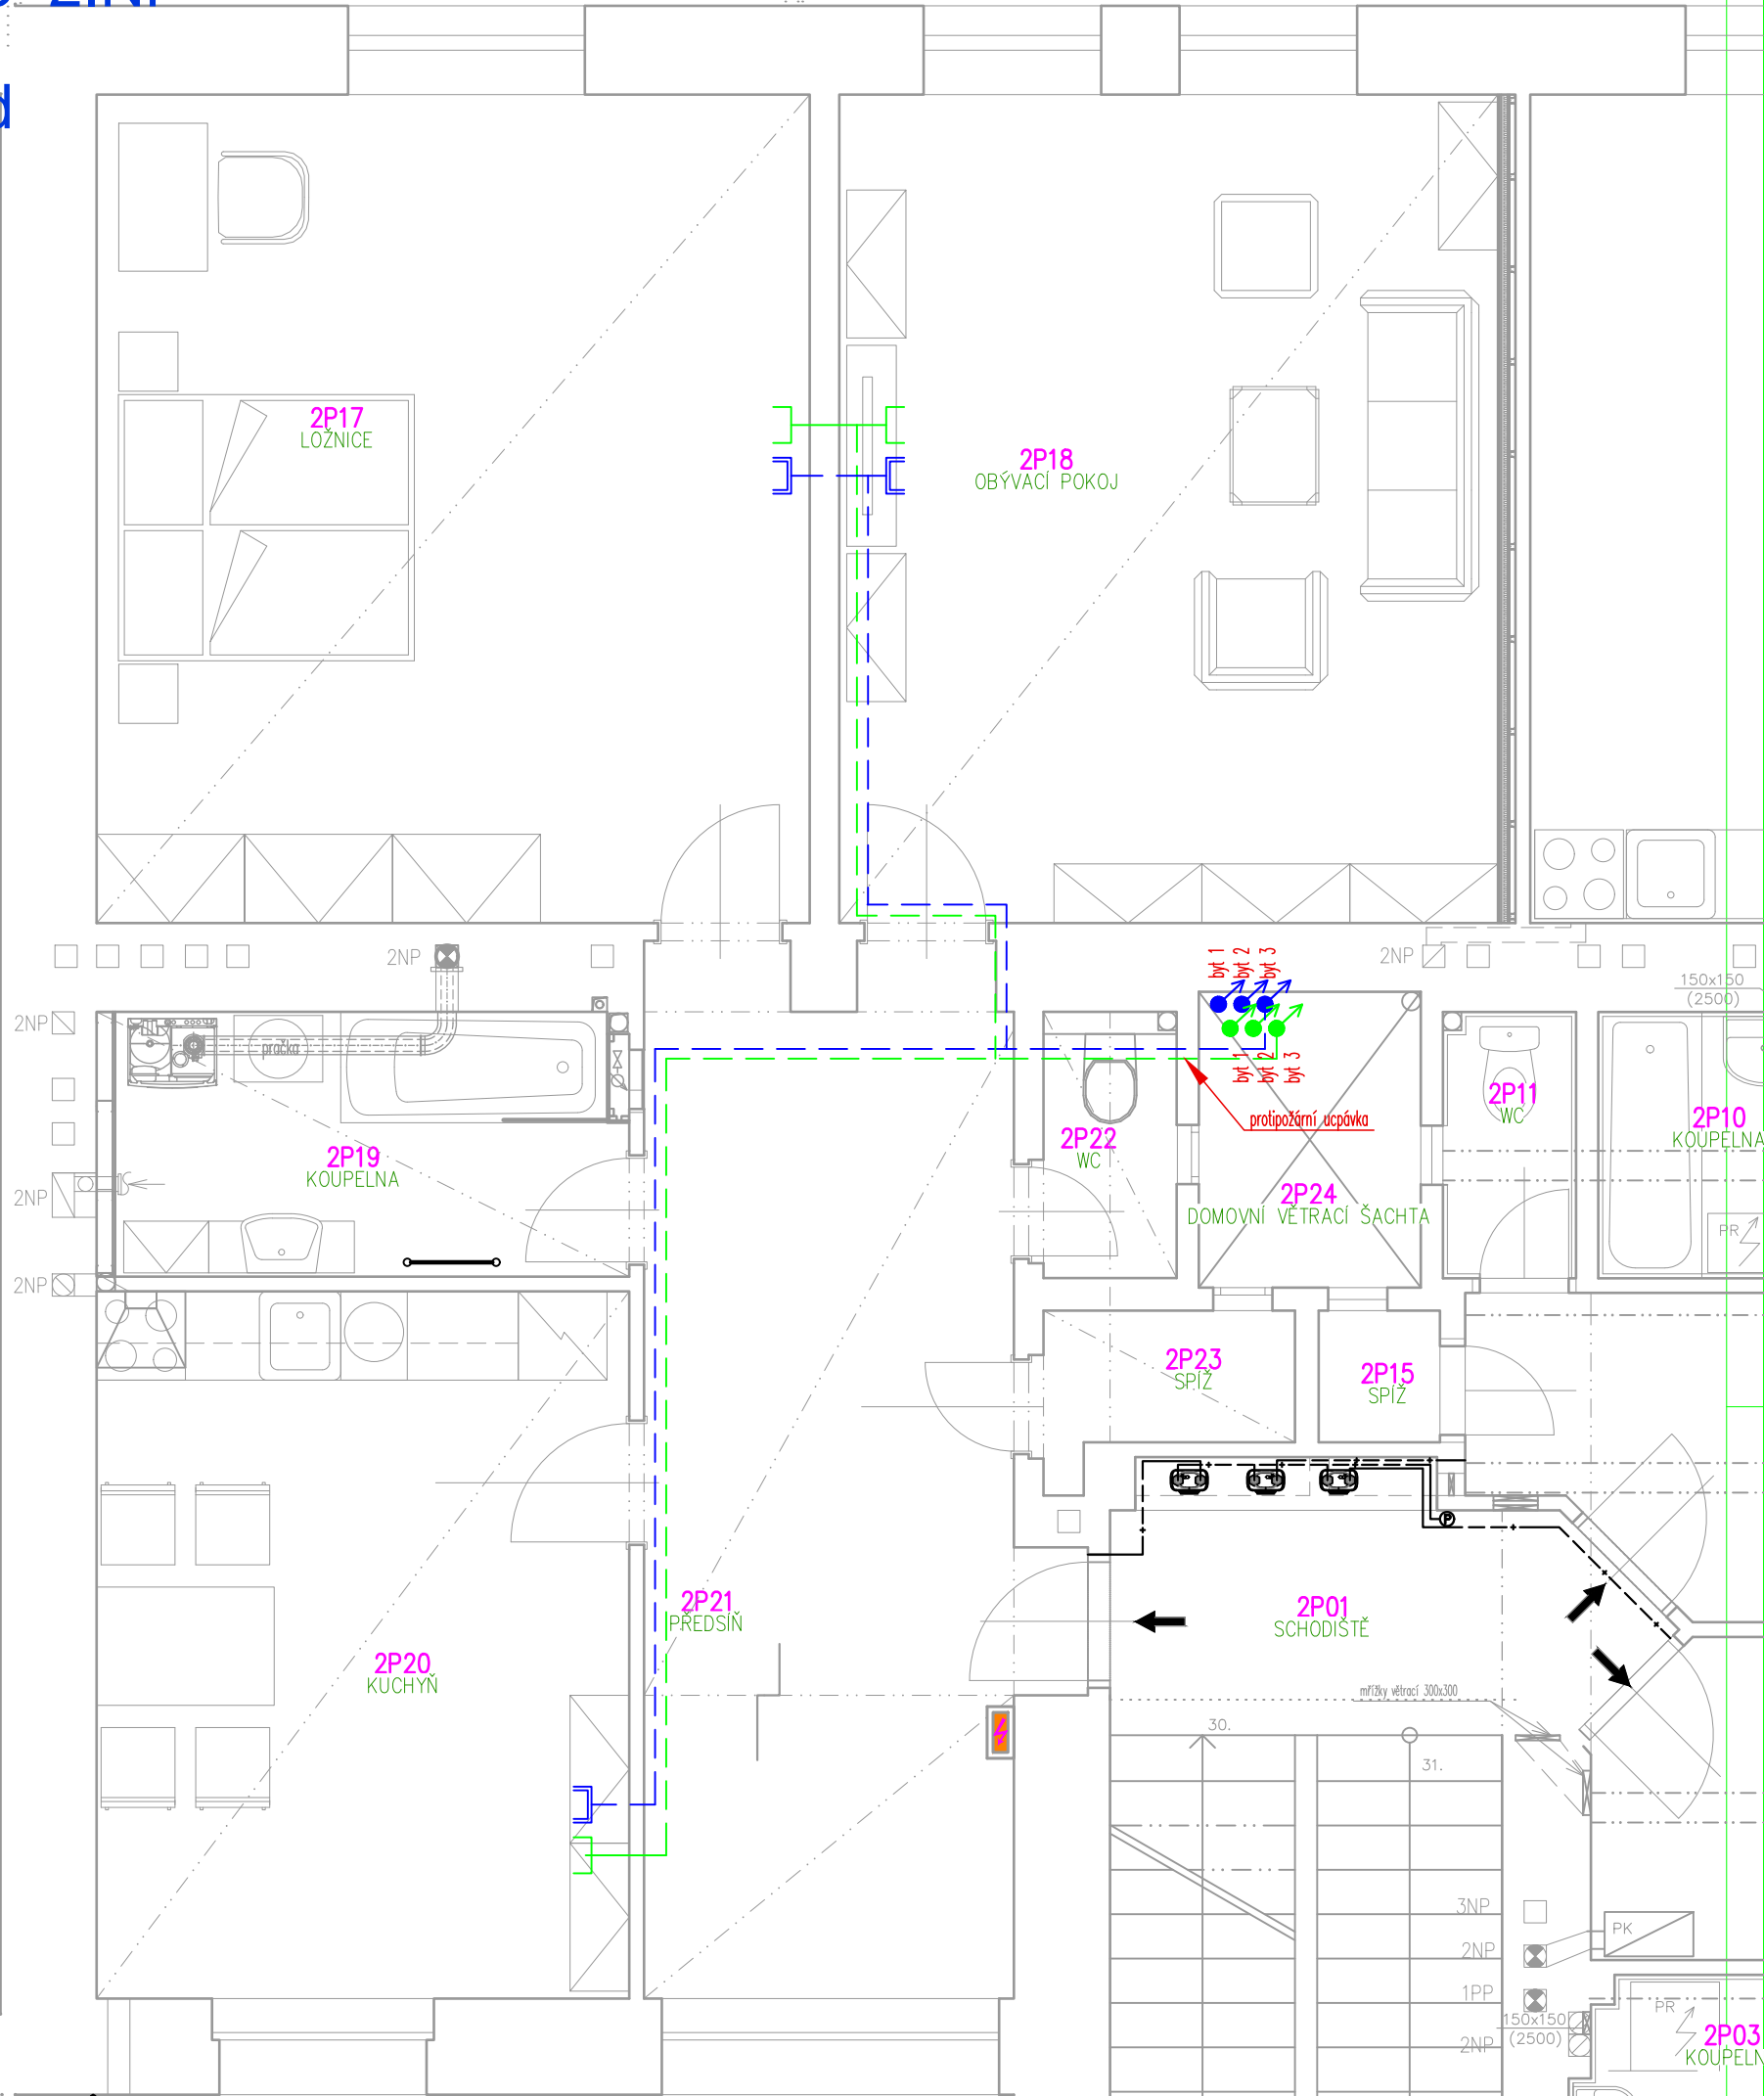

LEGENDA VEDENÍ KABELŮ

Schéma	Popis	Délka (m)
<span style="color: green;">—</span>	4x2xAWG24cat.6 U/FTP LSOH – Páteřní r.	0
<span style="color: green;">- - -</span>	4x2xAWG24cat.6 U/UTP LSOH – Vnitřní r.	37
<span style="color: blue;">—</span>	Koaxiální kabel PE – Páteřní r.	0
<span style="color: blue;">- - -</span>	Koaxiální kabel PVC – Vnitřní r.	37

LEGENDA

Schéma zař.	Popis	Počet (ks)
TVZ <span style="color: blue;">└┐</span>	ANTÉNNÍ ZÁSUVKA	3
DZ <span style="color: green;">└┐</span>	DATOVÁ ZÁSUVKA	3

NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	<b>VL projekt</b> Ing. Luboš VANIŠ MILEVSKO, Havlíčkova 445 tel: 383 809 225, e-mail: info@vlprojekt.eu www.vlprojekt.eu	
Ing. Luboš Vaniš			DATUM	8.2024
OBEC ROKYCANY	KRAJ Plzeňský		MĚŘITKO	1:50
INVESTOR <b>SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace</b> Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1			FORMÁT	A3
STAVBA <b>ROKYCANY ON</b> oprava bytových jednotek			ÚČEL	DSP
č.parc. st.1128 k.ú. Rokycany č.740691			ČÍSLO VÝKRESU	SL
OBSAH <b>PŮDORYS 2.NP - byt 3-slaboproud</b>				

Jedná se o stavební úpravy.  
Všechny práce musí být přizpůsobeny  
stavu nosných prvků a konstrukcí.  
**Rozměry informativní.**  
Při práci dodržovat všechny  
ČSN a bezpečnostní předpisy.  
Při výkopech kolem objektu  
pozor na přípojky.  
Dodržovat veškeré právní předpisy

Před započítáním bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vymezit  
ohrožený prostor podle technologie prováděných prací, zajistit ho proti  
vstupu nepovolaných osob, bezpečně zajistit vstupy do části objektu i  
ochranu veřejného zájmu...  
Před započítáním prací odpojit všechny řešené místnosti od zdrojů  
elektriny, vody, kanalizace, vytápění, plynu