



SÍŤ GSM
operátor O2
Datový přenos
15GB/rok

POZNÁMKA:
Přesné označení a zapojení portů na patch panelu a na switchích, určí zástupce ČD-Telematika přímo na stavbě.

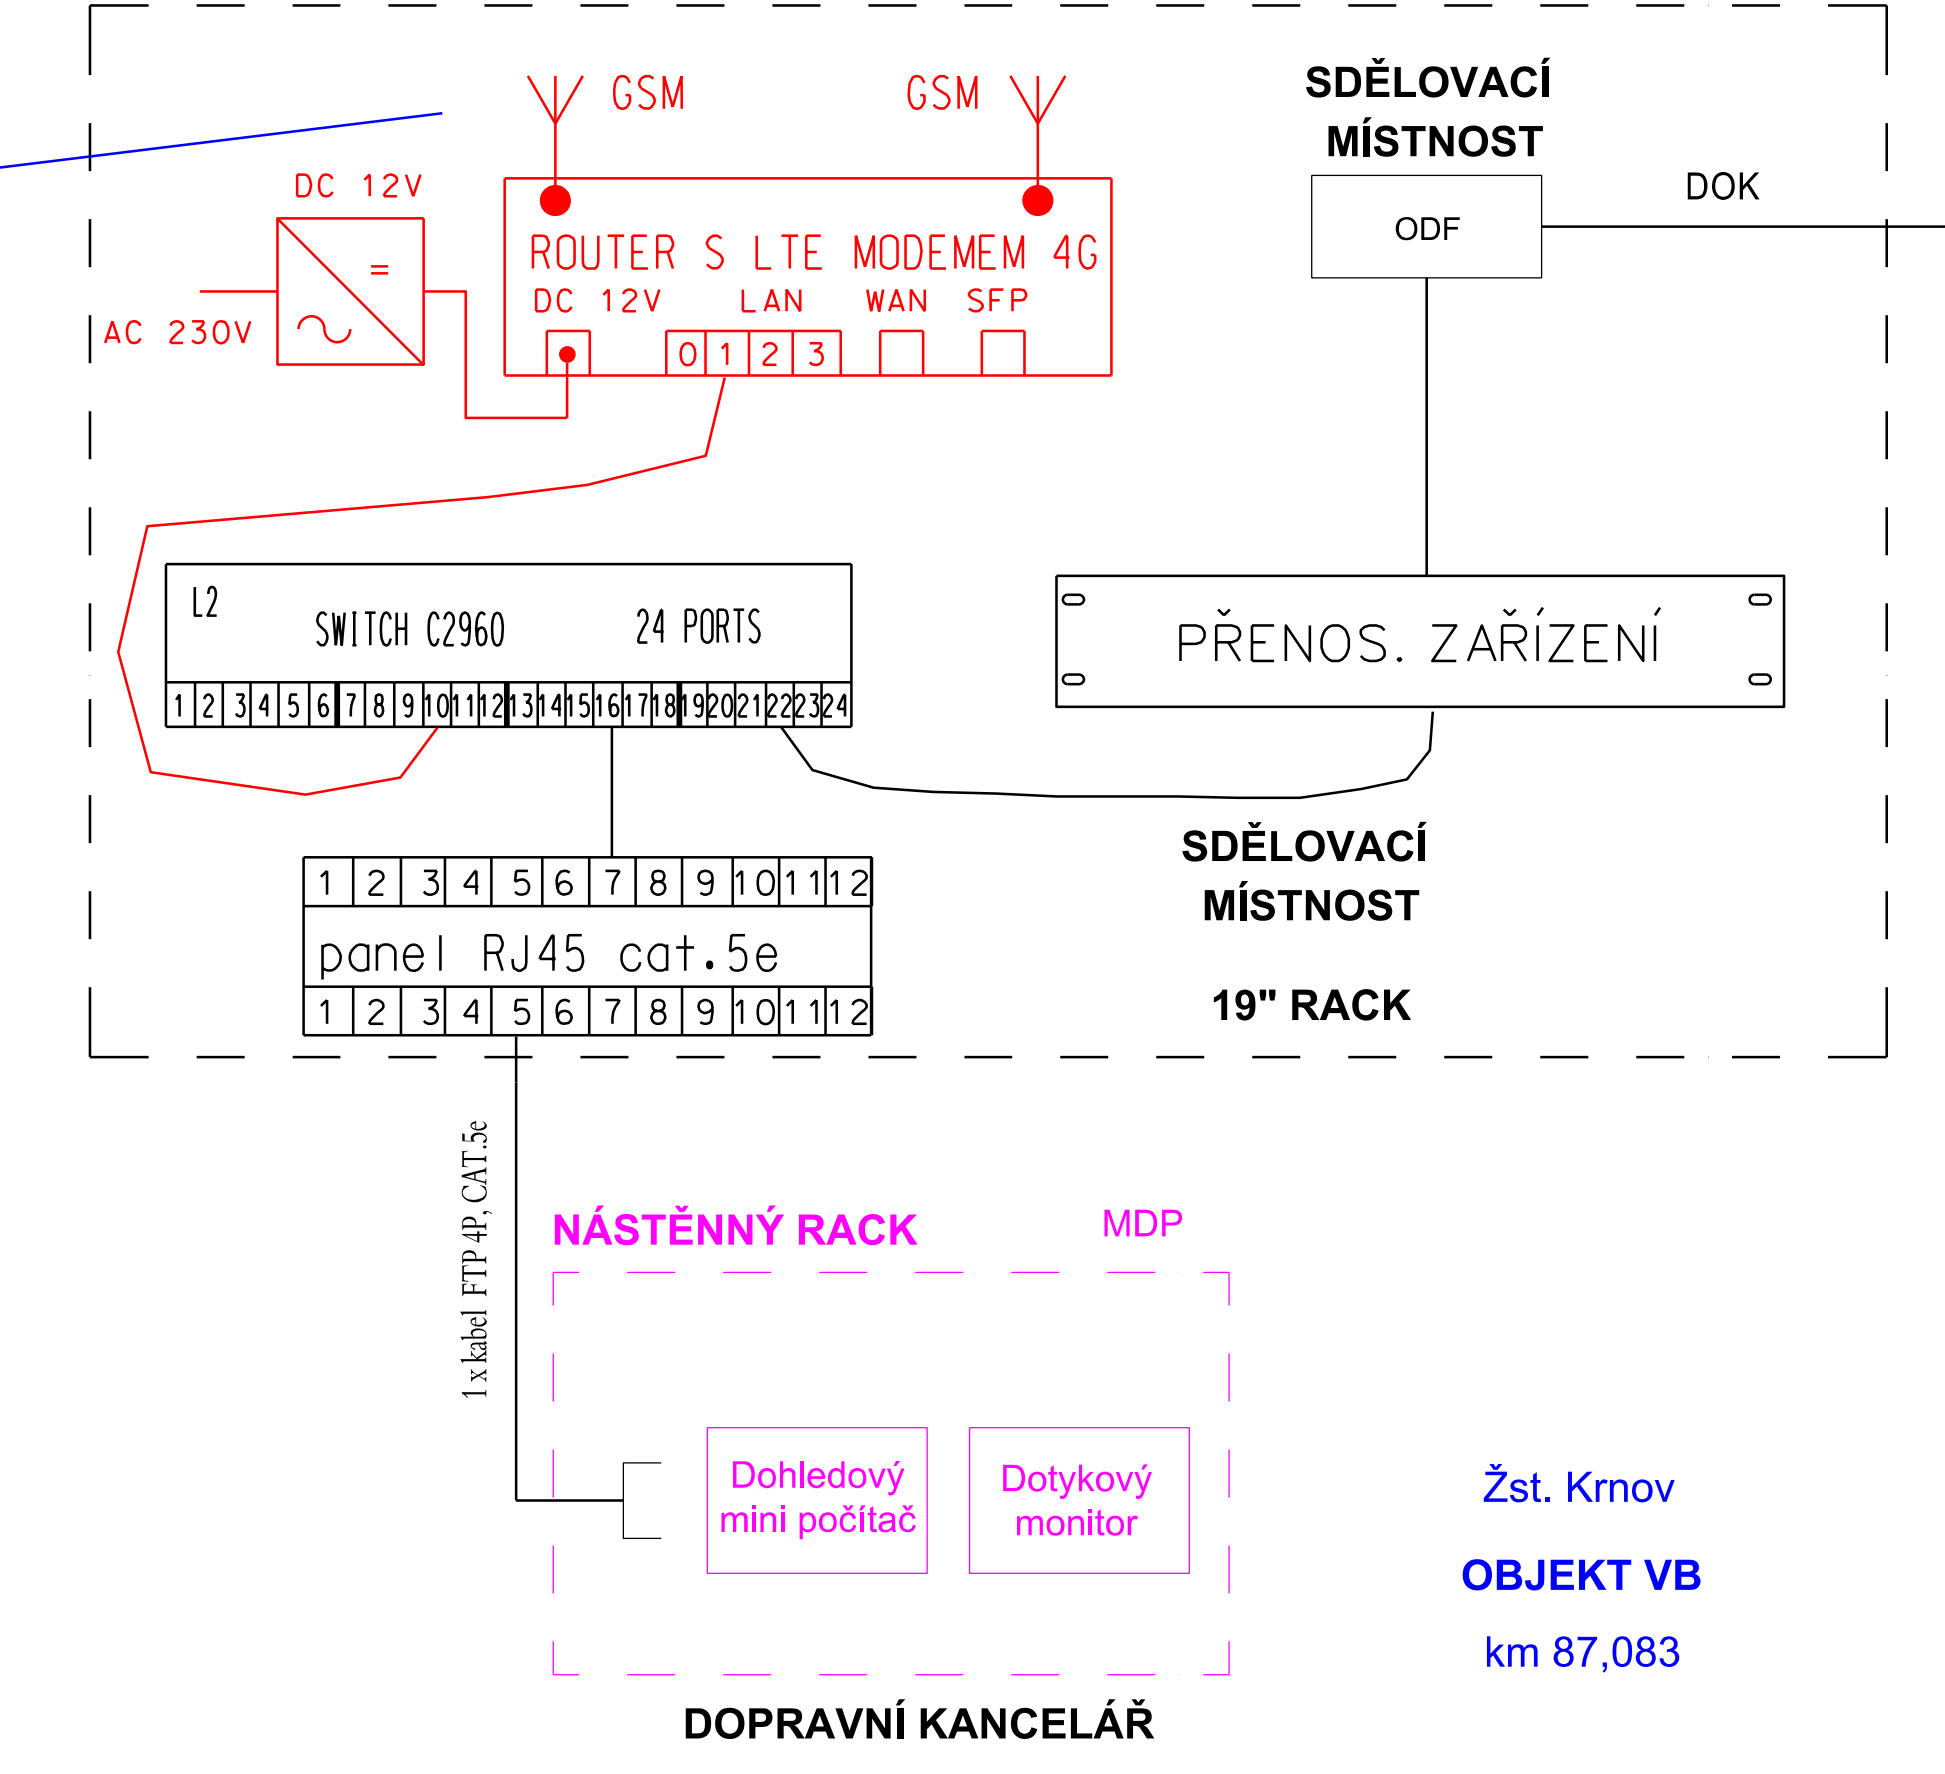

ELEKTRODISPEČINK PŘEROV

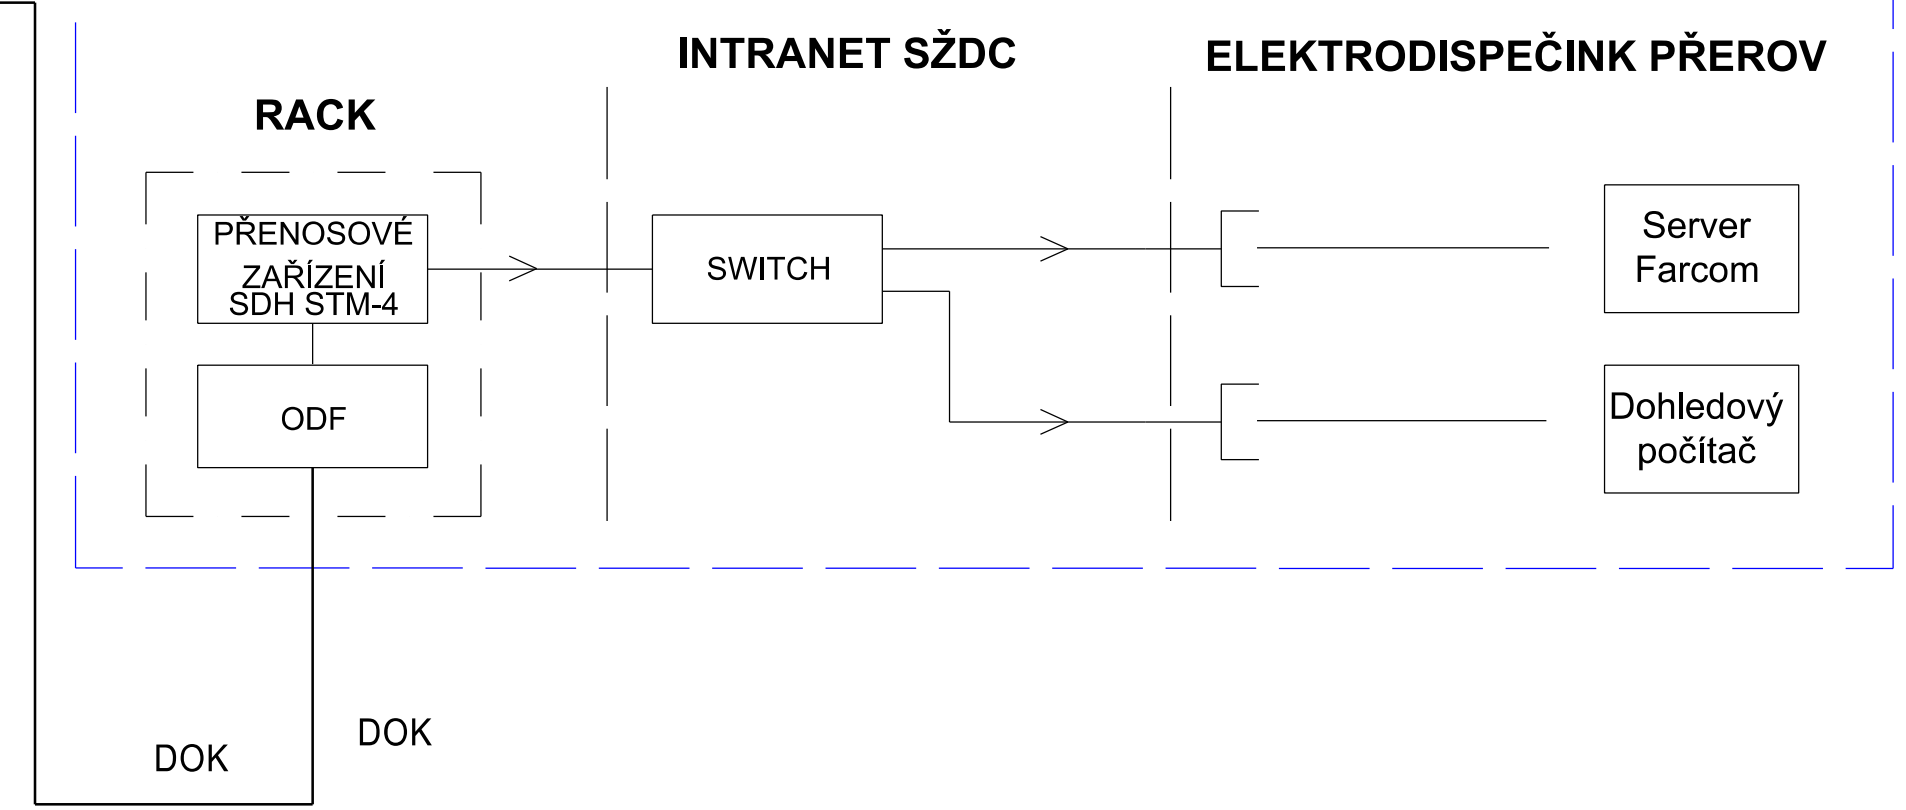

- LEGENDA BAREV:**
- Součástí SO 301 Žst. Brantice, EOv
 - Součástí PS 501, Brantice - Ostrava, přenosový systém
 - Stávající zařízení a rozvody
- Pro komunikaci je navržen 8 vláknový optický kabel SM 09/125
- MDP** Místní dohledové pracoviště

INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMENO
VYPRACOVAL	Ing. Milan Oharek		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Jan Zářecký		
KONTROLOVAL	Ing. Jindřich Kašpar		
ZHOTOVITEL PD	Elektrizace železnic Praha a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle		
KRAJ	Moravskoslezský	OKRES	Bruntál
KATASTR. ÚZEMÍ	Brantice, Zátor		
MÍSTO STAVBY	ŽST Brantice		
STAVEBNÍK	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava	DATUM:	10/2024
NÁZEV STAVBY	EOV v žst. Brantice	FORMÁT:	5A4
	PS 501 Brantice - Ostrava, přenosový systém	MĚŘÍTKO:	-
		STUPEŇ PD:	DPS+PDPS
NÁZEV PŘÍLOHY	Schéma přenos. systému pro EOv a OV	ČÁST PD	Č. VÝKRESU:
		D	8