



LEGENDA ZTI

- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ PE HT DN 40
- NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP TYP HT (POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLouŠKA STĚNY)
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 1PP
- WC - ZACHODOVÁ MÍSA SE SPODNÍM ODTOKEM + SPLACHOVACÍ NADŘÍKA
- SP - SPRCHOVÁ VANÍKA ĚTVERCOVÁ 90X90 CM SE ZASTÍNOU
- U - UMYVADLO 60CM
- D - DŮEZ
- PR - PRAEKA
- ZOV - ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY O OBJEMU 115l - 1,5 kW
- V - VANA
- RS - PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN 425
- KI - STUPACÍ A ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ
- ZU - vpusť pro napojení odvodu kondenzátu kotle

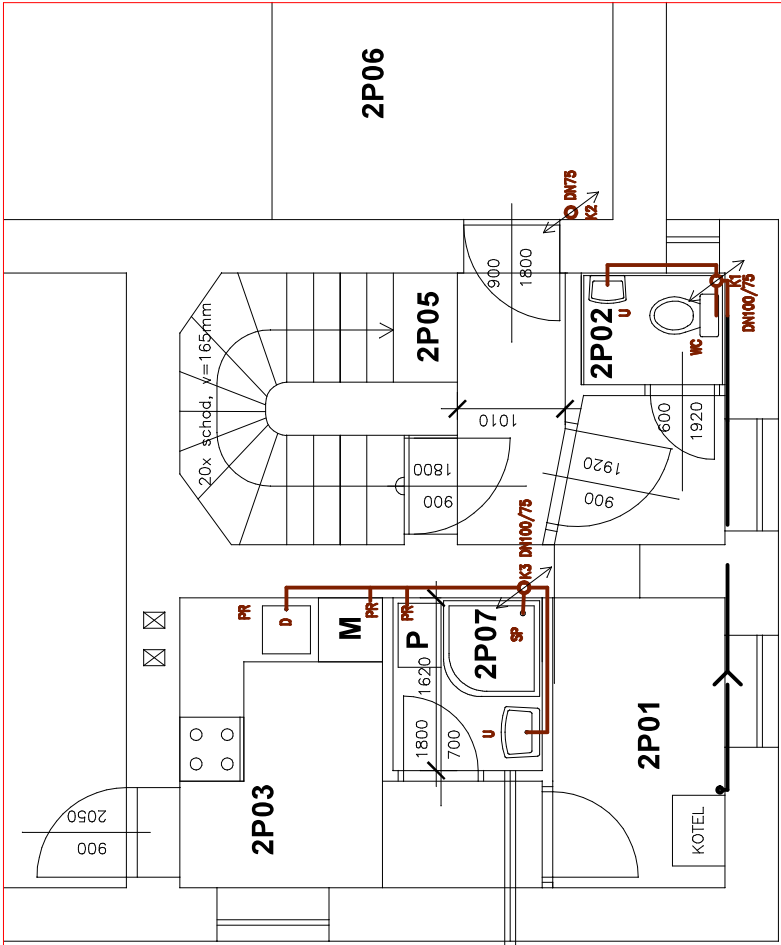

5 x I č. 120
délka 1300mm

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace			<div></div>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1			
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Brno			
Adresa:	Kounicova 26/688, Brno - Veverří 611 43			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
ing. Martin Glabasňa	.	ing. Tomáš Neugebauer	ing. Tomáš Neugebauer	

Název stavby/akce:	OPRAVA Bytů č. p. 123, k. ú. Herálec			Označení (S-kód):
				Označení zhotovitele:
Název části:	PROVOZNÍ OBJEKTU]			Označení části: D.2.2.1
Název objektu:	HERÁLEC - budova zastávky, BJ			Označení objektu/komplexu: SO 01-01-01
VÝKRES	půdorys - ZTI kanalizace			Číslo přílohy: D. 221
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Paré:	
Vysočina	638293 - Herálec; 123	1221D1		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
PASPORT STAVBY	06/2022	2 x A4	1:50	

