







Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlažďená 1003/7
110 00 Praha 1

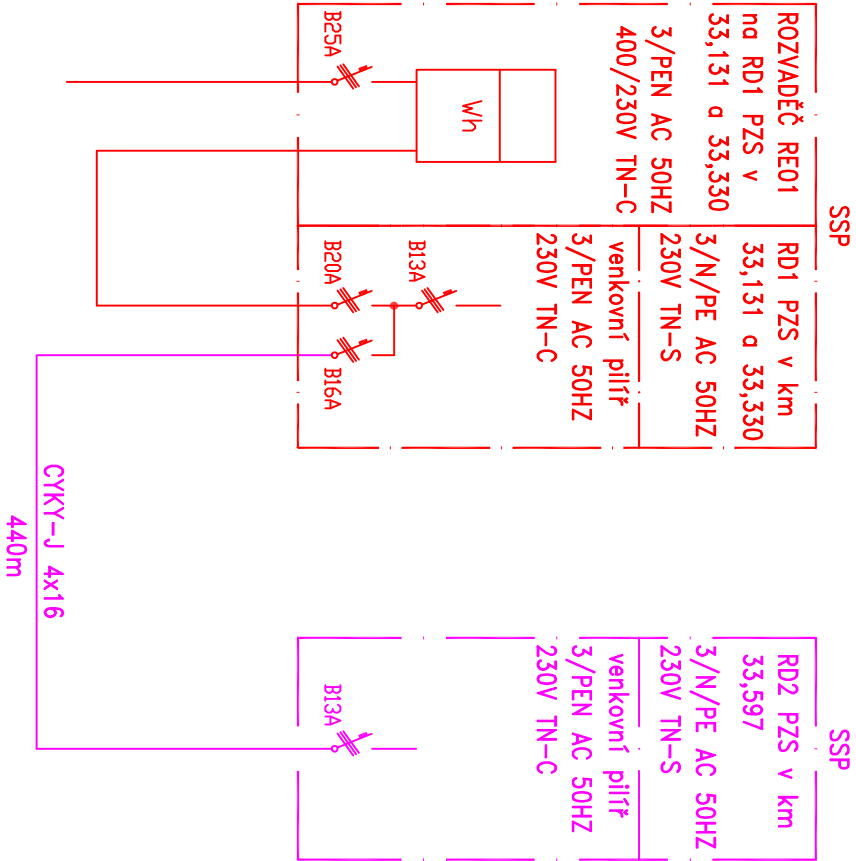

- SO 01 – Elektrická přípojka nn pro PZS v km 33,131 a 33,330
- SO 02 – Elektrická přípojka nn pro PZS v km 33,597

ROZVODNÉ SOUSTAVY: 3/PEN AC 50Hz, 400/230V TN–C
1/N/PE AC 50Hz, 230V TN–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM – ČSN 33 2000–4–41 ed.2:
– čl. 411 Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje, čl. 411.4 síť TN

Objednatel		SŽDC s.o., Stavební správa západ se sídlem v Praze		 SPOL. S R. O. Ustí nad Labem
Odpov. projektant stavby		Ing. Milouš Janík		
Odpov. projektant PS, SO, části		Rynda Martin		Monzas, spol. s r.o. Bíloslavova 937/62 400 01 Ustí nad Labem tel./fax: +420 475 200 266 e-mail: monzas@monzas.cz
Technická kontrola		Rynda Martin		Zak. číslo zhotov. 500 353 005
Vyraboval		Rynda Martin		Datum 02/2018
VÝSTAVBA PZS NA PŘEJEZDECH v km 33,131, km 33,330 a km 33,597 TRATI KOLÍN (MIMO) - RATAJE NAD SÁZAVOU (MIMO), P5948, P5949 a P5950				Stupeň PSŘ
				Měřitko
				Část Příloha
SO02 - Elektrické přípojka nn pro PZS v km 33,597 SCHÉMA NAPÁJENÍ		E.2.3.2		0300