

Váš dopis zn.: **elektronické podání**  
Ze dne: **22.08.2022**  
Naše značka: **MOVOZAD22519**  
Vy izuje: **Ing. Dundálek Michal**  
Telefon: **585 536 203**  
E-mail: **michal.dundalek@smv.cz**  
Datum: **22.08.2022**

Adresa žadatele:  
**Ing. Lukáš Bobek**  
**Strelkovova 1522/1**  
**700 30 Ostrava**

**Informace o existenci sítí**  
provozovaných společností

**Moravská vodárenská, a.s., region Olomouc**

Tato poskytnutá informace má pouze informativní charakter a nenahrazuje stanovisko i vyjádření společnosti Moravská vodárenská, a.s. k případné stavební i jiné činnosti žadatele a není ji možno použít pro jakýkoliv stupeň územního ani stavebního řízení.

Účel informace:	Existence sítí		
Lokalizační údaje:	Okres:	Olomouc	
	Obec:	Hlubočky	
	Katastrální území, parcelní číslo:		Hrubá Voda, 1177
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze*		
Kontaktní osoba:			
Kontaktní údaje: tel., e-mail	608171674, inzenyring2022@gmail.com		
Platnost informace:	Jeden rok ode dne vyhotovení		

Ve Vámi vymezeném zájmovém území se ke dni vyhotovení této informace

**nenachází**

síť v provozování společností Moravská vodárenská, a.s. a jejich ochranná pásma.

Ing. Ctirad Grecman  
vedoucí oddělení technicko-provozní činnosti Olomouc

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.  
Tovární 41, 779 00 Olomouc  
(T) +420 585 536 418  
(E) grecman@smv.cz  
www.smv.cz

Následnou žádost o poskytnutí dat DGN k této žádosti vytvořte [zde](#).

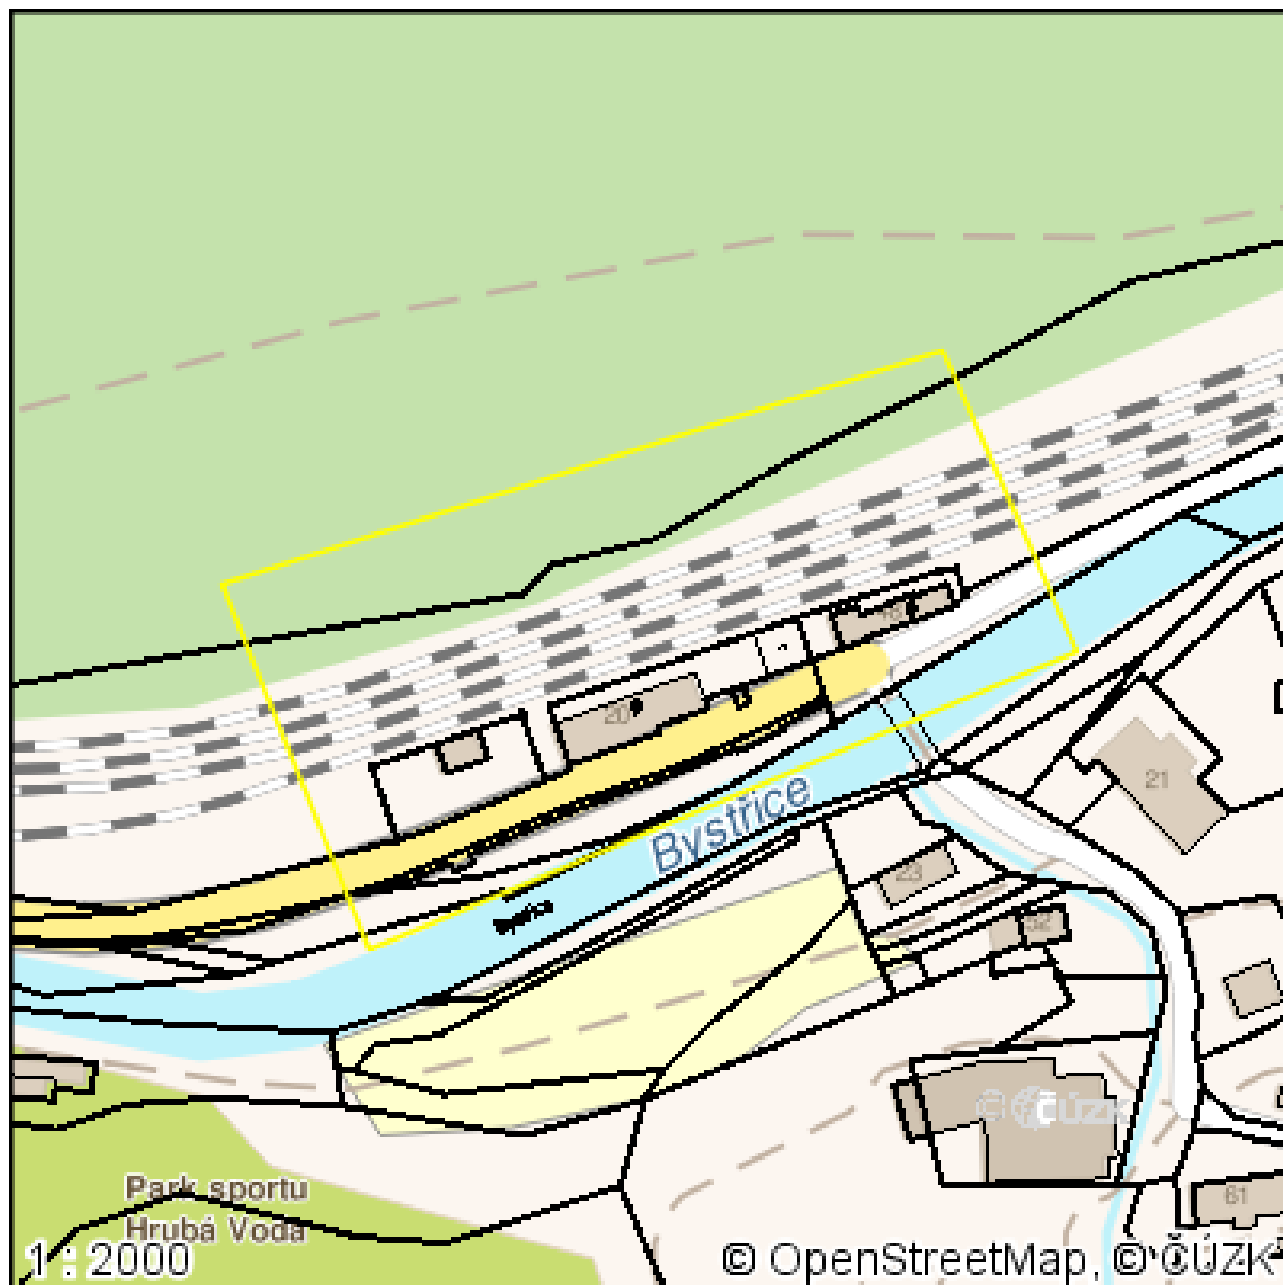
Následnou žádost o poskytnutí dat PDF k této žádosti vytvořte [zde](#).





\*Příloha: situace zájmového území

Příloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne: 22.08.2022

Naše značka: MOVOZAD22519

### Situace zájmového území



- |                           |                                      |   |  |
|---------------------------|--------------------------------------|---|--|
| — Úsek vodovodní přípojky | — Úsek kanalizační stoky : dešťová   | — Úsek kanalizační přípojky : dešťová   |  Ochranné pásmo : I. stupeň<br> Ochranné pásmo : II. stupeň<br> Ochranné pásmo : III. stupeň<br> Ostatní<br> Vámi vymezená oblast |
| — Úsek vodovodního řádu   | — Úsek kanalizační stoky : splašková | — Úsek kanalizační přípojky : splašková |  |
| — Linie elektro           | — Úsek kanalizační stoky : jednotná  | — Úsek kanalizační přípojky : jednotná  |  |
|                           |                                      |   |  |