LEGENDA:

↡	nepřímé ukolejnění (500V)
2x ↡	nepřímé ukolejnění (500V) (1x VLD-F, 2x vodič ke koleji)
⊕	nepřímé ukolejnění (250V)
⌒	vodivé propojení konstrukcí
⏚	uzemnění (v rámci jiného SO)
● ● ⊗	svítidlo na trakční podpěře (izolované od podpěry)
＼ ／	bleskojistka
📢	rozhlas
i.s.	informační systém (cedule, proměnná tabule)
K1	kamera
(M)	místo neomezeného připojení dle odst. 3.13 CSN 34 2613 ed.3

Další použité značky viz příloha 1 TNŽ 34 2603
Pravidla pro kreslení KSU a TP.

ŘEHLOVICE

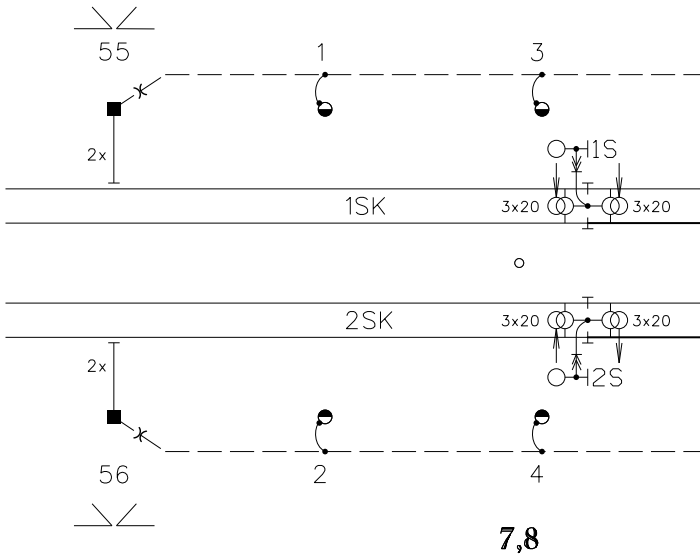
55
1
3
2x
1S
1SK
3x20
3x20
2SK
3x20
3x20
2x
2S
56
2
4
7,8

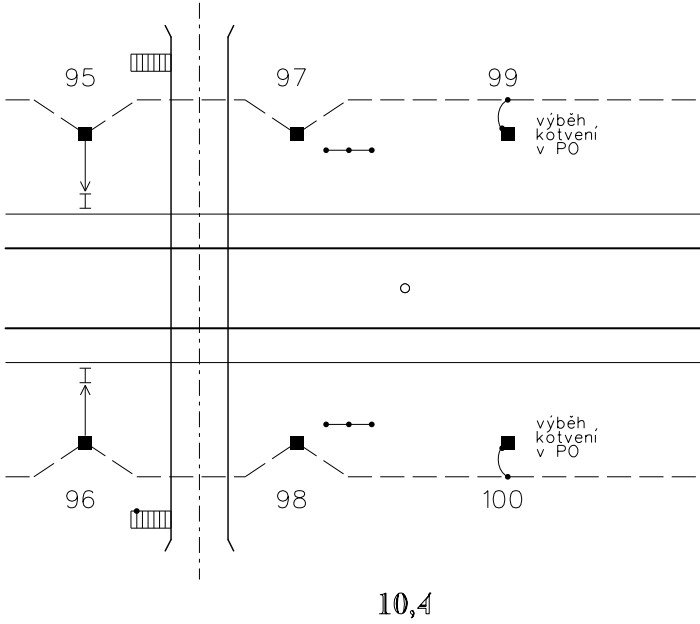
95
97
99
výběh kotvení v PO
96
98
100
výběh kotvení v PO
10,4

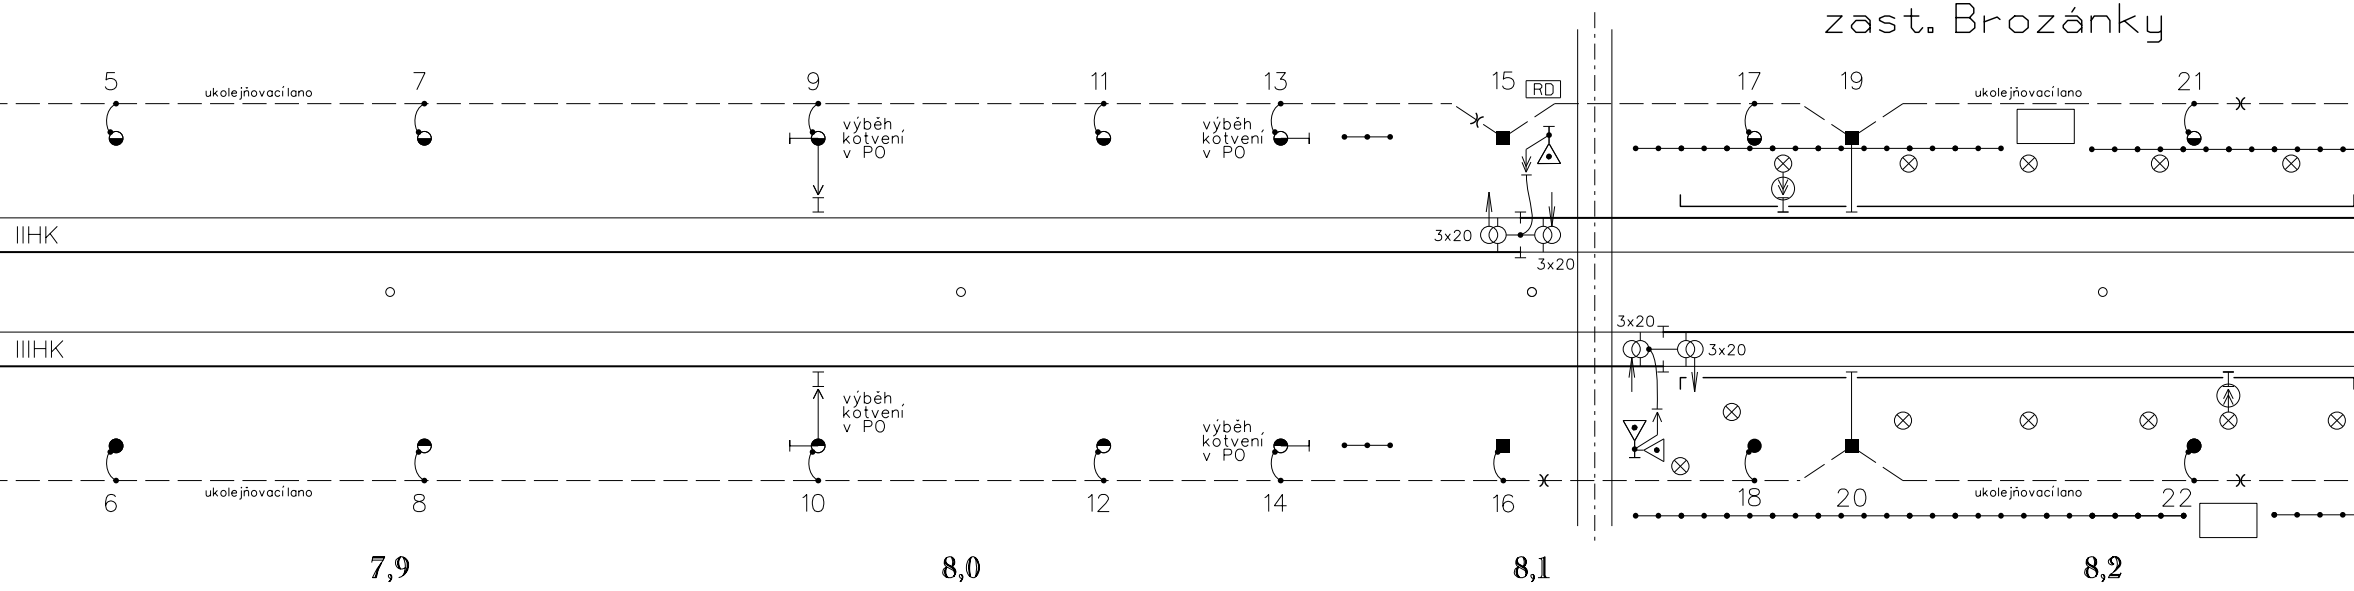
zast. Brozánky
5
ukolejňovací lano
7
9
výběh kotvení v PO
11
13
výběh kotvení v PO
15
RD
17
19
ukolejňovací lano
21
IIHK
3x20
3x20
IIIHK
3x20
3x20
výběh kotvení v PO
výběh kotvení v PO
6
ukolejňovací lano
8
10
12
14
16
18
20
ukolejňovací lano
22
7,9
8,0
8,1
8,2

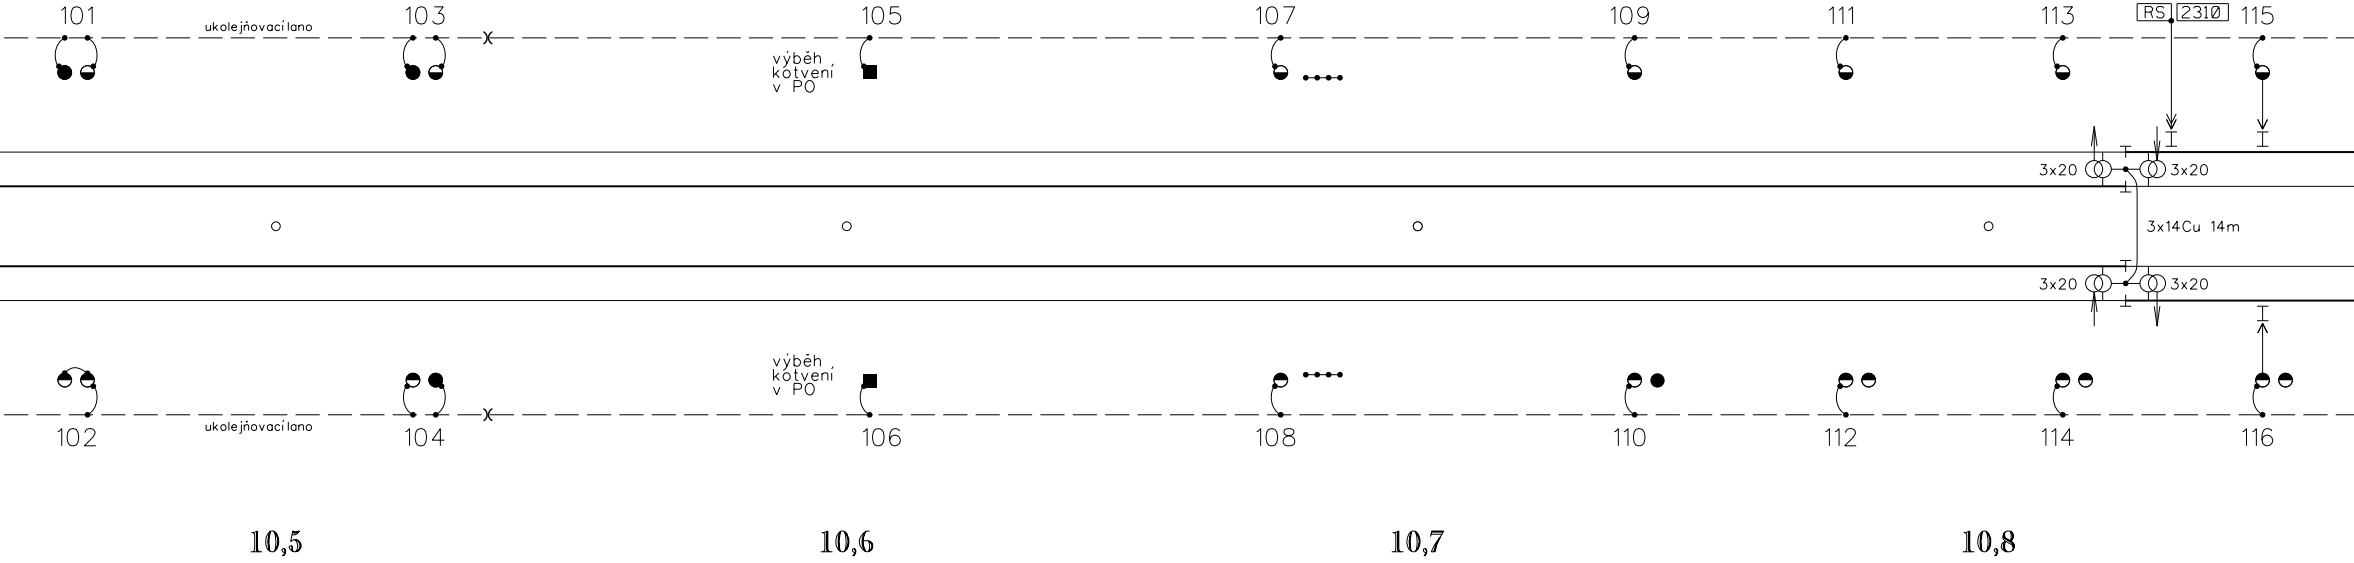
101
ukolejňovací lano
103
105
výběh kotvení v PO
107
109
111
113
RS
2310
115
3x20
3x20
3x14Cu 14m
3x20
3x20
výběh kotvení v PO
102
ukolejňovací lano
104
106
108
110
112
114
116
10,5
10,6
10,7
10,8

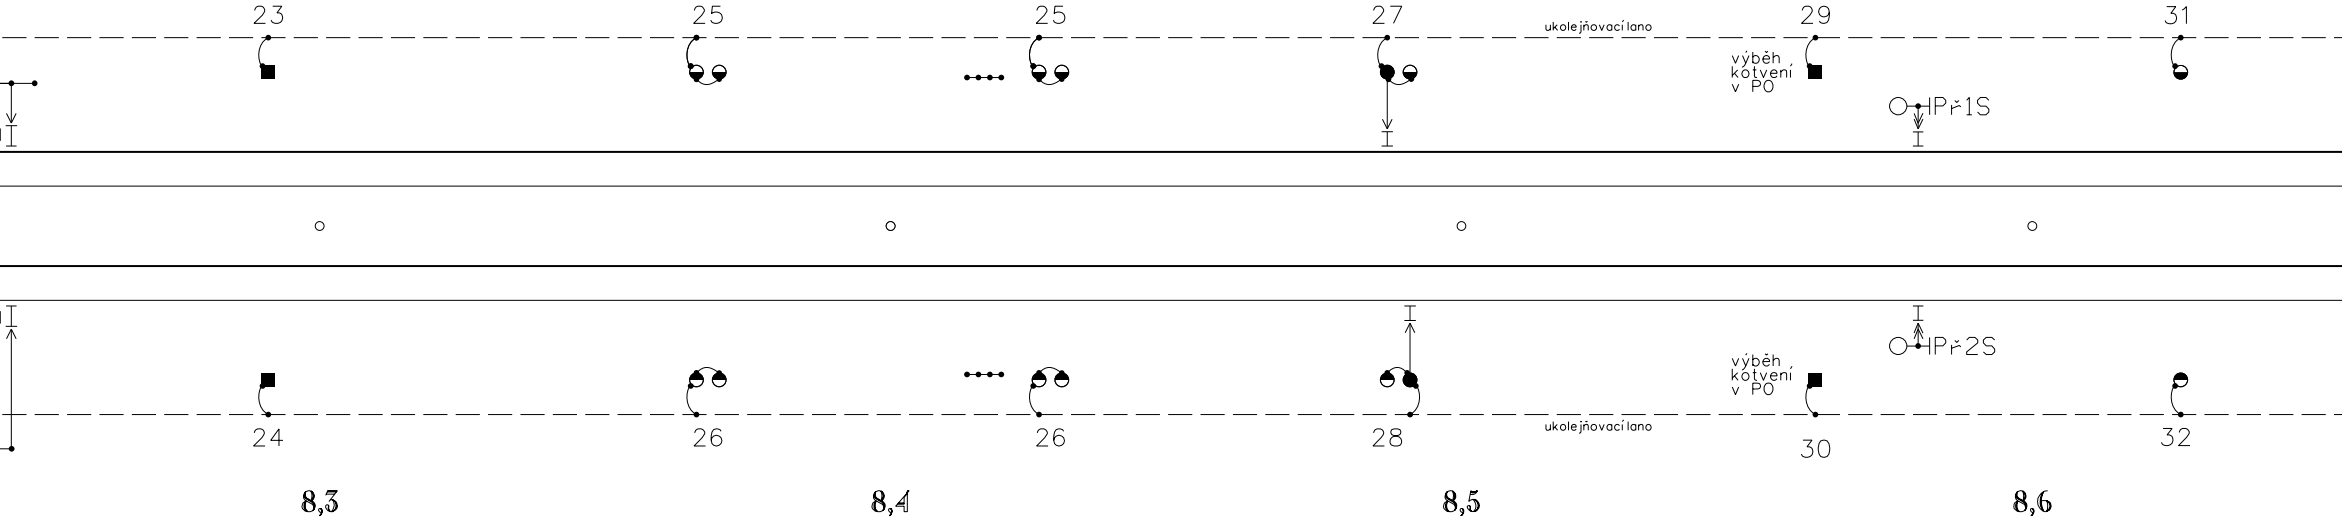
23
25
25
27
ukolejňovací lano
29
31
výběh kotvení v PO
HPř1S
HPř2S
výběh kotvení v PO
24
26
26
28
ukolejňovací lano
30
32
8,3
8,4
8,5
8,6

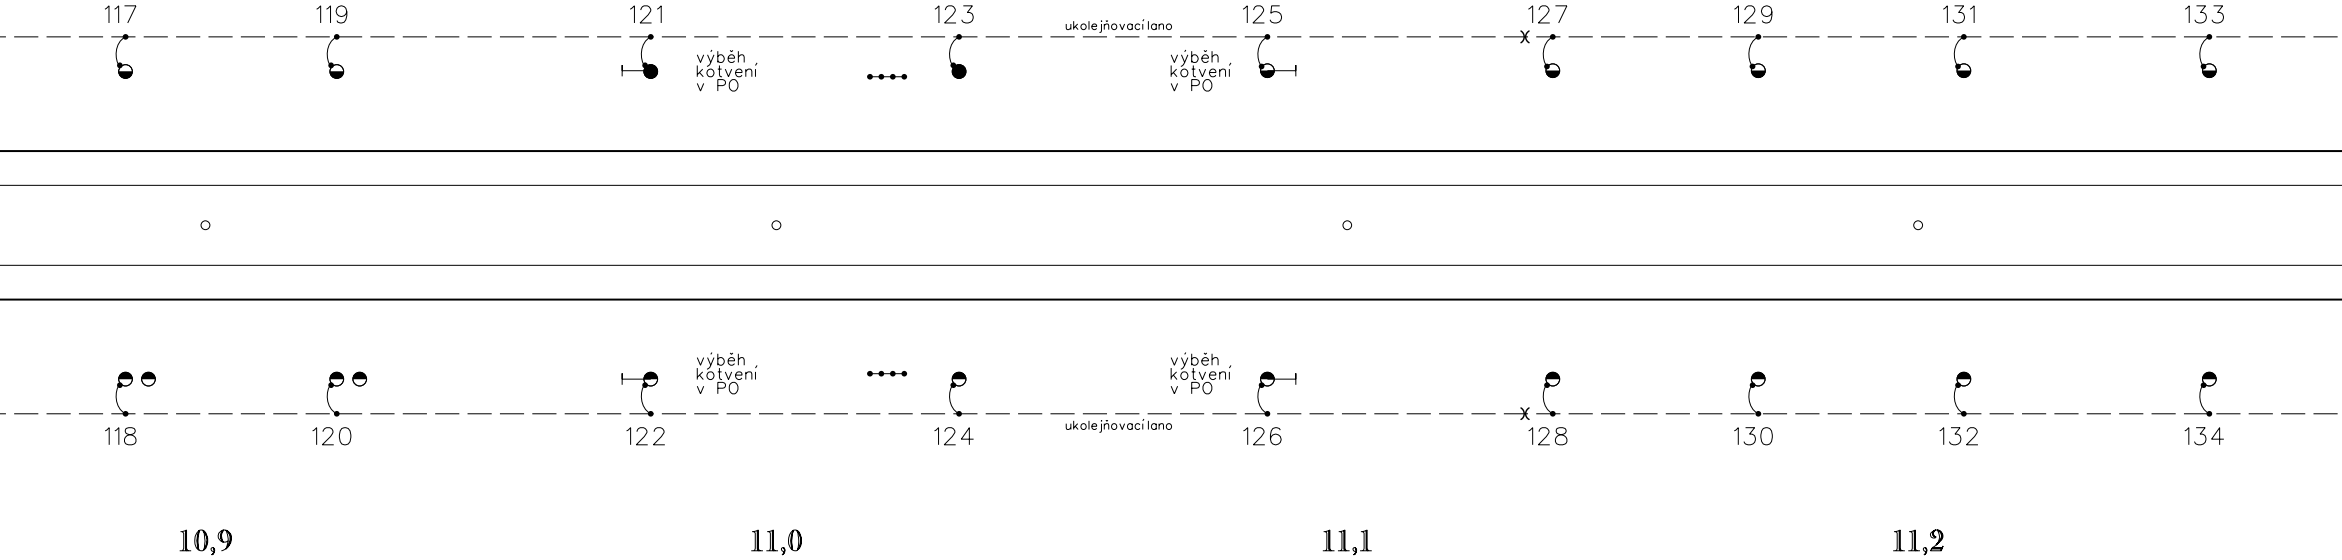
117
119
121
výběh kotvení v PO
123
ukolejňovací lano
125
výběh kotvení v PO
127
129
131
133
výběh kotvení v PO
výběh kotvení v PO
118
120
122
124
ukolejňovací lano
126
128
130
132
134
10,9
11,0
11,1
11,2

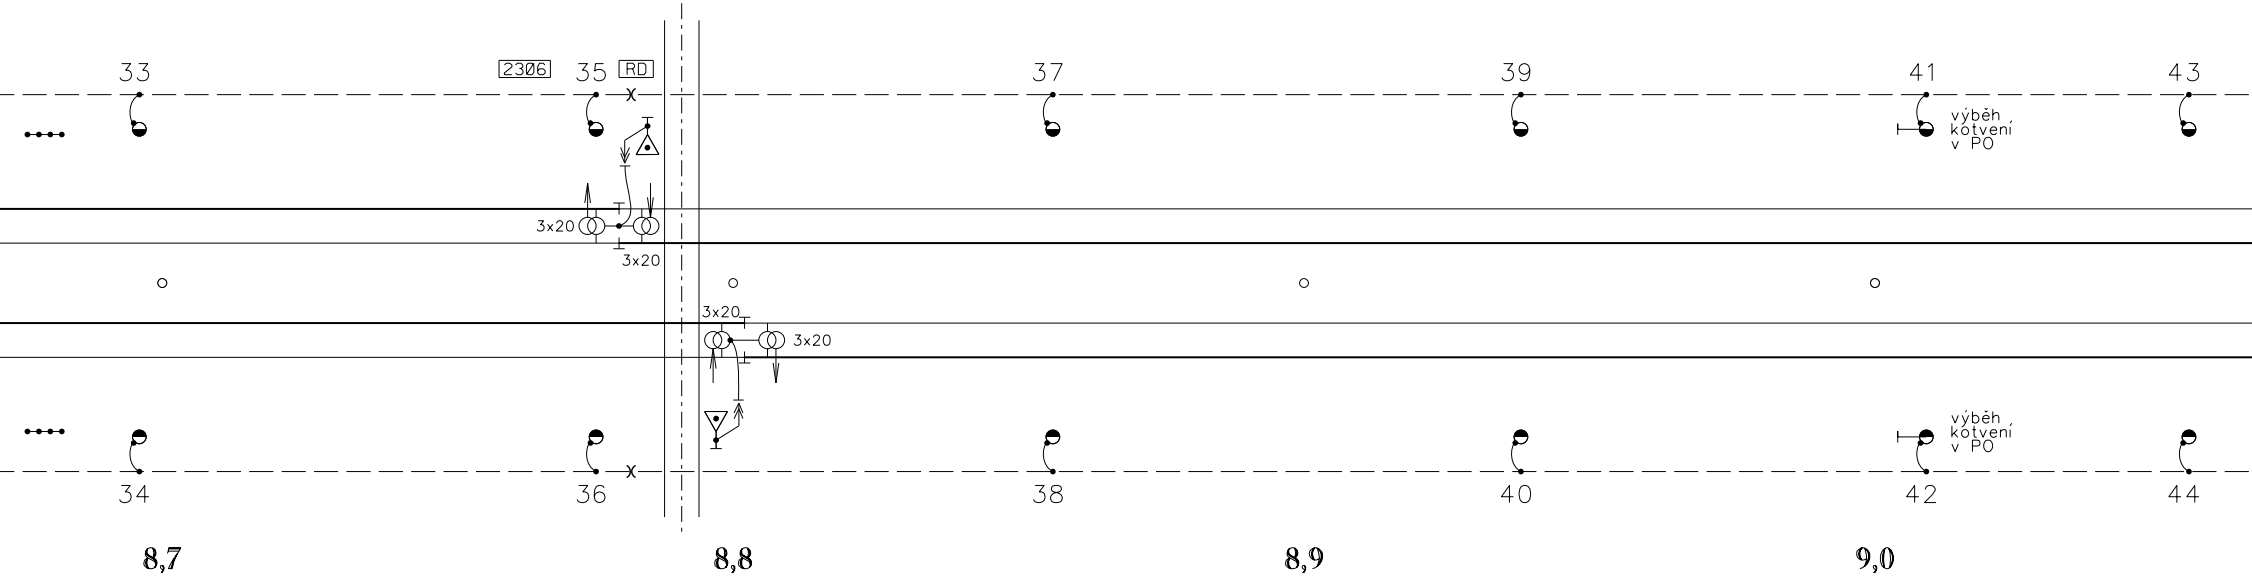
2306
RD
33
35
37
39
41
43
výběh kotvení v PO
3x20
3x20
3x20
3x20
výběh kotvení v PO
34
36
38
40
42
44
8,7
8,8
8,9
9,0

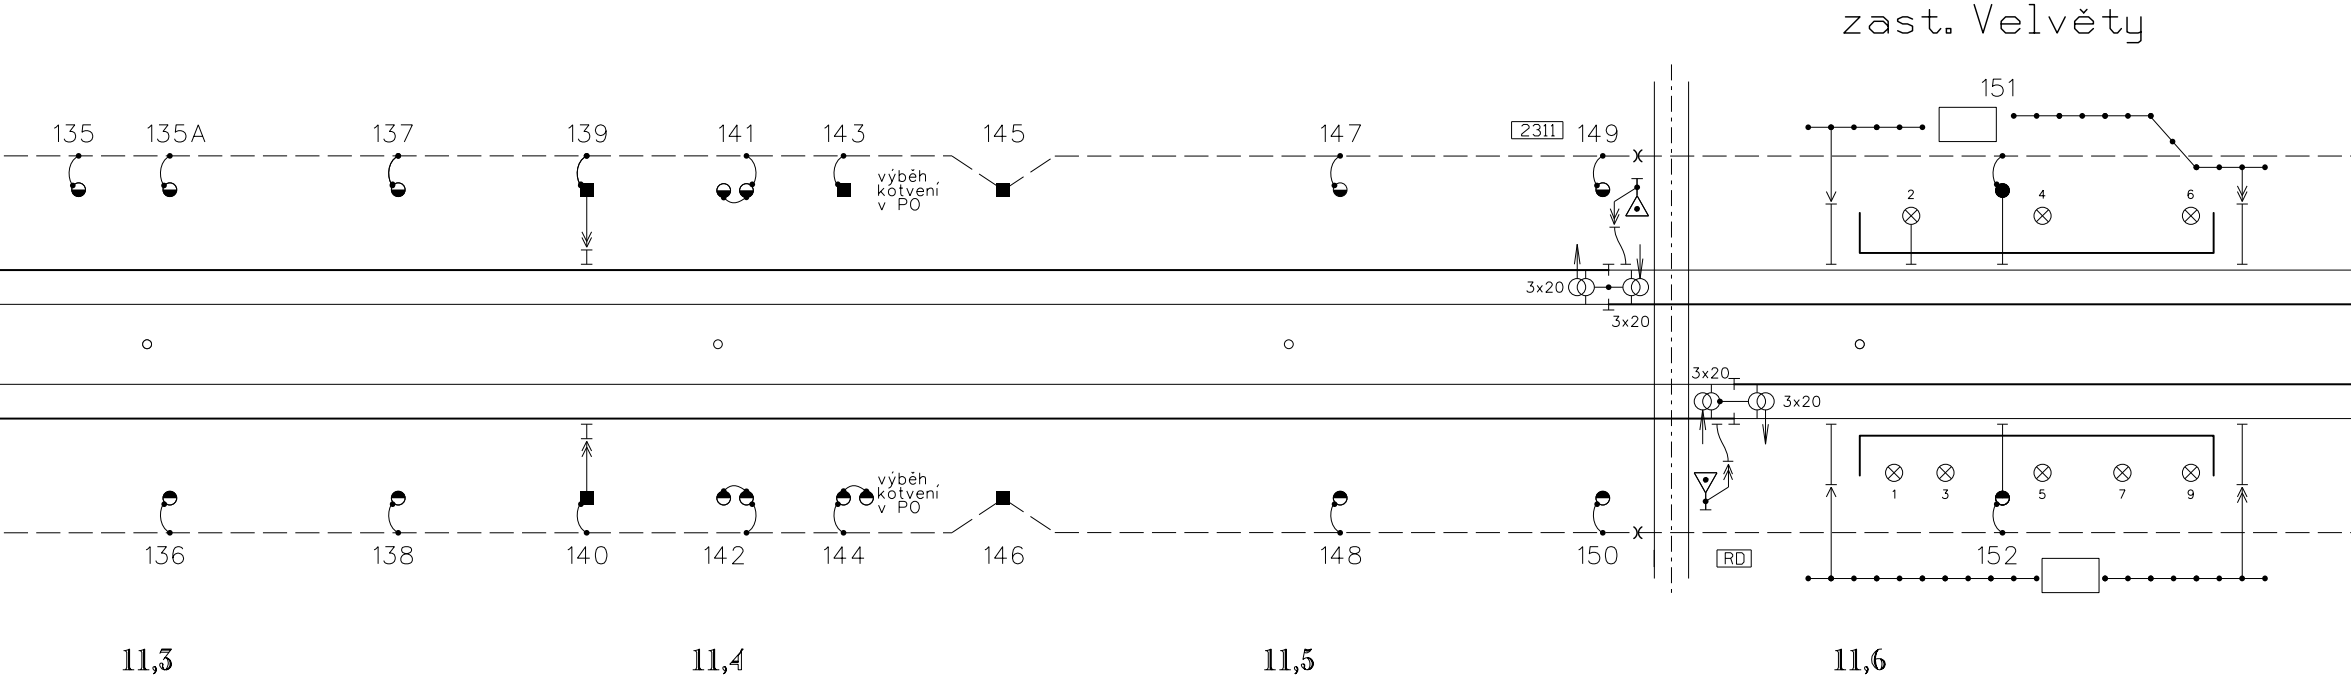
zast. Velvěty
135
135A
137
139
141
143
145
147
2311
149
151
výběh kotvení v PO
2
4
6
3x20
3x20
3x20
3x20
výběh kotvení v PO
1
3
5
7
9
136
138
140
142
144
146
148
150
RD
152
11,3
11,4
11,5
11,6

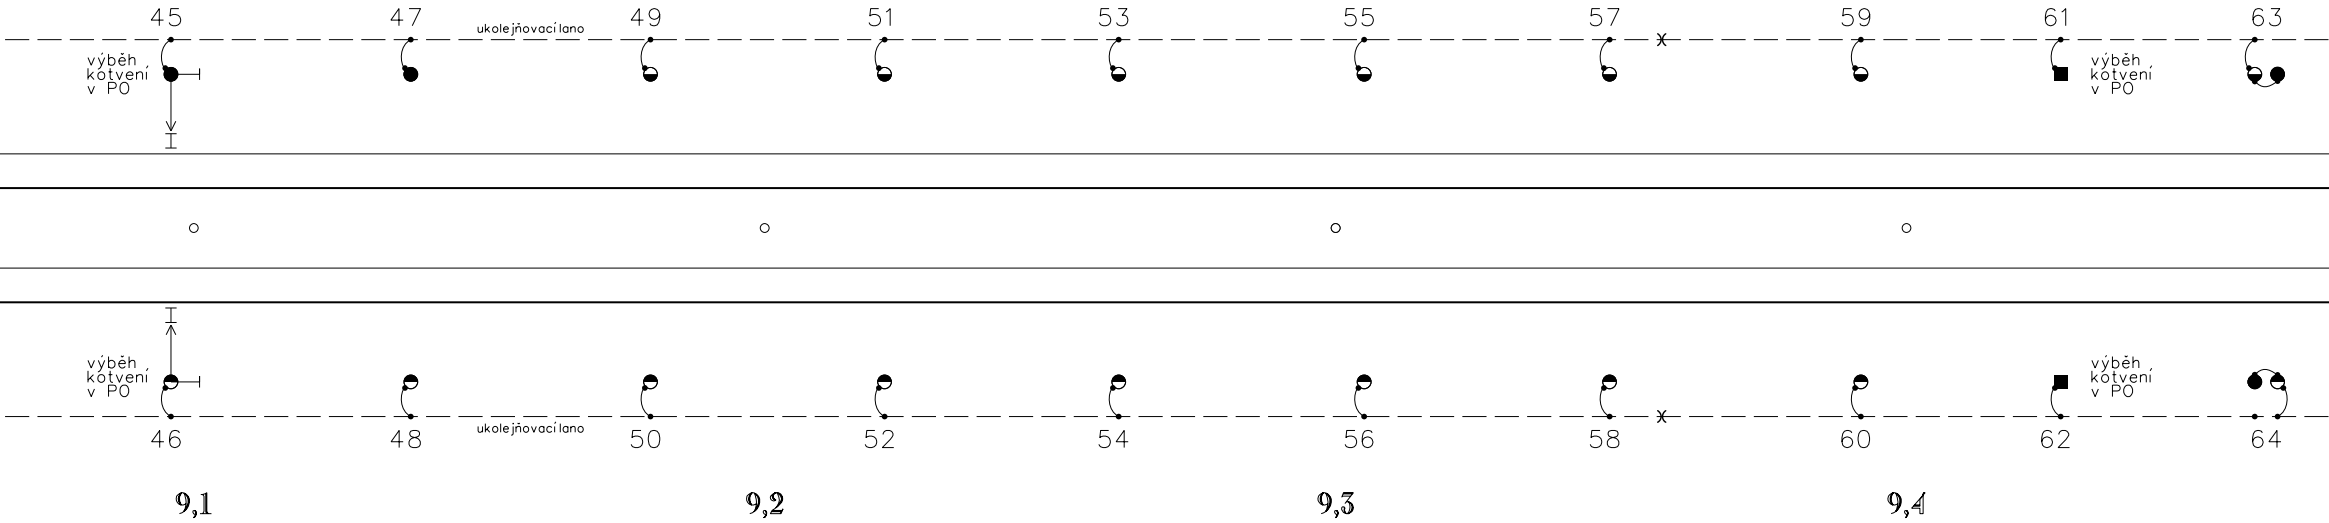
45
47
ukolejňovací lano
49
51
53
55
57
59
61
63
výběh kotvení v PO
výběh kotvení v PO
výběh kotvení v PO
výběh kotvení v PO
ukolejňovací lano
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
9,1
9,2
9,3
9,4

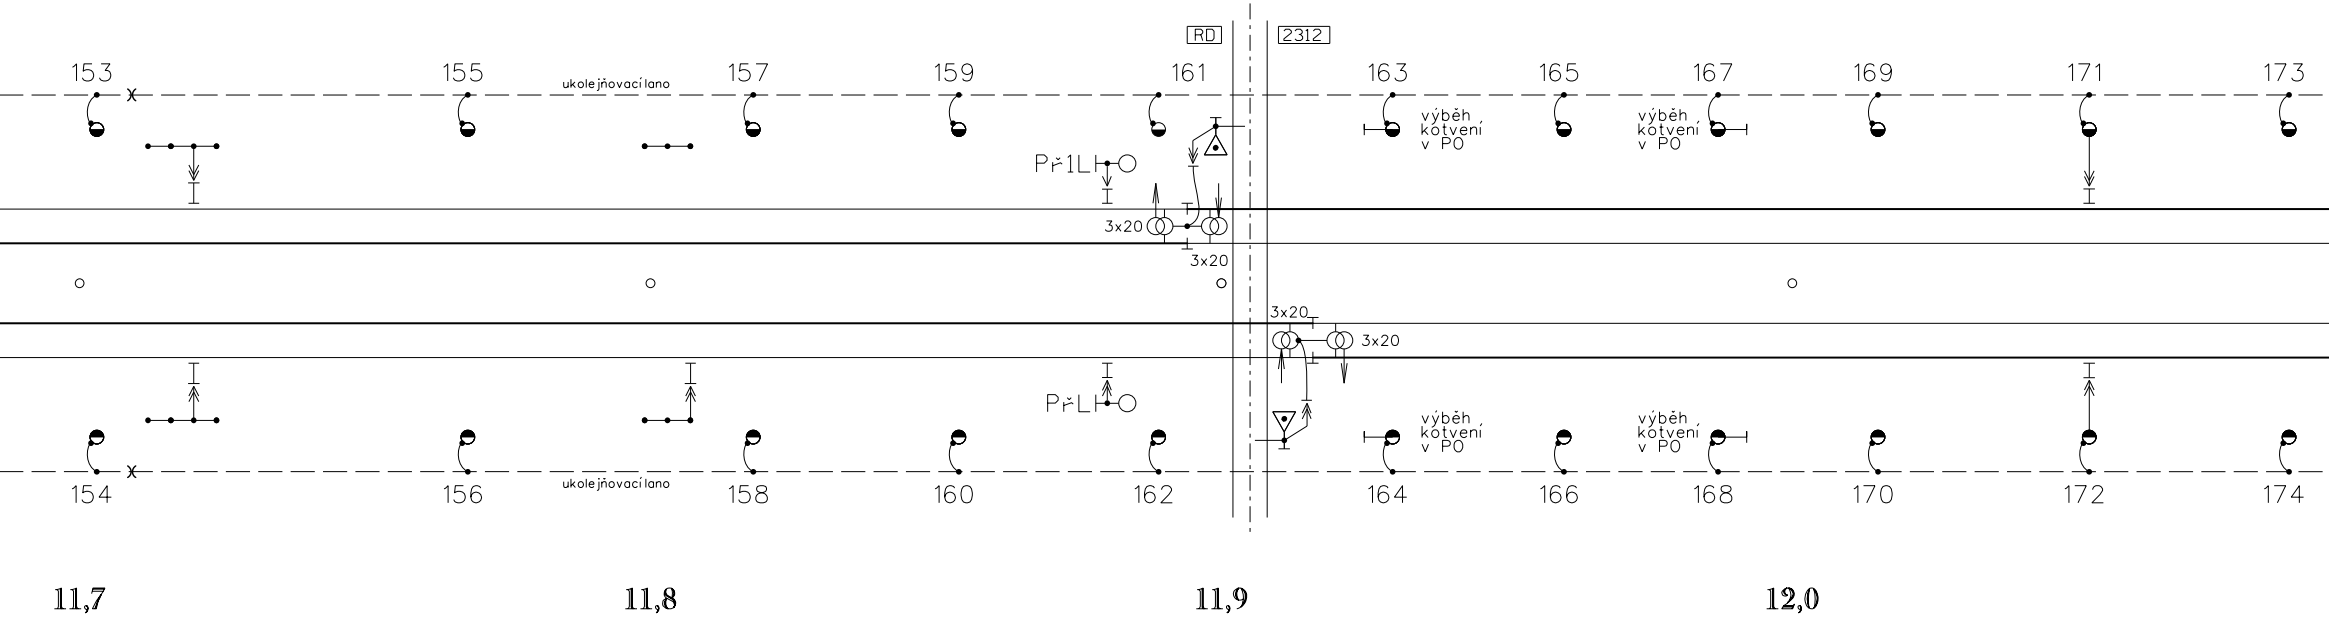
RD
2312
153
155
ukolejňovací lano
157
159
161
163
165
167
169
171
173
výběh kotvení v PO
výběh kotvení v PO
Př1LH
3x20
3x20
3x20
3x20
PřLH
výběh kotvení v PO
výběh kotvení v PO
ukolejňovací lano
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
11,7
11,8
11,9
12,0

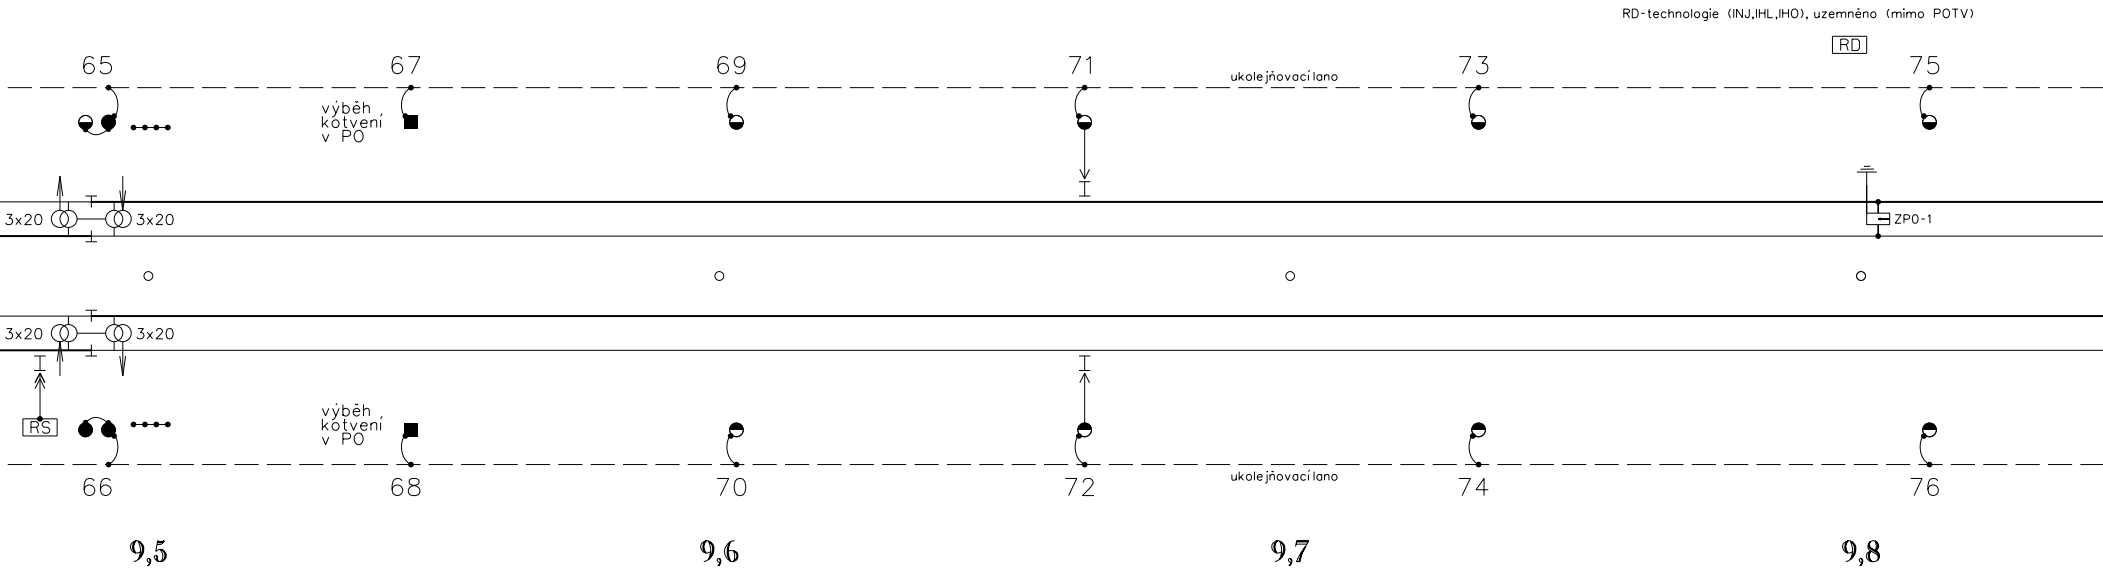
RD-technologie (INJ,IHL,IHO), uzemněno (mimo POTV)
RD
65
67
69
71
73
75
ukolejňovací lano
výběh kotvení v PO
3x20
3x20
3x20
3x20
ZPO-1
RS
výběh kotvení v PO
66
68
70
72
74
76
ukolejňovací lano
9,5
9,6
9,7
9,8

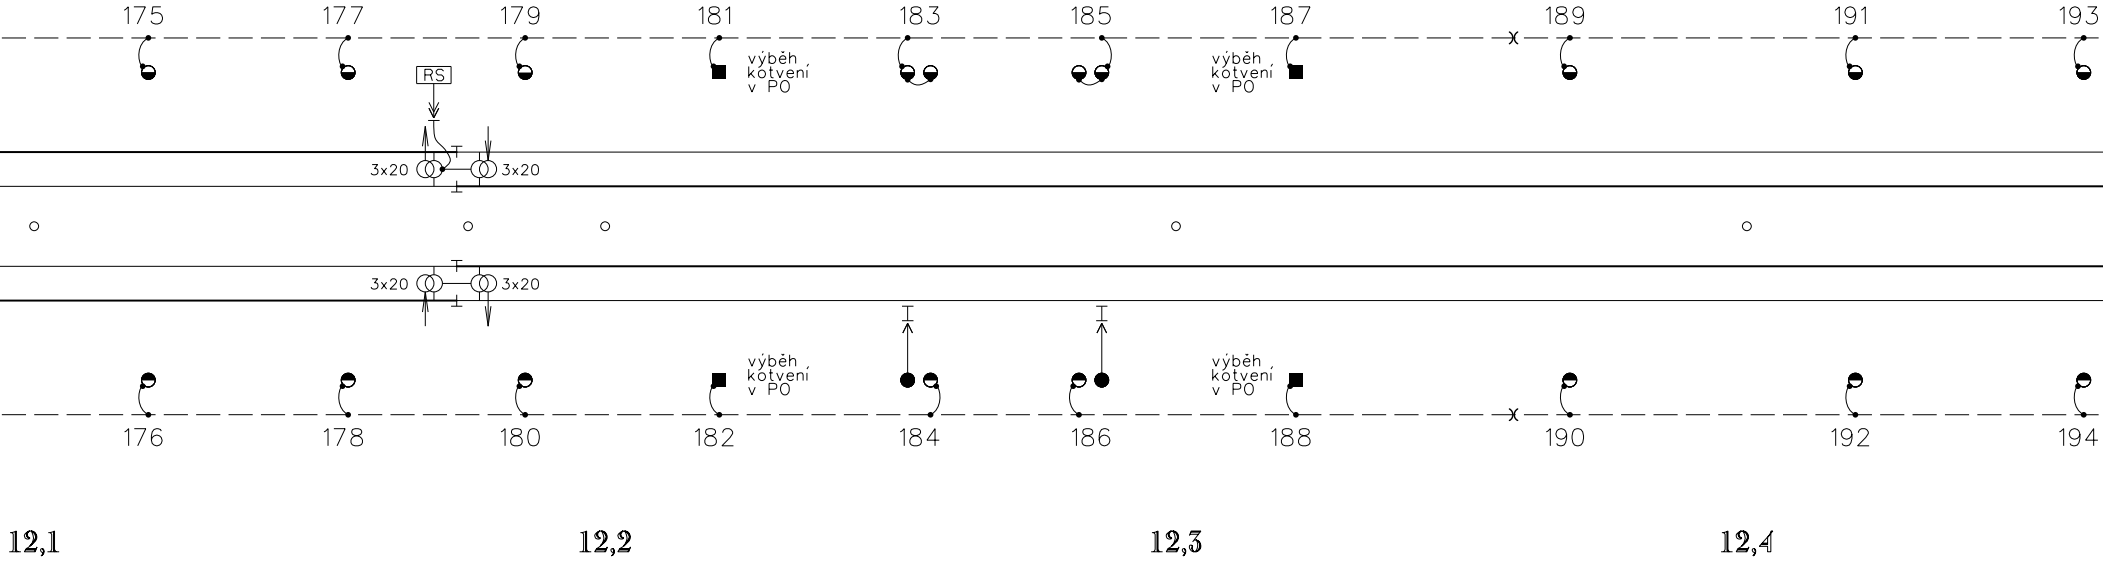
175
177
179
181
183
185
187
189
191
193
výběh kotvení v PO
výběh kotvení v PO
RS
3x20
3x20
3x20
3x20
výběh kotvení v PO
výběh kotvení v PO
176
178
180
182
184
186
188
190
192
194
12,1
12,2
12,3
12,4

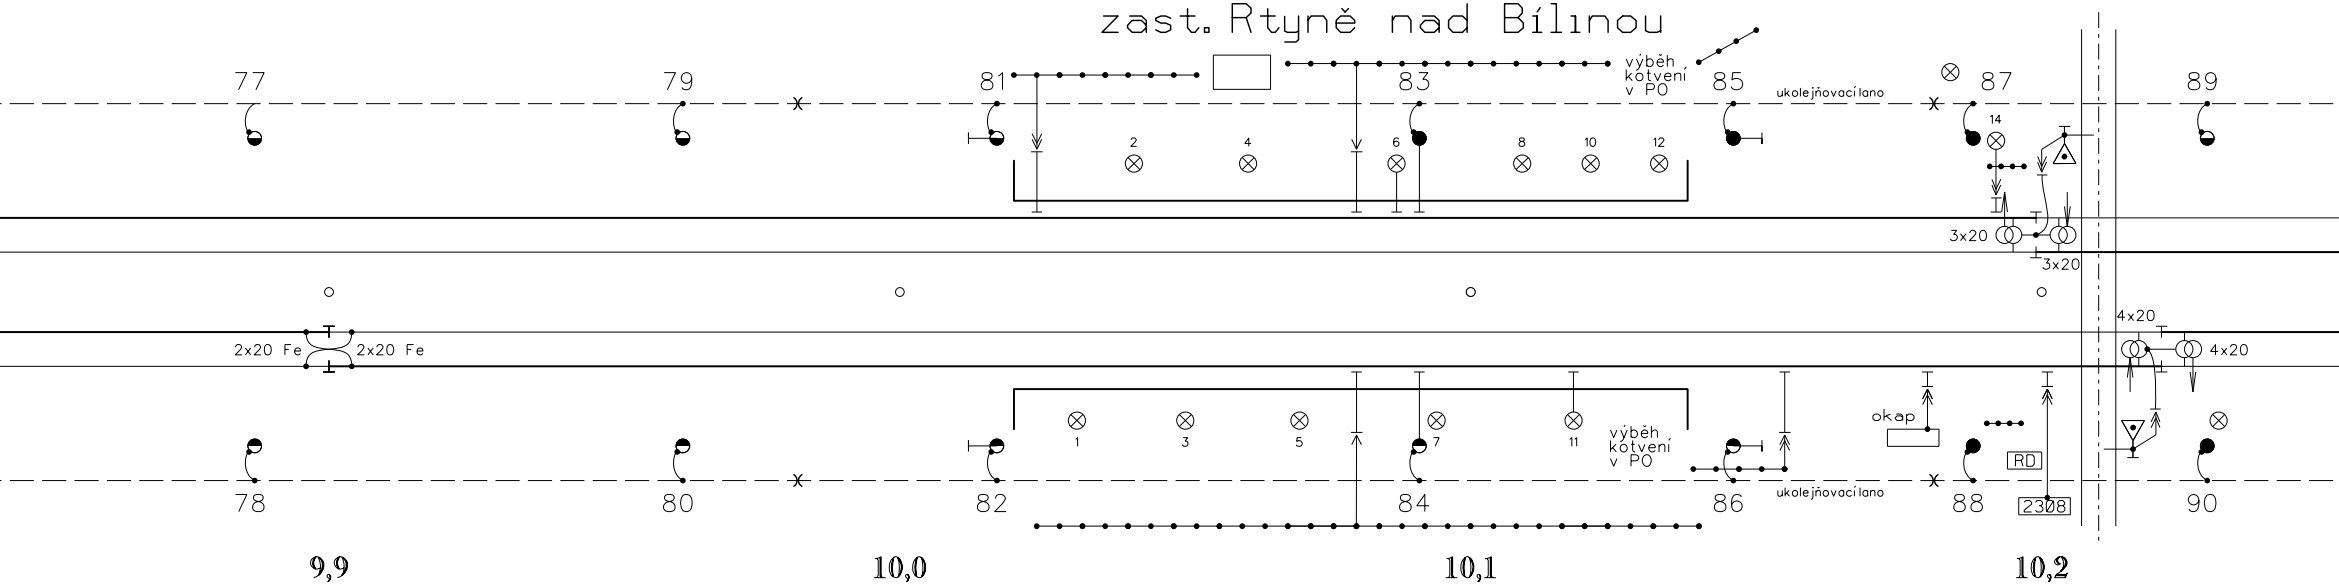
zast. Rtyně nad Bílinou
77
79
81
83
85
87
89
výběh kotvení v PO
ukolejňovací lano
2
4
6
8
10
12
14
3x20
3x20
2x20 Fe
2x20 Fe
4x20
4x20
1
3
5
7
11
výběh kotvení v PO
okap
RD
2308
ukolejňovací lano
78
80
82
84
86
88
90
9,9
10,0
10,1
10,2

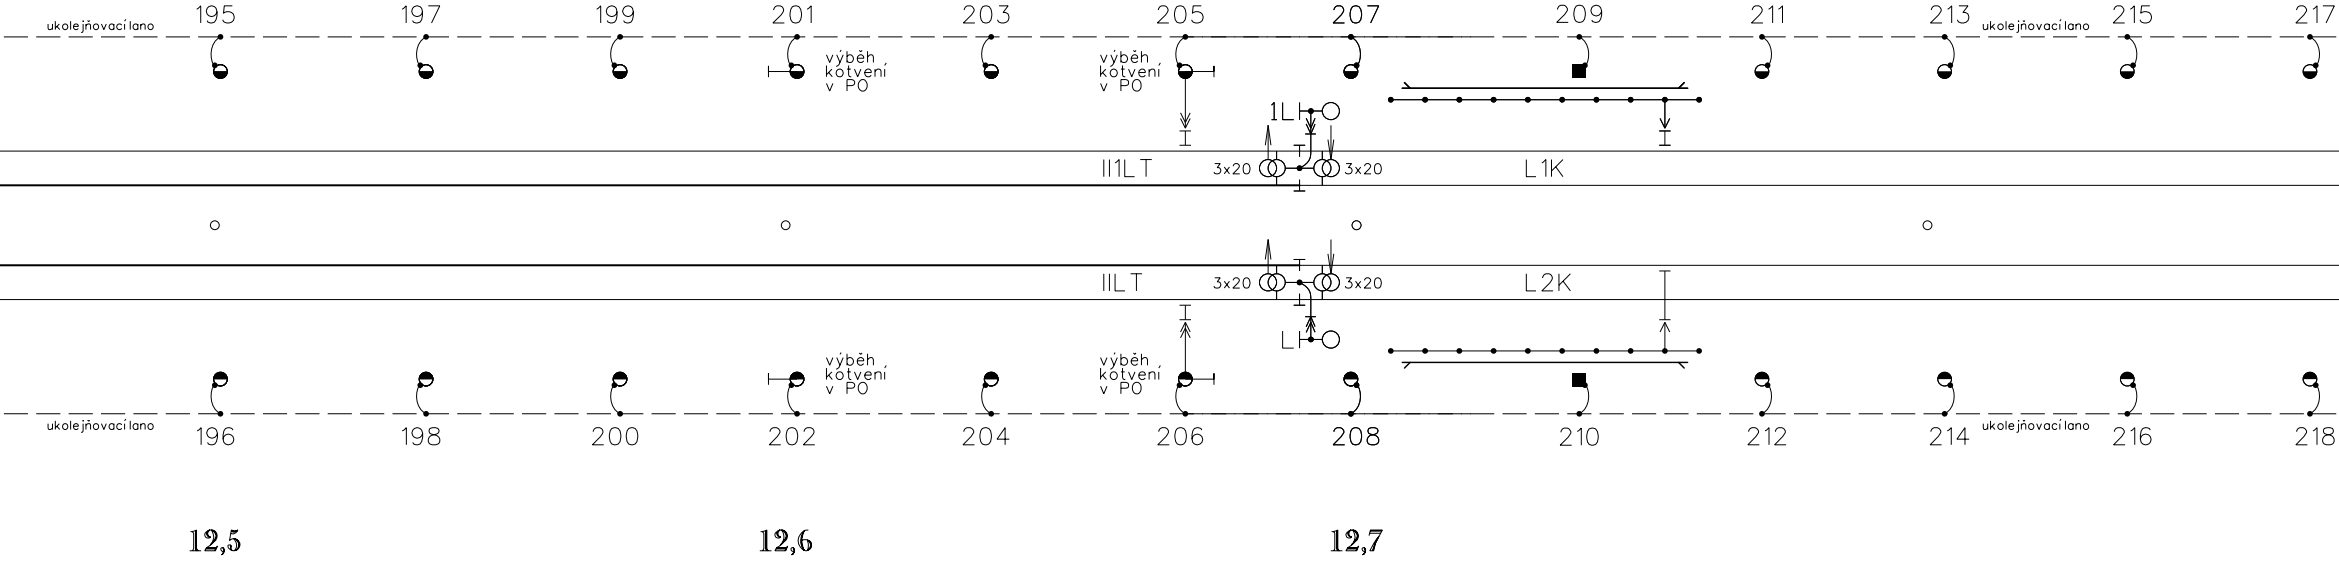
ukolejňovací lano
195
197
199
201
203
205
207
209
211
213
ukolejňovací lano
215
217
výběh kotvení v PO
výběh kotvení v PO
1L
II1LT
3x20
3x20
L1K
IILT
3x20
3x20
L2K
L
výběh kotvení v PO
výběh kotvení v PO
ukolejňovací lano
196
198
200
202
204
206
208
210
212
214
ukolejňovací lano
216
218
12,5
12,6
12,7

ÚPOŘINY


91
ukolejňovací lano
93
92
ukolejňovací lano
94
10,3


219
221
2x
2x
220
222

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Stavebník/Investor: **Správa železnic, státní organizace**
Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Adresa: Železničářská 1386/31, Ústí nad Labem

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel objektu: **SUDOP PRAHA a.s.**
Adresa: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
Kontakt: T: +420 267 094 111
E: praha@sudop.cz

SUDOP PRAHA ®

Hlavní projektant (HIP): **Ing. Pavel Haušild**
Specialista: **Ing. Pavel Haušild**

Název stavby/akce: **Obnova trakčního vedení v úseku Řehlovice - Úpořiny**

Označení investora: S65023043

Zakázka: E650-S-3201/2023

Název části: Stavební část

Označení části: **D.2.3.7**

Název objektu/dílčí části: **Oprava UKK Řehlovice - Úpořiny**

Označení objektu/komplexu: **SO 01-37-01**

Název přílohy: KSUaTP Řehlovice - Úpořiny, stávající stav

Název dílčí části přílohy: -

Číslo přílohy (typ/pořadí): **2.002**

Odpovědný projektant: **Ing. David Zrůst**

Zpracovatel přílohy: **Ing. David Zrůst**

Měřítko: -
Formáty: x A4

Stupeň dokumentace: **PDPS**

Kraj: Ústecký

Katastrální území: viz textová část

TUDU: viz textová část

Smluvní datum zpracování: **30.11.2023**

Označení investora::	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 5 0 2 3 0 4 3 x	_ P D P S	_ D 2 3 7 X	_ S O 0 1 3 7 0 1	_ X X	_ 2 _ 0 0 2	_ X X X

[Prostor pro další informace]