R-SZ - rozvaděč ve sdělovací ústředně

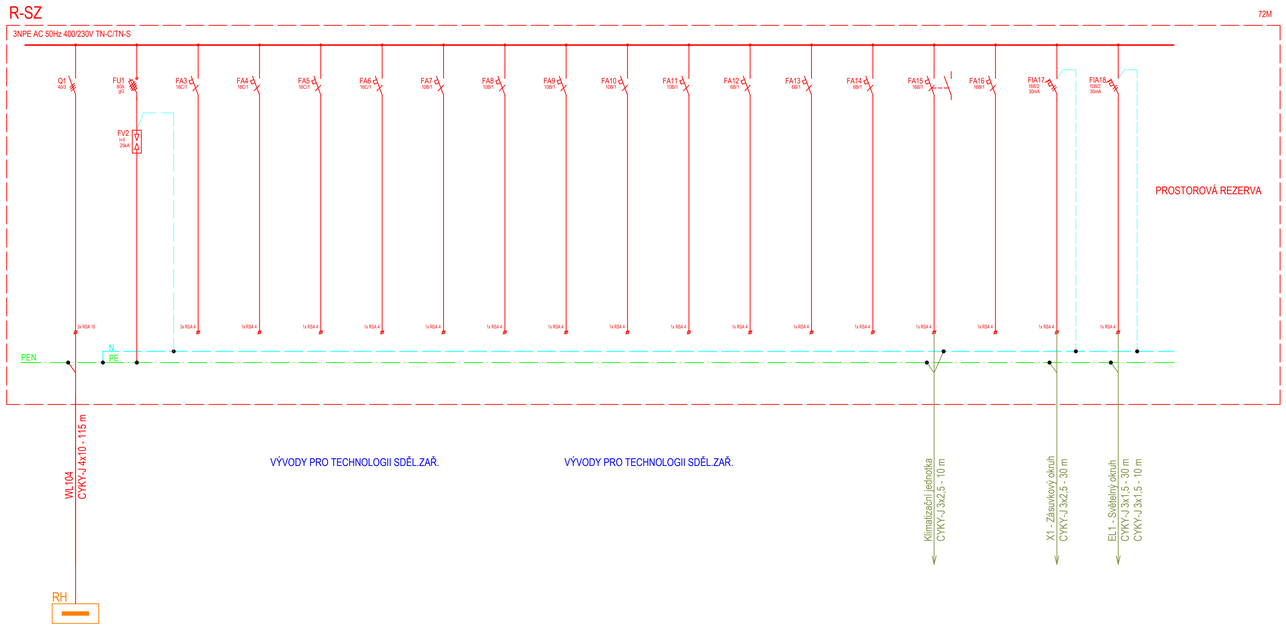

ROZVODNÉ SOUSTAVY: 3/PEN~50Hz,400V/TN-C
3/N/PE~50Hz,400V/TN-C-S
3/N/PE~50Hz,400V/TT
3~50Hz,35kV/IT

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM - ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

- čl. 411 Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje - čl. 411.4 síť TN
- čl. 411.5 síť TT

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM - ČSN EN 61 936-1:

- ochrana zemněním v síti s nepřímo uzemněným uzlem

POZNÁMKA:
R-SZ - Rozvaděč montáž nástěnná, 72 modulů, tř. izolace II., IP65, instalace na DIN lištu.
Výzbroj a osazení rozvaděče je nutno upravit dle realizační dokumentace sdělovacího zařízení.

LEGENDA:

- PS 12-03-51 Doudleby nad Orlicí, trafostanice 35/0,4 kV, technologie
- SO 12-86-01 Doudleby nad Orlicí, přípojka VN-35kV
- SO 12-86-02 Doudleby nad Orlicí, úprava rozvodů nn a osvětlení
- SO 12-84-01 Doudleby nad Orlicí, EOV
- Technologie DDTS a DŘT
- SO 12-7-02 Doudleby nad Orlicí, výpravní budova - úprava elektroinstalace
- SO 12-72-04 Doudleby nad Orlicí, technologický objekt TS - elektroinstalace
- Sdělovací zařízení
- Zabezpečovací zařízení
- související výstavba PZS P4038
- stávající rozvody a zařízení

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	30.06.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Milan Lukášek

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**
Zástupce investora:	**Oblastní ředitelství Hradec Králové**
Adresa:	**U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové**

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	**Signal Projekt s.r.o.**
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz

Zhotovitel části/objektu:	**Signal Projekt s.r.o.**
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz

Hlavní projektant (HIP): **Ing. Milan Lukášek** Specialista: **Ing. Marek Vývoda**

Název stavby/akce:	**Vypracování projektové dokumentace Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Doudleby n. O.**		Označení investora: **S640230023**
			Zakázka: **24-074-40-113**
Název části:	Pozemní objekty budov - provozní, technologické, skladové		Označení části: **D.2.2. 1**
Název objektu/dílčí části:	**Doudleby nad Orlicí, výpravní budova - úprava elektroinstalace**		Označení objektu/komplexu: **SO 12-71-02**
Název přílohy:	Schéma rozvaděče R-SZ		Číslo přílohy (typ/pořadí): **2. 303**
Název dílčí části přílohy:			
Odpovědný projektant: Ing. Martin Vánský	Zpracovatel přílohy: Ing. Martin Vánský	Měřítko: - Formáty: 4 x A4	Stupeň dokumentace: **DSP+PDPS**
Kraj: Královéhradecký	Katastrální území: viz textová část	TUDU: 1302 L1	Smluvní datum zpracování: **12.08.2025**

Označení investora: S 6 4 0 2 3 0 0 2 3 _ Stupeň dokumentace: P D P S _ Část: D 2 2 0 1 _ Objekt: S O 1 2 7 1 0 2 _ Podobjekt: X X _ Příloha: 2 _ 3 0 3 _ Revize: 0 0 0

(Prostor pro další informace)