RH - POLE 3 - VÝVODY

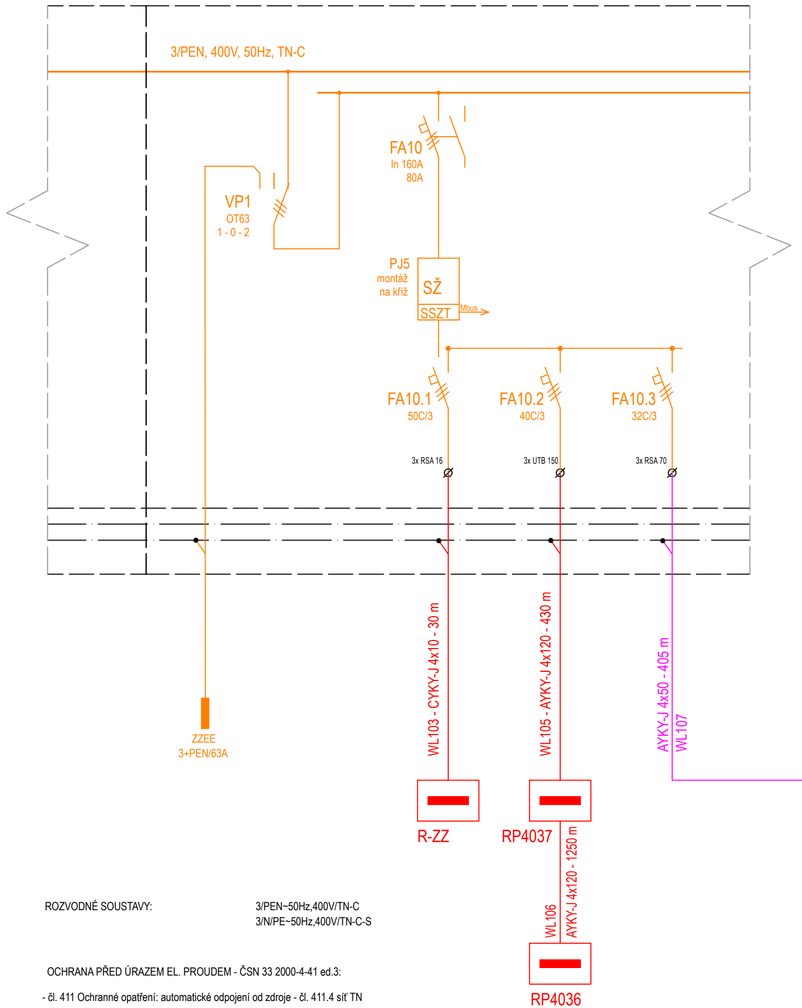

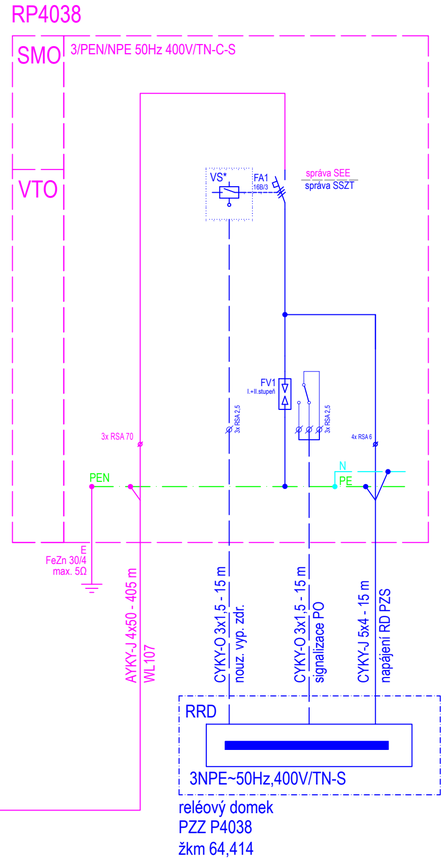

PILÍŘ - POHLED 1:20
HLOUBKA PILÍŘE BUDE 250MM

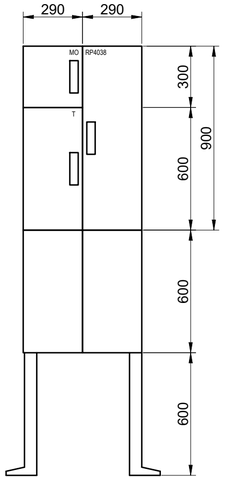

ROZVODNÉ SOUSTAVY: 3/PEN~50Hz,400V/TN-C
3/N/PE~50Hz,400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM - ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

- čl. 411 Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje - čl. 411.4 síť TN

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM - ČSN EN 61 936-1:

- ochrana zemněním v síti s nepřímo uzemněným uzlem

LEGENDA:

Související stavba - Vypracování projektové dokumentace Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Doudleby n. O.

- PS 12-03-51 Doudleby nad Orlicí, trafostanice 22/0,4 kV, technologie
- SO 12-86-02 Doudleby nad Orlicí, úprava rozvodů nn a osvětlení

Rekonstrukce PZM v km 64,614 (P4038) trati Týniště nad Orlicí - Letohrad

- SO 21-86-01 Přejezd P4038 v km 64,614; napájení NN
- nové zařízení ve správě SSZT

Jiná ověření: Paré:

Orientační schéma: Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	04.03.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Milan Lukášek

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**
Zástupce investora:	**Stavební správa východ**
Adresa:	**Nerudova 1, 779 00 Olomouc**

Zhotovitel díla:	**Signal Projekt s.r.o.**
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz
Zhotovitel části/objektu:	**Signal Projekt s.r.o.**
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz
Hlavní projektant (HIP):	**Ing. Milan Lukášek** — Specialista: **Ing. Marek Vývoda**

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce PZM v km 64,614 (P4038) trati Týniště nad Orlicí - Letohrad**		Označení investora: **S622300012** Zakázka: **24-068-35-113**
Název části:	Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů		Označení části: **D.2.3. 6**
Název objektu/dílčí části:	**Přejezd P4038 v km 64,614; napájení NN**		Označení objektu/komplexu: **SO 21-86-01**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	RP4038 - jednopólové schéma		Číslo přílohy (typ/pořadí): **2. 003**
Odpovědný projektant: Ing. Martin Vánský	Zpracovatel přílohy: Ing. Martin Vánský	Měřítko: - Formáty: 2 x A4	Stupeň dokumentace: **DUSP+PDPS**
Kraj: Královéhradecký	Katastrální území: Doudleby nad Orlicí	TUDU: 1302 L1	Smluvní datum zpracování: **04.03.2025**

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 3 0 0 1 2	_ P D P S	_ D 2 3 0 6	_ S O 2 1 8 6 0 1	_ X X	_ 2	_ 0 0 3 _ 0 0 0

[Prostor pro další informace]