OZNAČ.	ZOBRAZENÍ / POPIS	CELKEM

POZNÁMKA KE KLEMPÍŘSKÝM VÝROBKŮM :

Klempířské střešní prvky budou provedeny z titanzinkového plechu podle STN 73 36 10.
Klempířské výrobky z TiZn plechu budou v surovém provedení.

Klempířské fasádní prvky budou provedeny z lakovaného plechu podle ČSN 73 36 10.
(lakovaný plech bude ve stejném odstínu jako systémové provedení obvodového pláště)

K výpisu je nutno přičíst 5 % na prostřihy.

Uzavírací těsnící pryžové pásy do vln trapézových plechů musí být upřesněny na stavbě dle typu použité střešní krytiny a obvodového pláště !
Z podélné strany pod přístřeškem nebudou těsnící pásy osazeny z důvodů přísunu vzduchu.

Uzavírací těsnící profily střešní .....cca 140 mb
Uzavírací těsnící profily fasádní .....cca 40 mb


K 01

Dešťové svody

- klempířská část - dopojení odpadu z TiZn plechu z podokapního žlabu do svodu

- odpadní trouba kruhového tvaru Ø150mm, R.Š. 500mm, včetně všech doplňků vyrobena z TiZn plechu tl. 0,7 mm, včetně všech doplňků (žlabový kotlík a lapač střešních splavenin)

Půdorys :

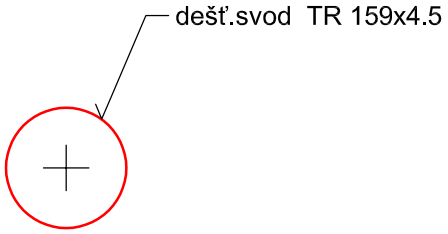


18 bm

K 02

Podokapní žlab

- půlkruhového tvaru z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm
- d= 240 mm, R.Š. 500 mm, včetně všech doplňků + žlabové kotlíky ..... 2 ks

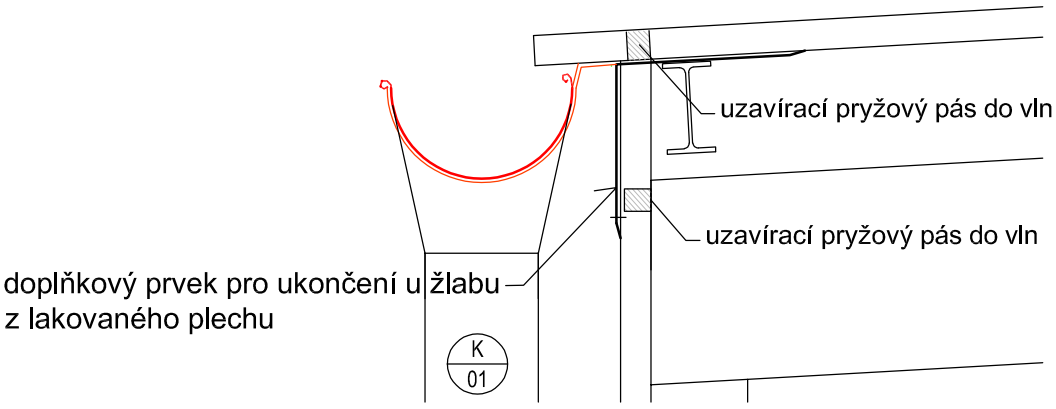

60,15 bm