

LPL III

Poloměr valící se koule 45m
IEC 62305

Parametry:
LPL III
Špičkový proud I – 100 kA / (10/350 µs)
Náboj Qshort – 50 C
Měrná energie – 2,5 MJ/Ω

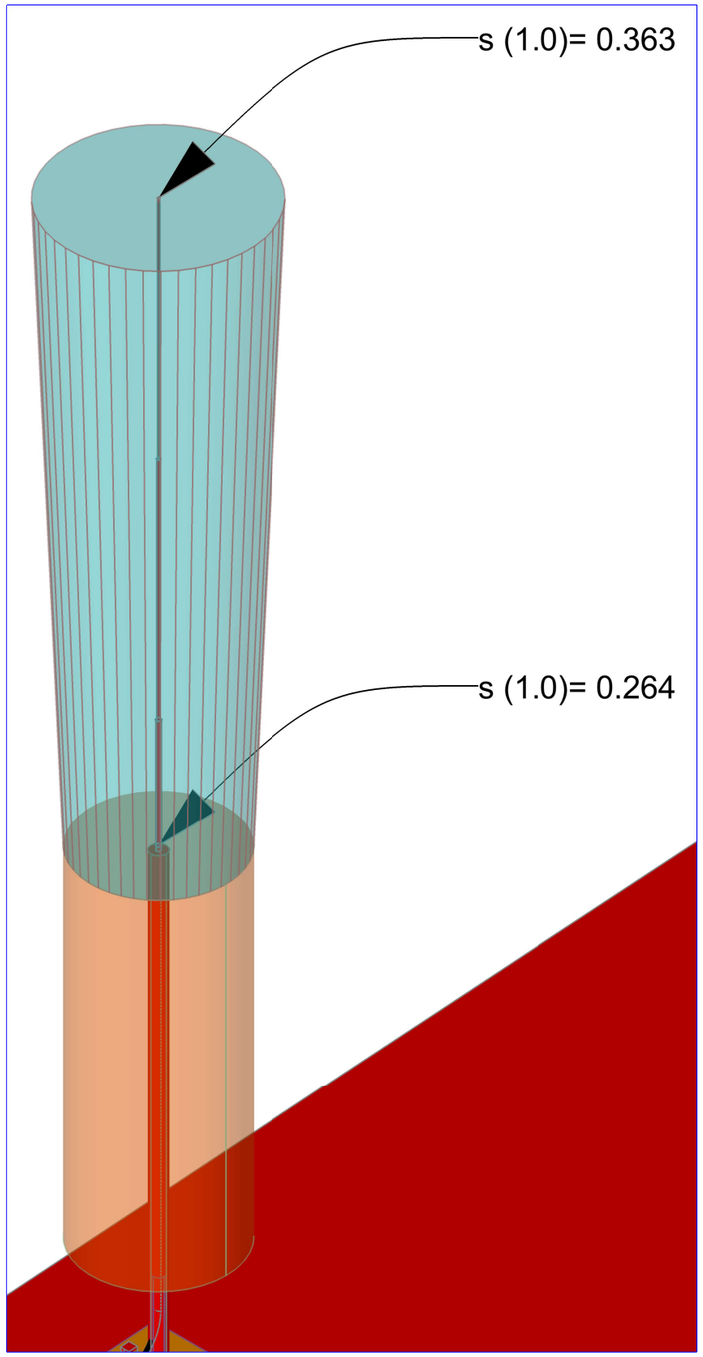

JÍMACÍ TYČ UMÍSTĚNÁ NA PŘÍSTŘEŠKU

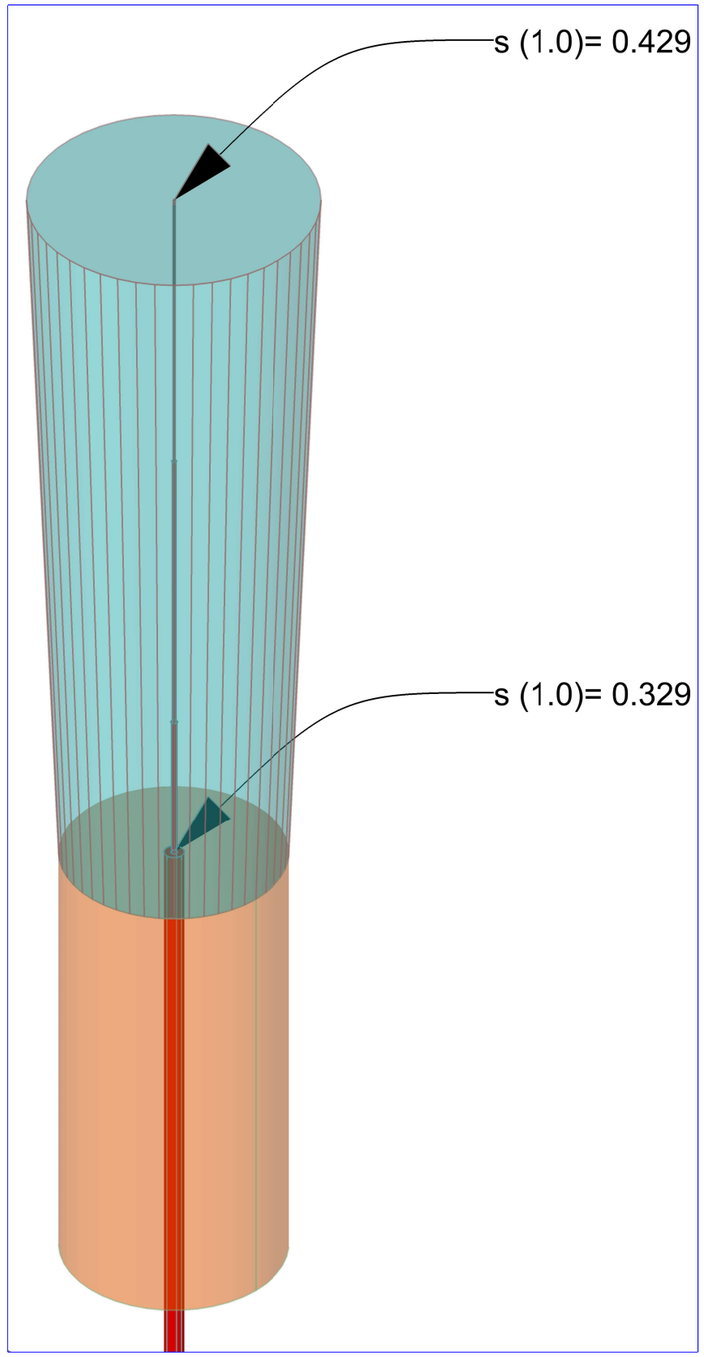

JÍMACÍ TYČ UMÍSTĚNÁ NA BOKU HALY

PŘI REALIZACI JE NUTNO DODRŽET
DOSTATEČNOU VZDÁLENOST "S"
OD JINÝCH KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ!

HODNOTY VÝPOČTU DOSTATEČNÉ
VZDÁLENOSTI "S" JSOU UVEDENY PRO
KOEFICIENT VZDUCHU (Km =1).
VZDÁLENOST JE UVEDENA V METRECH!

Název projektu Kryté stání MUV PS Staré město u Uherského Hradiště Adresa Nádražní 2216 686 03Staré Město		Revize	Změny	Datum	Kreslil
		A1	ZMĚNA DÉLKY PŘÍSTREŠKU	25-03-31	ŠRÁMEK
Zákazník Správa železnic, s. o. Dlážděná 1003/7 Praha 1 - Nové Město	RELPro spol. s r.o. Petřvaldská 604, 735 32 Rychvald +420 608 741 349 relpro@email.cz IČO: 21466769, DIČ: CZ21466769	Distribuce a reprodukce tohoto dokumentu, používání a sdělování jeho obsahu je zakázáno, pokud to není výslovně povoleno. Protiprávní jednání zavazuje k náhradě vzniklé škody. Veškerá práva v případě patentu, užitného modelů nebo patentů na průmyslové vzory vyhrazena.	Kreslil	ŠRÁMEK
			Kontroloval	ŠRÁMEK	
			Schválil	HAVLENA	
			Formát	A3	
Datum 25.03.2025	Název dokumentu VÝPOČET DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI "S"	Číslo dokumentu D.1.4.3	Měřítko		
			List	1	

TENTO DOKUMENT A VŠECHNY INFORMACE V NĚM OBSAŽENÉ JSOU SOUKROMÝM MAJETKEM SPOLEČNOSTI "RELPro spol. s r.o."