
LPL III	Poloměr valící se koule 45m IEC 62305

Parametry:
LPL III
Špičkový proud I – 100 kA / (10/350 µs)
Náboj Qshort – 50 C
Měrná energie – 2,5 MJ/Ω

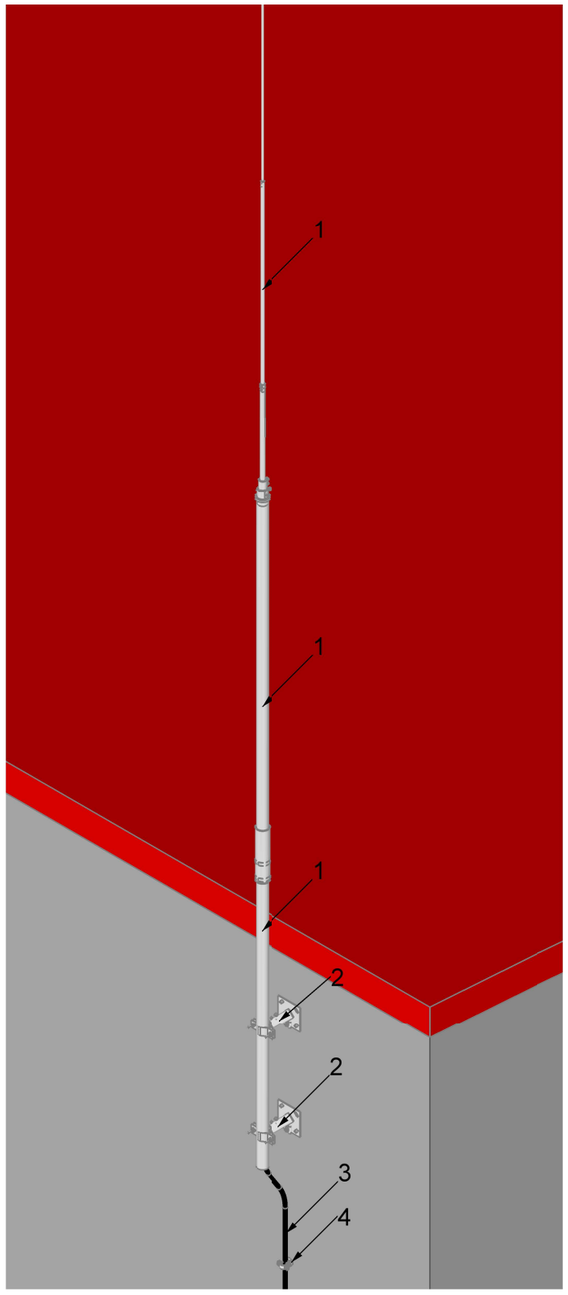

Legenda

No.	Obj. číslo:	Popis:
1	105331	Podpůrná trubka D 50mm L 3200mm, jímací tyč D 22/16/10mm L2.5m
2	105348	Nerezový držák pro kolmou montáž na stěnu s úchtem pro trubky
3	819220	Vodič HVI (předem připravený pro vložení do podpůrné trubky)100m
4	275259	Podpěra vedení pro vodiče HVI - uložení na stěny

Název projektu Kryté stání MUV PS Staré město u Uherského Hradiště Adresa Nádražní 2216 686 03Staré Město	Revize	Změny	Datum	Kreslil
	A1	ZMĚNA DÉLKY PŘÍSTŘEŠKU	25-03-31	ŠRÁMEK

Zákazník Správa železnic, s. o. Dlážděná 1003/7 Praha 1 - Nové Město	RELPro spol. s r.o. Petřvaldská 604, 735 32 Rychvald +420 608 741 349 relpro@email.cz IČO: 21466769, DIČ: CZ21466769	Distribuce a reprodukce tohoto dokumentu, používání a sdělování jeho obsahu je zakázáno, pokud to není výslovně povoleno. Protiprávní jednání zavazuje k náhradě vzniklé škody. Veškerá práva v případě patentu, užitného modelů nebo patentů na průmyslové vzory vyhrazena.	Kreslil	ŠRÁMEK
			Kontroloval	ŠRÁMEK
			Schválil	HAVLENA
			Formát	A3
Datum 25.03.2025	Název dokumentu DETAIL - JT UMÍSTĚNÉ Z BOKU HALY	Číslo dokumentu D.1.4.9	Měřítko	
			List	1

TENTO DOKUMENT A VŠECHNY INFORMACE V NĚM OBSAŽENÉ JSOU SOUKROMÝM MAJETKEM SPOLEČNOSTI "RELPro spol. s r.o."