




GENERÁLNÍ PROJEKTANT		PROJEKTANT ČÁSTI PD	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
PROJEKT 505, spol. s r.o. Jižní svahy 12, 621 00 Brno - Ivanovice Ing. Vladimír Res +420 608 966 283 Ing. arch. Dalibor Res +420 606 575 025		 <b>Pavel Dočekal</b> Oběť 421/22 634 00 Brno – Nový Lískovec	
INVESTOR SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY STÁTNÍ ORGANIZACE Dlažďená 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Pavel Dočekal +420 608 974 286 e-mail: docekalp@post.cz  VYPRACOVAL Pavel Dočekal +420 608 974 286 e-mail: docekalp@post.cz	
ČÁST PD D 1.6 - ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD		DATUM 08 / 2018  STUPEŇ PD DPS	
NÁZEV STAVBY ZNOJMO MeS ÚTULEK TO - CELKOVÁ OPRAVA PARC.Č 5641/11, K.Ú. ZNOJMO - MĚSTO, INVENTARNÍ ČÍSLO: IC6000318578		FORMÁT 4 A 4  ČÍSLO ZAKÁZKY 18/639200164	
OBJEKT SO-01 ZNOJMO MeS, ÚTULEK TO, PARC.Č 5641/11, K.Ú. ZNOJMO - MĚSTO INVENTARNÍ ČÍSLO: IC6000318578		MĚŘÍTKO - - -	
NÁZEV PŘÍLOHY RMS1		ČÍSLO PŘÍLOHY - 05 -	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
A	<div><div>Typizovaná zapuštěná skříň modulového systému (ČSN EN 62208)</div><div><div>KRYTÍ: IP 30</div><div>Tř. ochr. I Imax 125A Modulový stavebnicový systém na DIN lištu Počet modulů: 120 Barva: bílá RAL9003 Vnější rozměr: 572x942x156 (šxvxh mm)</div></div><div><div>PŘÍVOD, VÝVODY:</div><div>POZNÁMKA:</div><div><div>SPODEM/HOREM</div><div><div>- ROZVODNICE JE URČENA PRO PROSTŘEDÍ VYTÁPĚNÉ VNITŘNÍ</div><div>- KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ DIMENZOVÁNÍ PROVEDE VÝROBCE ROZVODNICE</div></div></div><div><div>TYPY VÝROBKŮ URČUJÍ MINIMÁLNÍ TECHNICKÝ STANDARD VÝSTROJE ROZVADĚČE. POKUD JSOU UVEDENÉ NÁZVY VÝROBKŮ, JSOU POUZE REFERENČNÍ A SLOUŽÍ KE STANOVENÍ KVALITATIVNÍHO, TECHNICKÉHO A CENOVÉHO STANDARDU VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ A MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI SROVNATELNÝMI MATERIÁLY A VÝROBKY STEJNÉ NEBO VYŠŠÍ TECHNICKÉ (TECHNICKÉ PARAMETRY) A KVALITATIVNÍ ÚROVNĚ</div></div></div></div>																		A	
B																			B	
C																			C	
D																			D	
E																			E	
F																			F	
G																			G	
H																			H	
I																			I	
J																			J	
K																			K	
STAVBA: ZNOJMO MeS ÚTULEK TO - CELKOVÁ OPRAVA PARC.Č 5641/11, K.Ú. ZNOJMO - MĚSTO, INVENTÁRNÍ ČÍSLO: IC6000318578										INVESTOR: SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY STÁTNÍ ORGANIZACE Dílžďená 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město										
										LIST Č.: 1		POČET LISTŮ: 4		ČÍSLO ZAKÁZKY: 121-18			NÁZEV: RMS1		ČÍSLO VÝKRESU: 05	

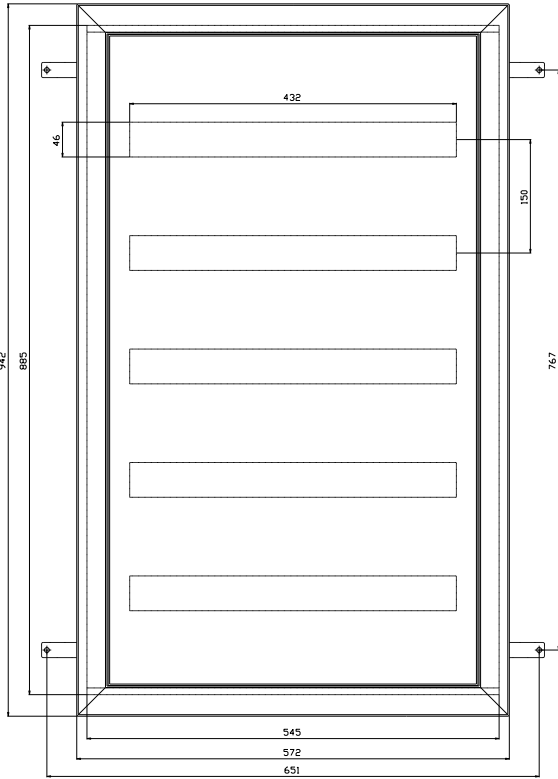

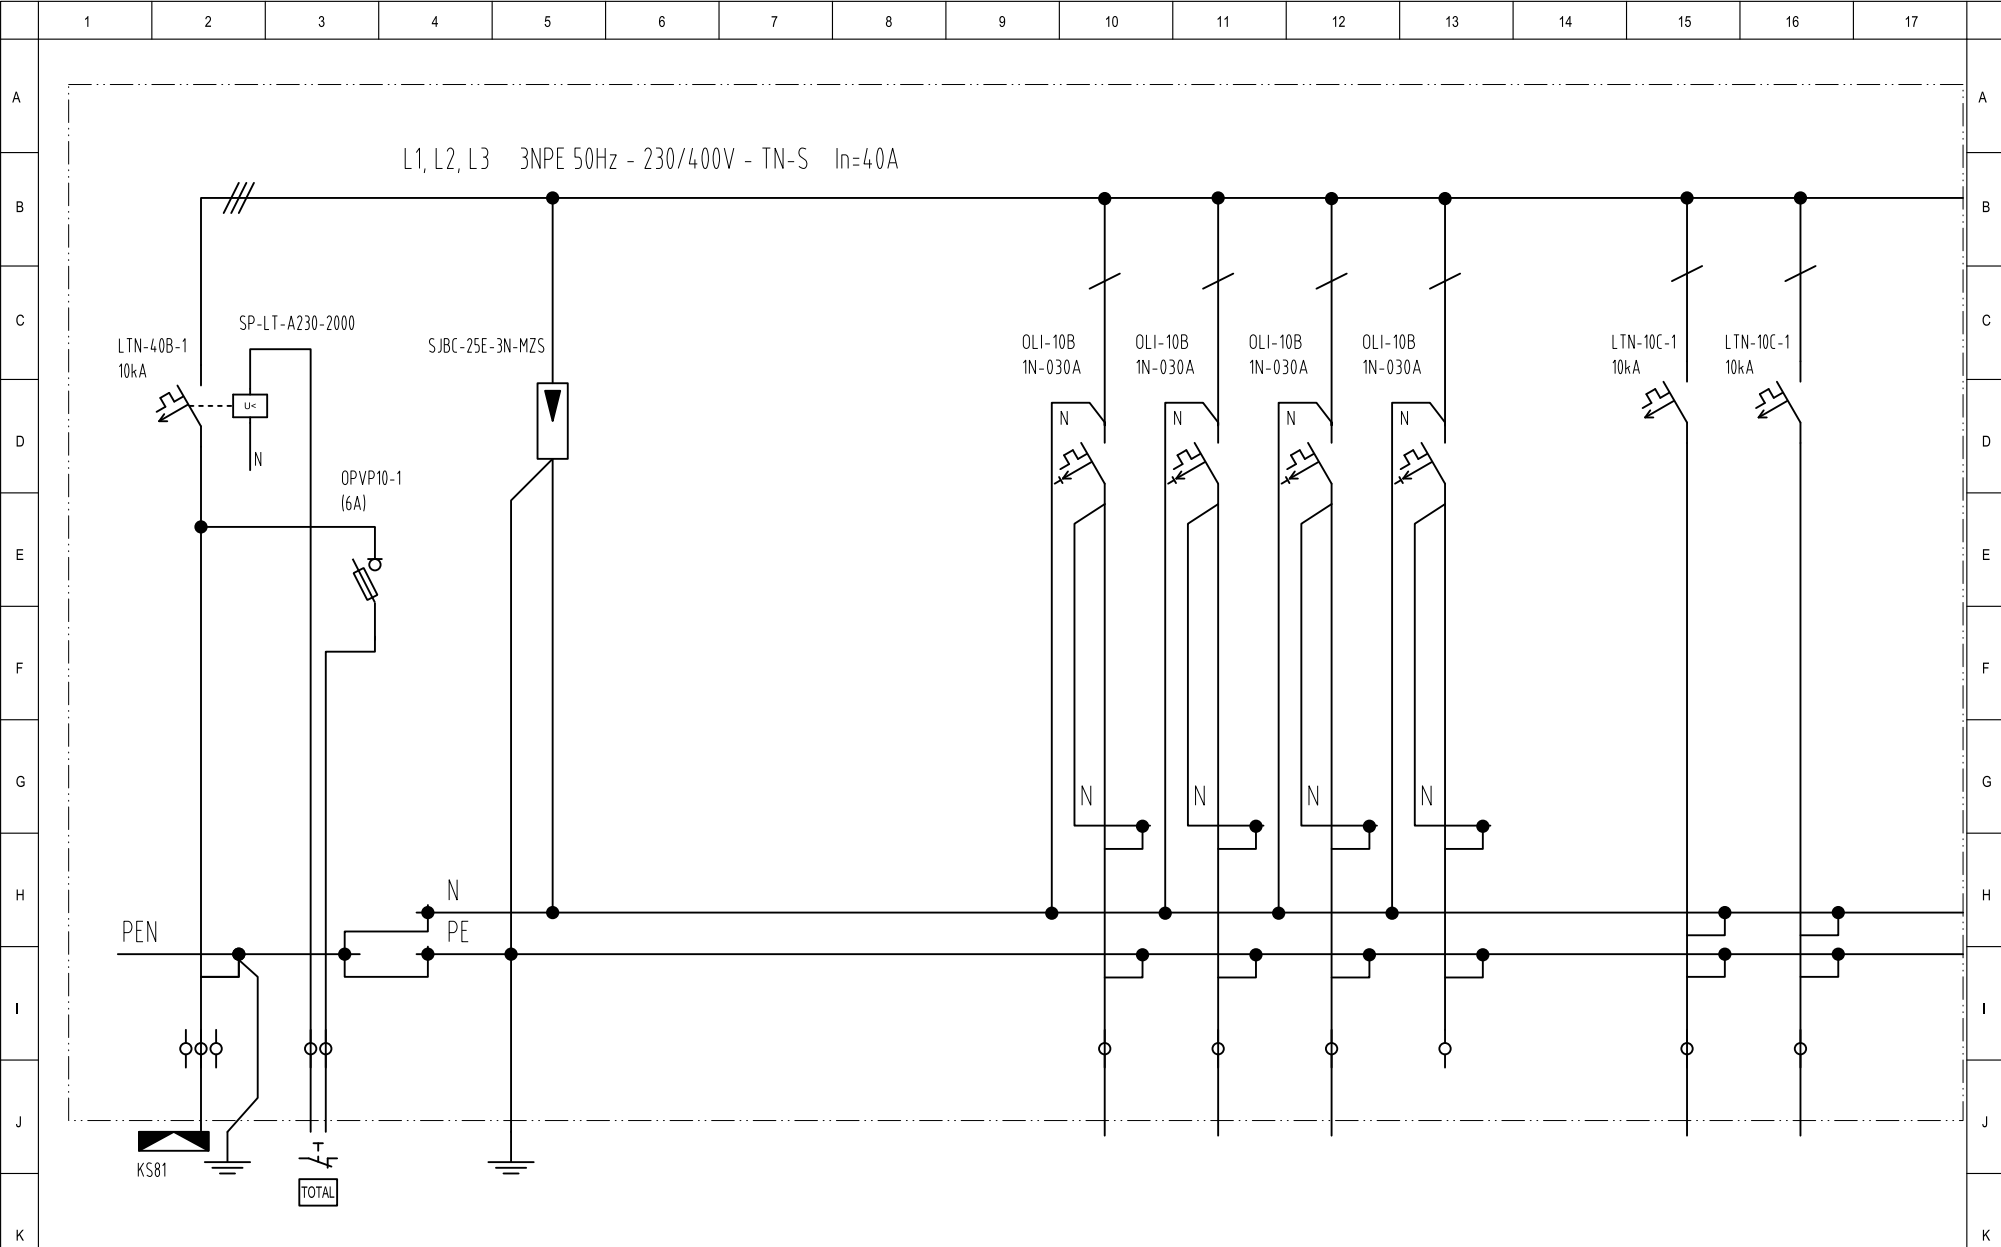

OZNAČENÍ OBVODU (VÝVODU):	WL1	WL2
TYP KABELU:	CYKY 4x16	PRAFIaDur® P30-R, PH120-R PS30
PI:		B2ca s1d0 5x1,5
Č. NA PANELU		
POPIS	HLAVNÍ VYPÍNAČ	VYPÍNAČ TOTAL STOP

PRÉPĚTOVÁ OCHRANA
-------------------

WL3	WL4	WL5	
CYKY 3x1,5	CYKY 3x1,5	CYKY 3x1,5	
OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	REZERVA


WL6	WL7
CYKY 3x2,5	CYKY 3x2,5
ZAS 230V KOTEL	ZAS 230V CÍRK CERPADLO

ZNOJMO MeS ÚTULEK TO - CELKOVÁ OPRAVA  
PARC.Č 5641/11, K.Ú. ZNOJMO - MĚSTO, INVENTÁRNÍ ČÍSLO: IC6000318578

STAVBA:

INVESTOR: SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY STÁTNÍ ORGANIZACE Dílžďěň 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město

LIST Č:	2	POČET LISTŮ:	4	ČÍSLO ZAKÁZKY:	121-18	NÁZEV:	RMS1	ČÍSLO VÝKRESU:	05
---------	---	--------------	---	----------------	--------	--------	------	----------------	----

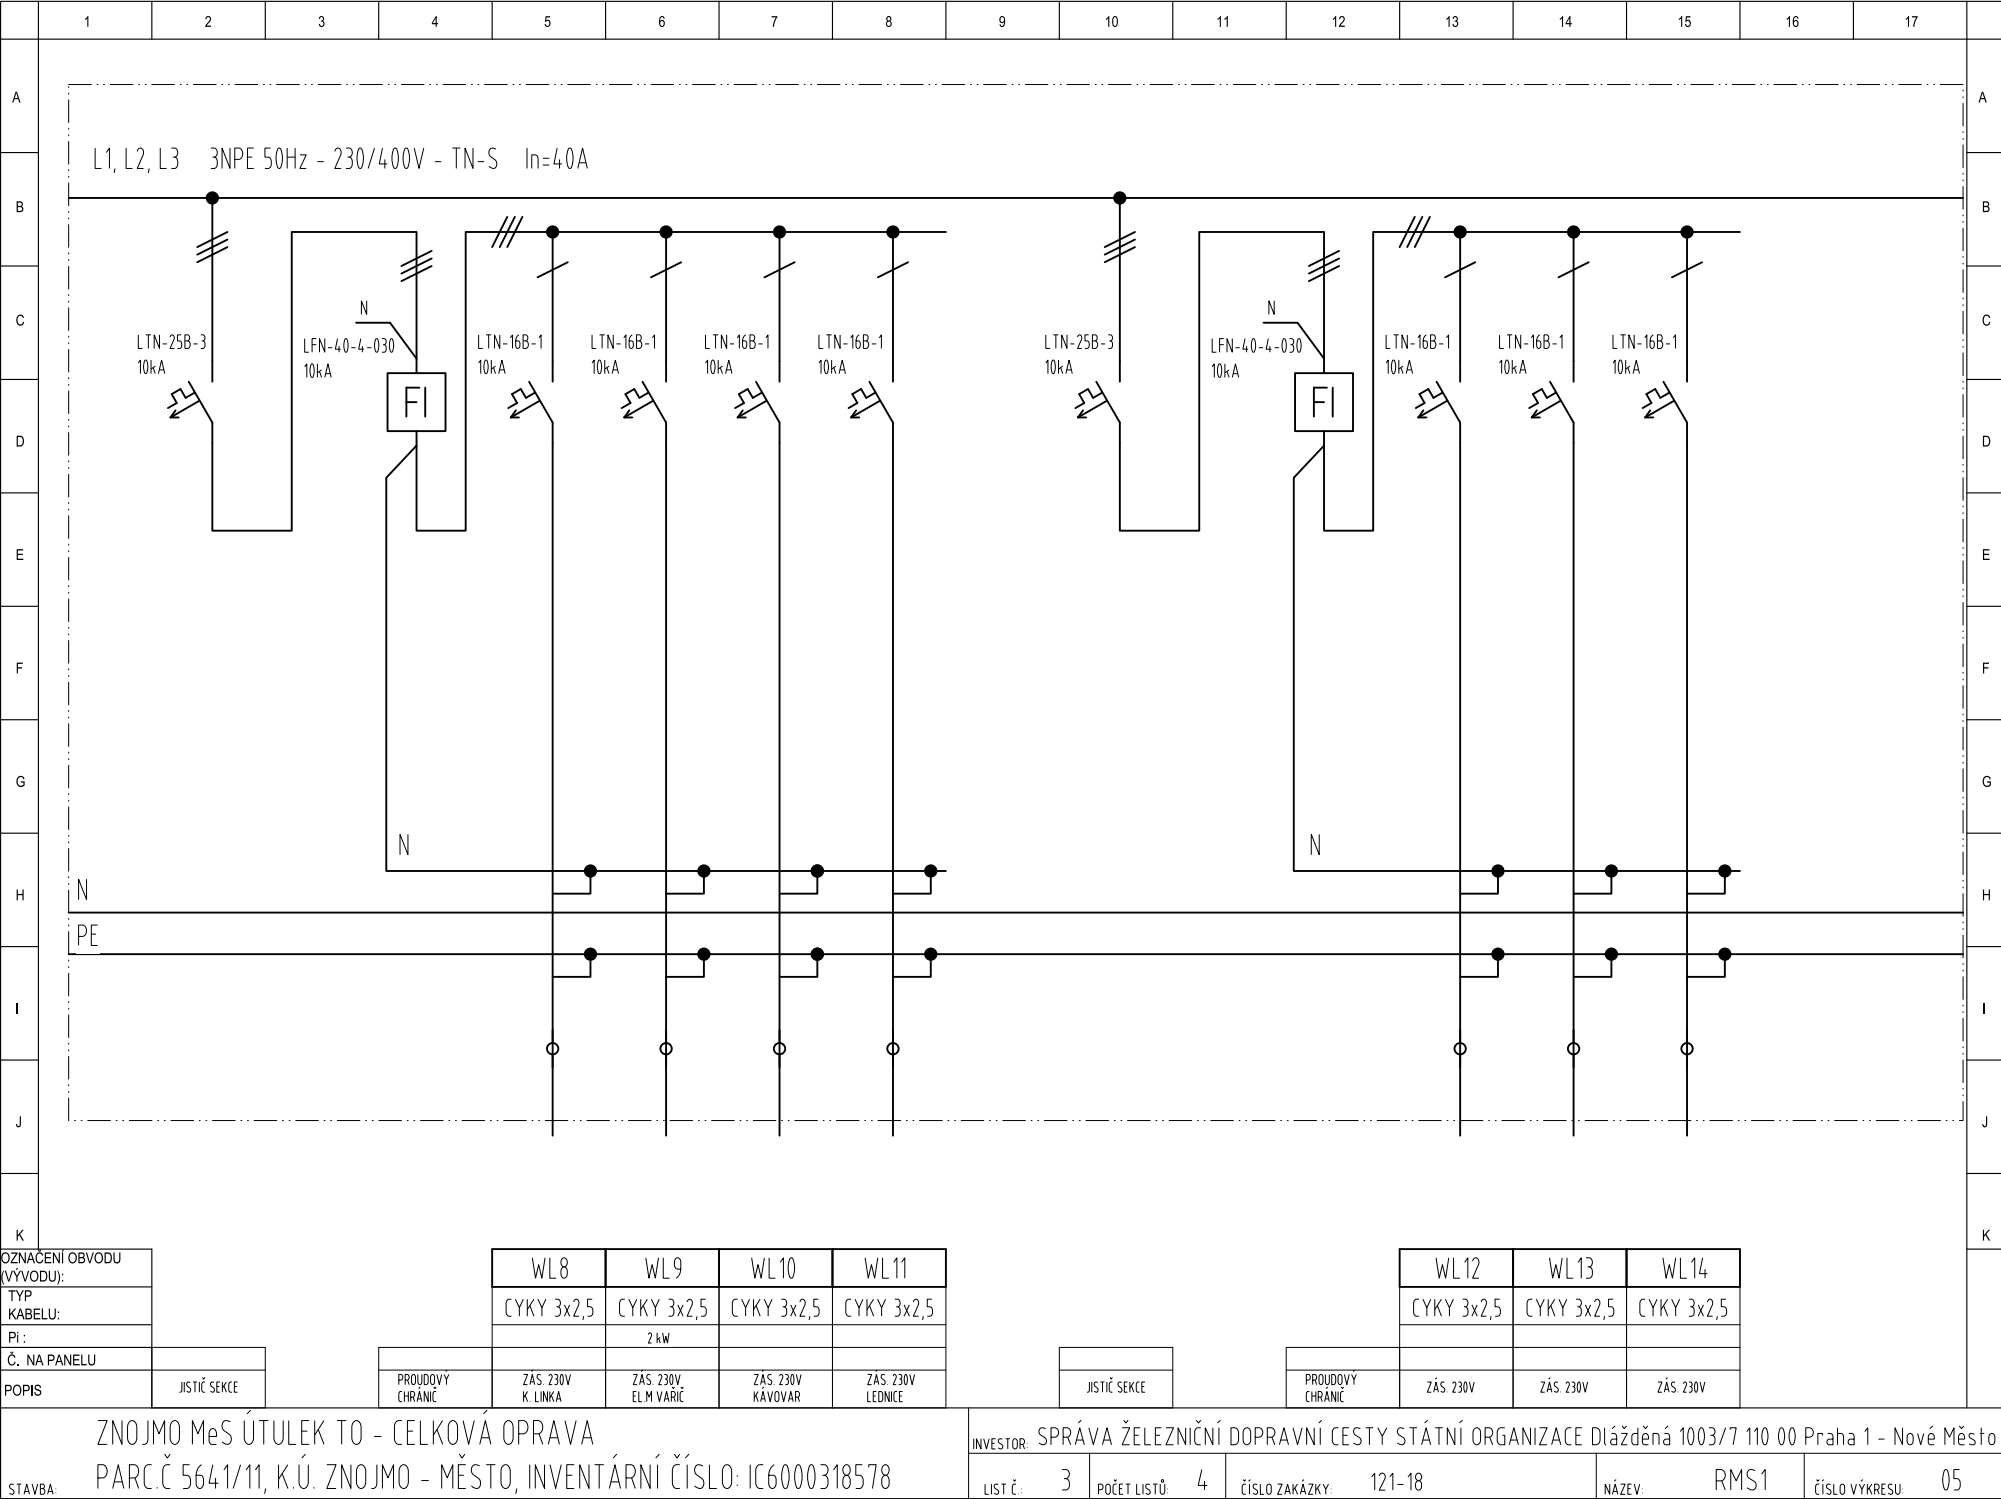

ZNOJMO MeS ÚTULEK TO - CELKOVÁ OPRAVA  
PARC.Č 5641/11, K.Ú. ZNOJMO - MĚSTO, INVENTÁRNÍ ČÍSLO: IC6000318578

STAVBA:

