


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

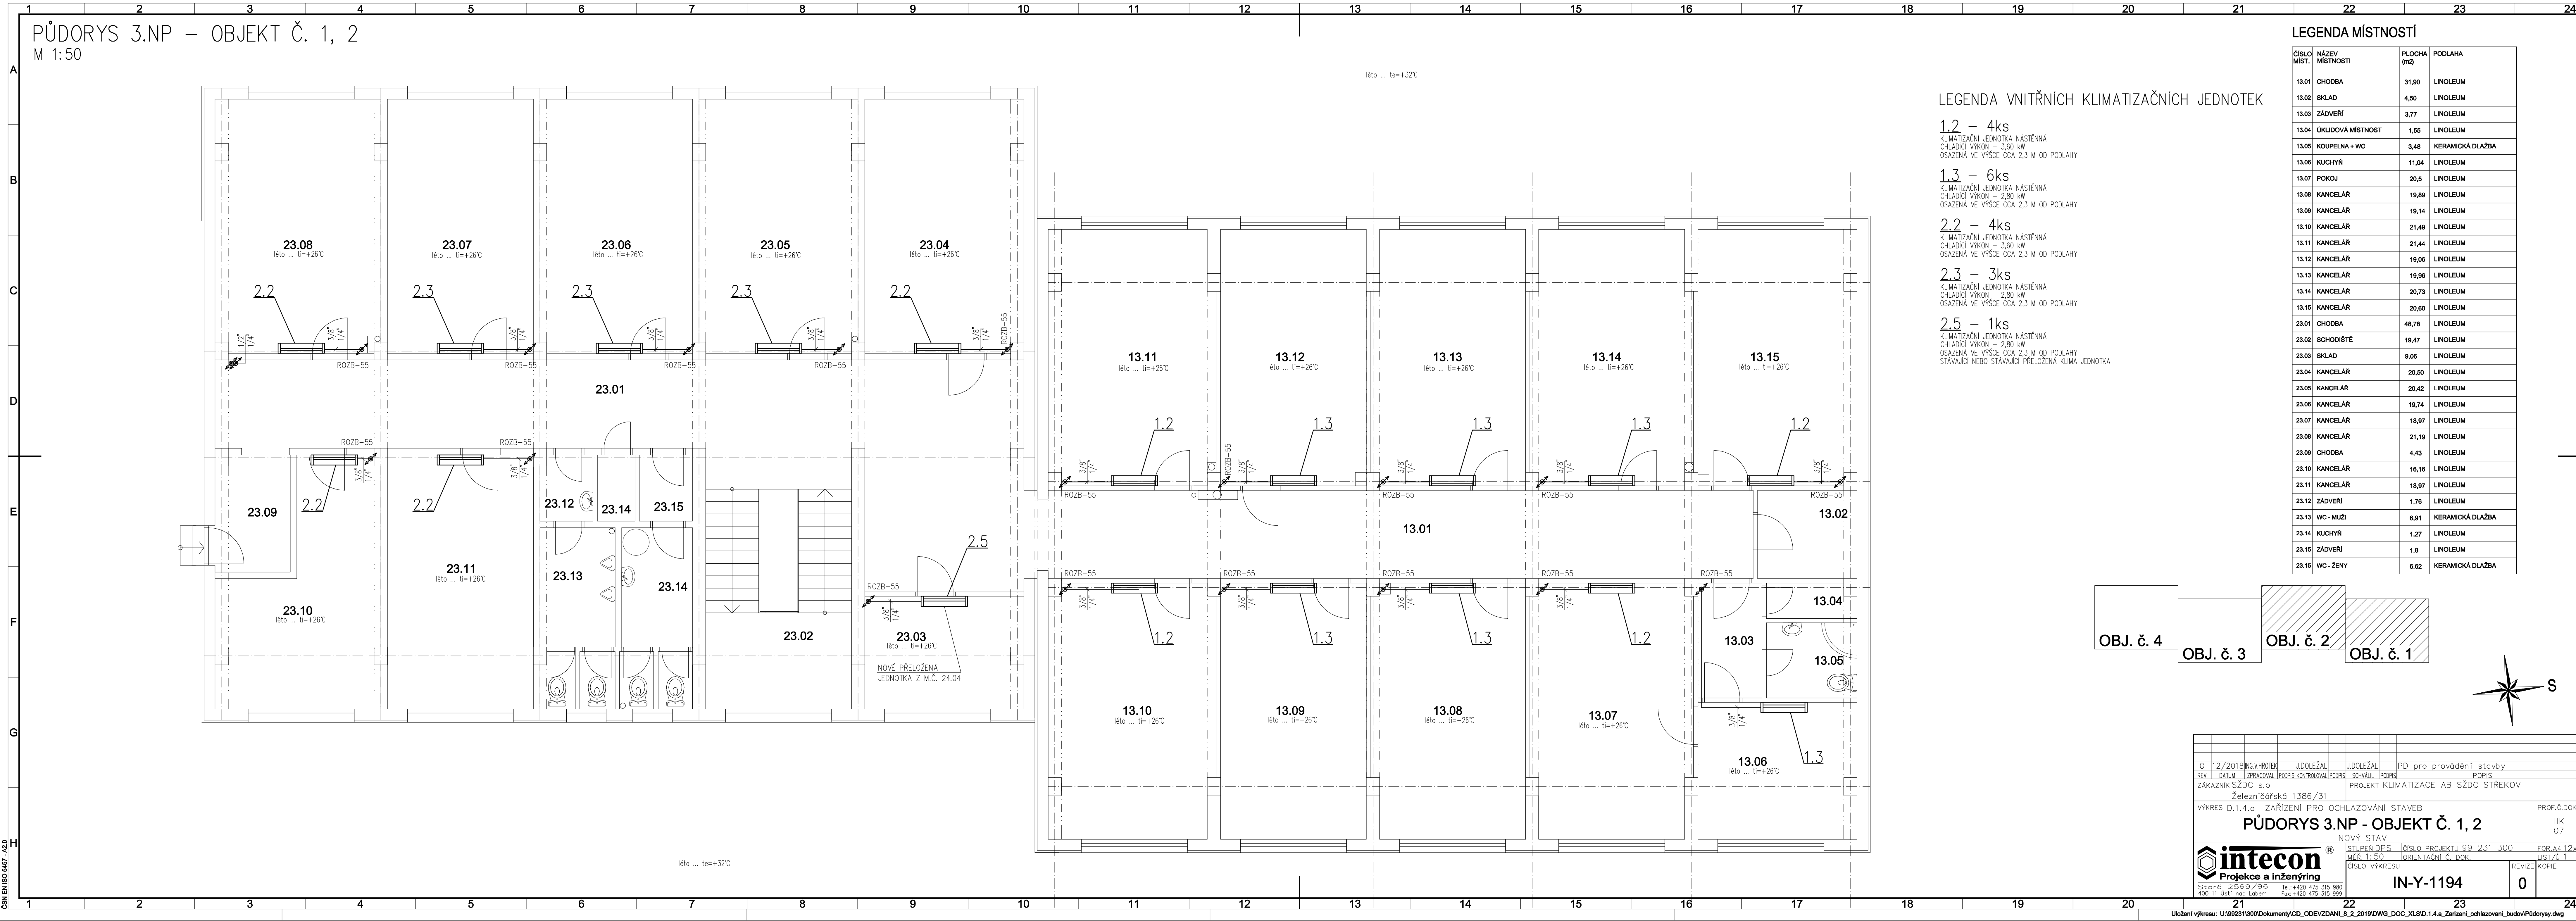

ČÍSLO MÍST	NÁZEV MÍSTNOSTI	POLOHA m2	PODLAHA
13.01	CHOBOA	31,90	LOULEUM
13.02	SKLAD	4,50	LOULEUM
13.03	ZÁDVEŘÍ	3,77	LOULEUM
13.04	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,55	LOULEUM
13.05	KOUPELNA + WC	3,48	KERAMICKÁ DLAŽBA
13.06	KUCHYŇ	11,04	LOULEUM
13.07	POKOJ	23,5	LOULEUM
13.08	KANCELÁŘ	19,89	LOULEUM
13.09	KANCELÁŘ	19,14	LOULEUM
13.10	KANCELÁŘ	21,49	LOULEUM
13.11	KANCELÁŘ	21,44	LOULEUM
13.12	KANCELÁŘ	19,06	LOULEUM
13.13	KANCELÁŘ	19,96	LOULEUM
13.14	KANCELÁŘ	23,3	LOULEUM
13.15	KANCELÁŘ	20,60	LOULEUM
23.01	CHOBOA	46,78	LOULEUM
23.02	SCHODIŠTĚ	19,47	LOULEUM
23.03	SKLAD	9,06	LOULEUM
23.04	KANCELÁŘ	20,50	LOULEUM
23.05	KANCELÁŘ	20,42	LOULEUM
23.06	KANCELÁŘ	19,74	LOULEUM
23.07	KANCELÁŘ	18,97	LOULEUM
23.08	KANCELÁŘ	21,19	LOULEUM
23.09	CHOBOA	4,43	LOULEUM
23.10	KANCELÁŘ	16,16	LOULEUM
23.11	KANCELÁŘ	19,97	LOULEUM
23.12	ZÁDVEŘÍ	1,75	LOULEUM
23.13	WC - MUŽI	6,90	KERAMICKÁ DLAŽBA
23.14	KUCHYŇ	1,27	LOULEUM
23.15	ZÁDVEŘÍ	1,8	LOULEUM
23.16	WC - ŽENY	6,82	KERAMICKÁ DLAŽBA

1.3 4ke

1.3 – 6ks
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ
CHLADICÍ VÝKON – 2,80 kW
OSAŽENÁ VE VÝŠCE CCA 2,3 M OD PODLAHY

2.3 – 3ks
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ
CHLADICÍ VÝKON – 2,80 kW
OSAŽENÁ VE VŠECHE CCA 2,3 M OD PODLAHY



Uložení výkresu: U:\69231\300\ Dokumenty\CD_ODEVZDANI_8_2_2019\DWG_DOC_XLS\1.4.a_Zarizeni_ochlazovani_budov\Plodnyy.dwg