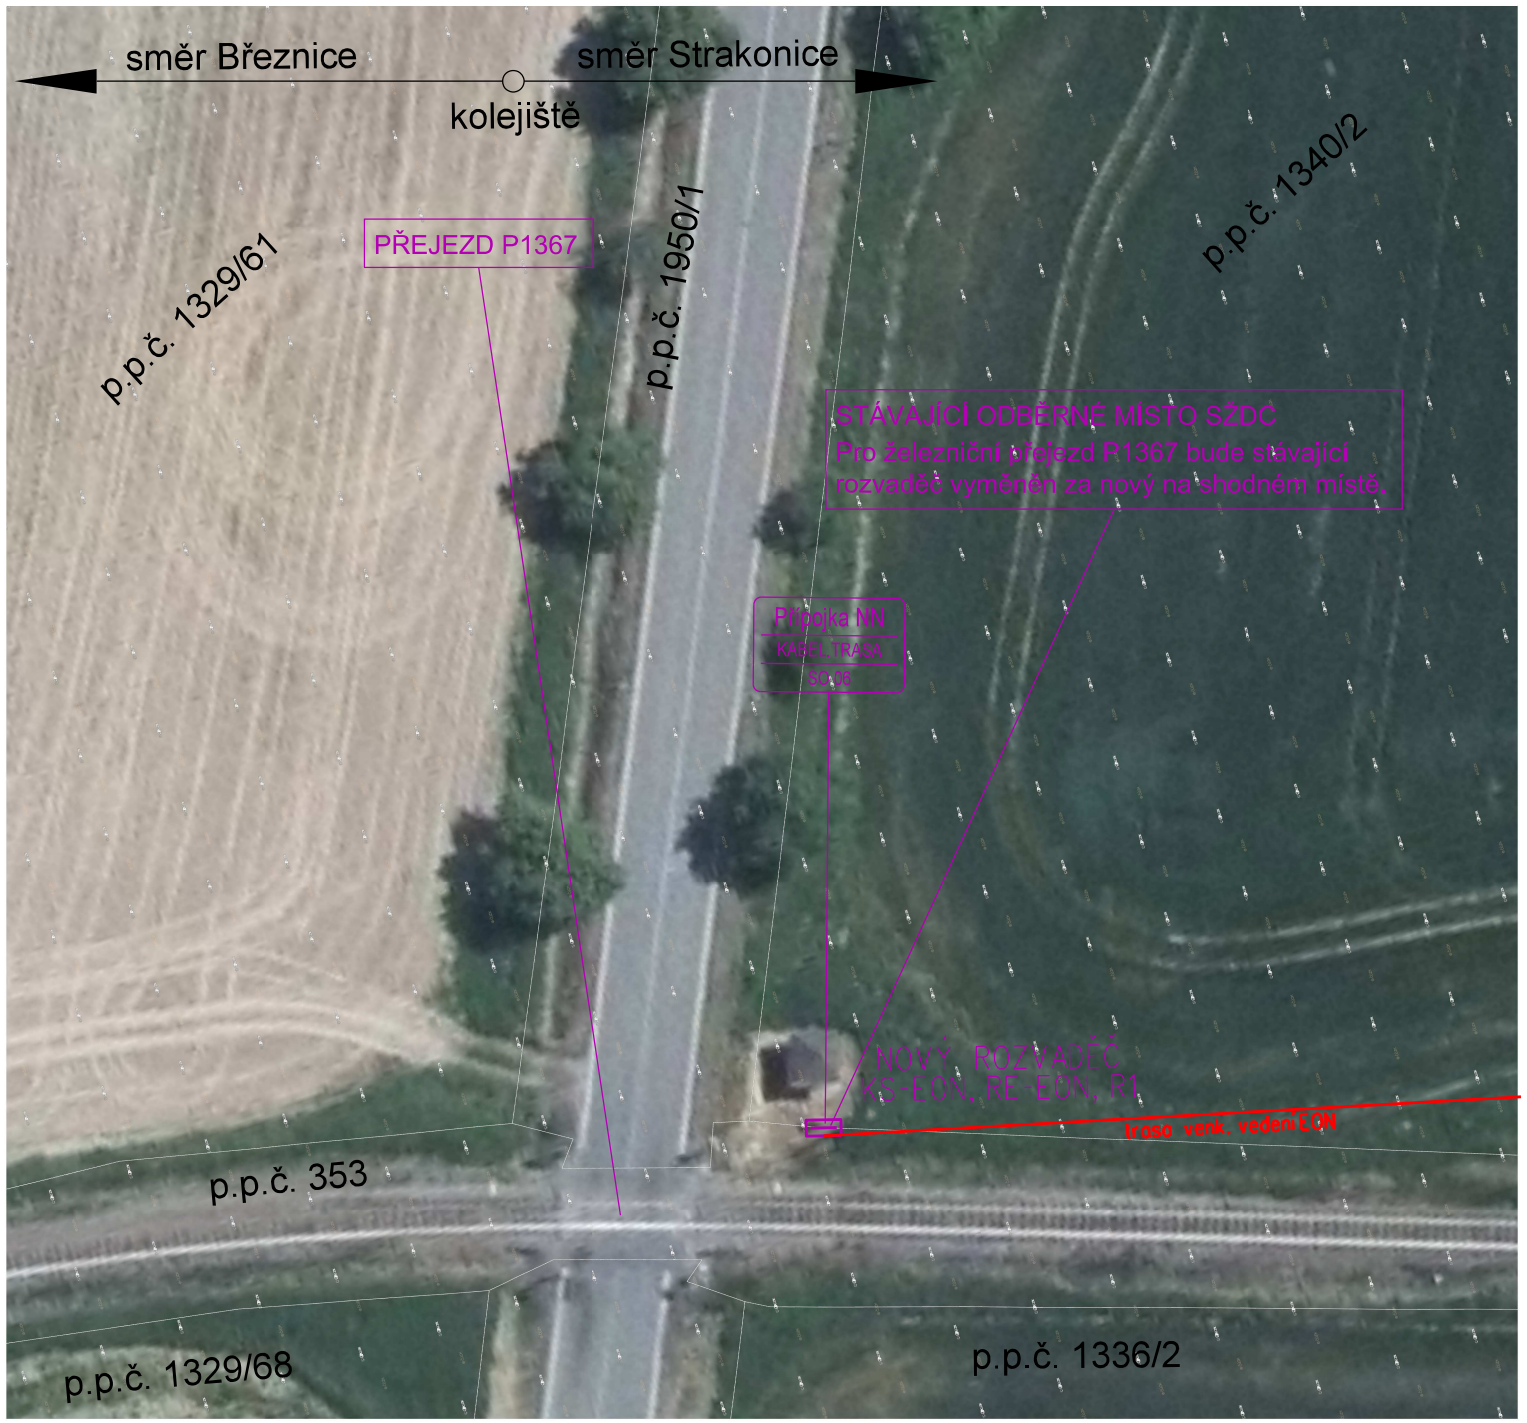

Popis:

- kabelový rozvod SO06, součást tohoto SO
- kabelové vedení EON,a.s.

KS-EON - kabelová skříň, součást tohoto SO

RE-EON - elektroměrový rozvaděč, součást tohoto SO

R1 - rozvaděč SŽDC,s.o., součást tohoto SO



Upozornění:

Tato příloha projektové dokumentace je určena výhradně pro účely připomínkového řízení. Součástí není zákres stávajících inženýrských sítí!

Před zahájením zemních a výkopových prací musí být provedeno ověření a zaměření veškerých stávajících inženýrských sítí a zařízení v zájmovém území včetně jejich vytyčení a označení.

Při realizaci kabelové trasy nesmí dojít k ohrožení stability a poškození drážního tělesa! Kabelové trasy v drážním tělese musí být realizovány po dílčích úsecích a musí být řádně stabilizovány.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MAREK TYR	tms projekt s.r.o. DUBIČNÉ 106, 373 71 RUDOLFOV IČO : 48200891, DIČ : CZ48200891 **PROJEKČNÍ PRACOVIŠTĚ PLZEŇ** WENZIGOVA 8, 301 48 PLZEŇ tel.: 378 229 851, fax 378 229 870
NAVRHL, VYPRACOVAL	JASOŇ SVOBODA	
KRESLIL	JASOŇ SVOBODA	
KONTROLOVAL	ING. MAREK TYR	
OBJEDNATEL	Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa západ	

Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23 ,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Březnice - Strakonice SO06 Přípojka nn pro přejezd P1367 v km 33,149	DATUM	08/2017
	ÚČEL	PSŘ
	POČET FORMÁTŮ	2xA4
	MĚŘÍTKO	-
	ČÁST DOKUMENTACE :	PŘÍLOHA ČÍSLO :
SITUACE 1:500	E.	02