


PŘEDNÍ PANEL

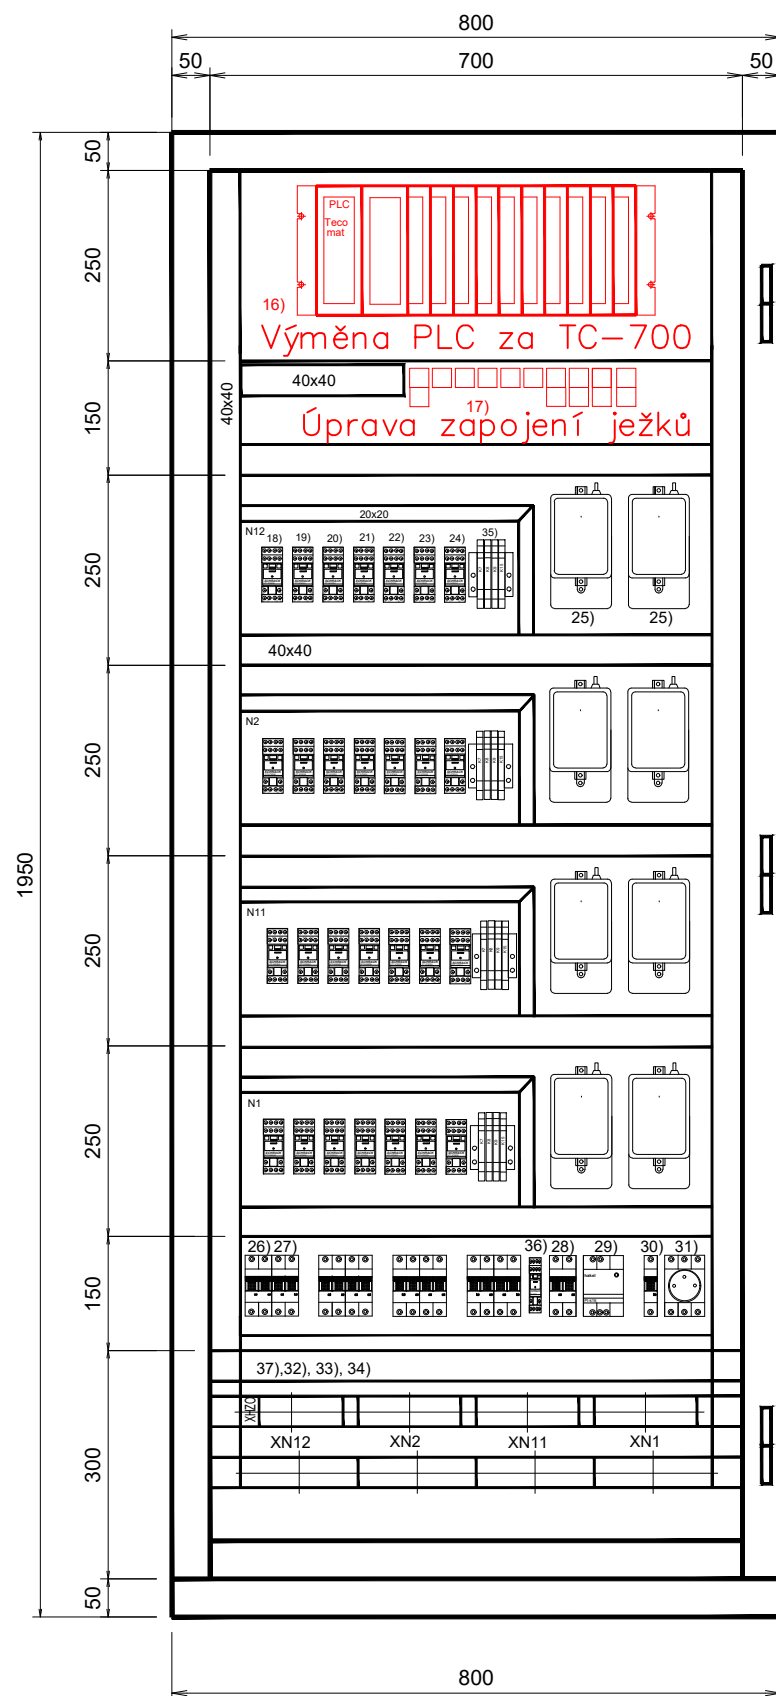



LEGENDA :

Pozice	PK	MJ	Název
16	1	ks	PLC
17	10	ks	X98, X97, X96
18	4	ks	K58.1, K58.2, K58.11, K58.12
19	4	ks	K59.1, K59.2, K59.11, K59.12
20	4	ks	K361.1, K361.2, K361.11, K361.12
21	4	ks	K10.1, K10.2, K10.11, K10.12
22	4	ks	K24.1, K24.2, K24.11, K24.12
23	4	ks	K57.1, K57.2, K57.11, K57.12
24	4	ks	K89.1, K89.2, K89.11, K89.12
24	28	ks	K58 - K89
25	8	ks	FA1.1, FA1.2, FA1.11, FA1.12, FA2.1, FA2.2, FA2.11, FA2.12
26	4	ks	F1.1, F1.2, F1.11, F1.12
27	4	ks	F2.1, F2.2, F2.11, F2.12
28	1	ks	F4
29	1	ks	FV1
30	1	ks	F6
31	1	ks	Z1
32	200	ks	XN.1, XN.2, XN.11, XN.12
33	16	ks	XN1 - XN12
34	18	ks	XN1 - XN12
35	16	ks	K7, K8, K9, K15
36	1	ks	K23
37	2	ks	XHZO

Přístroj	Typ	Výrobce
Program. automat	TECOMAT NS950	RAPID
Kabel se svorkovnicí	TAK6400..	Teco Kolín
Relé pomocné	PT570024	24V DC 4P/5A
Relé pomocné	PT570024	24V DC 4P/5A
Relé pomocné	PT570024	24V DC 4P/5A
Relé pomocné	PT570110	110V DC 4P/5A
Relé pomocné	PT570110	110V DC 4P/5A
Relé pomocné	PT570110	110V DC 4P/5A
Relé pomocné	PT570110	110V DC 4P/5A
Patice relé	YPT78704	SCHRACK
Nadproudové mžik.relé	A15 0,8-3,2A 50Hz 1R	V111329003
Jistič DC dvoupólový	L7 - 16/2/C - DC	16A DC
Jistič DC dvoupólový	L7 - 4/2/C - DC	4A DC
Jistič DC dvoupólový	L7 - 6/2/C - DC	6A DC
Přepětová ochrana	PI-k 16 /110V DC	HAKEL
Jistič AC jednopólový	L7 - 6/1/C	6A AC
Zásuvka	ZS 203	230V/16A AC
Řadová svorka	M4/6 5116	ENTRELEC
Koncová svěrka	C4	ENTRELEC
Přepážka		ENTRELEC
Relé pomocné	34.51.7.110	FINDER
Relé pomocné	RP421024	24V DC 2P/5A
Řadová svorka	RSA4	ELEKTRO

PS: Je možné použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení či řešení.

HLOUBKA ROZVADĚCE 600 mm
ROZVADĚČ MÁ PŘEDNÍ I ZADNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ
KRYTÍ IP 20/00
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
NAPÁJENÍ :
1 N PE ~ 50Hz 230V SÍŤ TN-S
OVLÁDÁNÍ :
2 - 110V SÍŤ IT (S HLÍDAČEM IZOLAČNÍHO STAVU)

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT SO, PS:	Ing. Svoboda Jiří		Projektování elektrických zařízení Ing. JIŘÍ SVOBODA Příčná 422, 784 01 Červenka R.Č. ČKAIT: 0011367 IČ: 01394223		
NAVRHL, VYPRACOVAL:	Ing. Svoboda Jiří				
INVESTOR:	SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové				
KRAJ, OÚ:	Pardubický, ÚSTÍ NAD ORLICÍ				
NÁZEV AKCE: Oprava trakčních usměrňovačů U1 + U2 + SKŘ na TNS Rudoltice ČÁST: PS 580 131 TNS Rudoltice, DŘT a SKŘ Ovládací skříň MAN - přístrojový panel přední			ÚČEL: PD	MĚŘÍTKO:--	
			DATUM: 11/2017	FORMÁT: A3	
			Č. VÝKRESU: 580131-15	POČET DÍLŮ:	
			ČÁST: --	PŘÍLOHA Č.: 15	