

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 19970/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Helena Baštlářová

Telefon: 972 524 081
Mobil: 724 129 033
E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 19.12.2014

dle rozdělovníku

Modernizace ŽST Karlovy Vary – výpravní budova

Dodatečné informace zadavatele č. 8 - odpovědi na zasláné dotazy dodavatelů

V souladu se zněním článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zasláné **dotazy dodavatelů** takto:

Dotaz č. 39:

Ve výkaze výměr SO 03 Demolice jsou položky:

4	979083191	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m	t	30 744,000
7	979083117	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m	t	30 744,000
8	979083117	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m	t	2 196,000

Předpokládáme, že z vybouraných hmot je 2.196.000,- t určeno k odvozu na skládku (617,- t je určeno k drcení). V položce č. 8 je řešen odvoz na skládku těchto vybouraných hmot za prvních 6-ti km, v položce č. 4 je řešen odvoz za dalších 14 km ($2.196.000 \times 14 = 30.744.000,-$), celkem tedy je uvažován odvoz na skládku do 20 km. Předpokládáme, že položka č. 7 je ve výkazu výměr uvedena omylem a proto ji oceníme nulovou cenou. Je náš předpoklad správný?

Odpověď:

Ve výkazu výměr SO 03 Demolice byla položka č. 7 zrušena. Upravený výkaz výměr je v příloze těchto Dodatečných informací.

Dotaz č. 40:

Místnost *OP51 Sdělovací technologie* je dle požární zprávy samostatným požárním úsekem P1N1.2/2 – III.SP.B. Z řezů je ovšem zřejmé, že tento požární úsek nemá žádné zastropení a nemá tak žádnou vodorovnou požárně odolnou konstrukci v úrovni stropu. Bude přepracována požární zpráva, nebo bude místnost *OP51* doplněna o podhled s požární odolností v souladu s požární zprávou?

Odpověď:

Místnost OP 51 Sdělovací technologie má v tabulce místností na výkrese č. E.1.1.2.5 půdorys 1np.pdf uváděný strop ST4 – dvojitý podhled s požární odolností. Výkres č. E.1.1.2.5 půdorys 1np.pdf přiložen v příloze těchto Dodatečných informací. Dále je přiložen i řez E.1.1.2.8_řezy podélné C-C, D-D.

Dotaz č. 41:

Zadavatel uvádí v části E.1.1.3_STATIKA, dokumentu „255-03-06-001_08_TZ“, odst .1. Úvod – všeobecné podmínky následující:

Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá dodavatelská firma a proto odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné finanční nároky na základě chybějící znalostí nebudou uznány.

Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v každém detailu a Zhotovitel bude nucen učinit projektové odhady ohledně prací. Jestliže v průběhu výběrového řízení a výstavby se ukážou tyto odhady nesprávnými nebo budou potřebovat pozměnit, půjde to na plnou odpovědnost Zhotovitele a ne Projektanta ani Objednatele.

Žádáme zadavatele, aby zadávací podmínky byly stanoveny s přesně stanoveným rozsahem objednávaných prací definovaných výkazem výměr a projektovou dokumentací. Nyní určené ustanovení přenáší zodpovědnost za zadání na jednotlivé uchazeče a nezaručuje tak, že zadavatel obdrží vzájemně porovnatelné nabídky, neboť každý z uchazečů může zvolit různé technické řešení, které ovšem není předmětem hodnocení.


Přesto, že v tomto případě vystupuje zadavatel jako sektorový zadavatel, je jeho povinností zajistit takové podmínky, jež zaručí všem uchazečům shodné podmínky s cílem zadavatele obdržet porovnatelné nabídky. Žádáme tedy zadavatele o vpuštění výše uvedeného ze zadávací dokumentace.

Odpověď:

Zadavatelem poskytovaná zadávací dokumentace obsahuje v Dílu 4 s názvem Soupis prací, kompletní soupis prací pro tuto veřejnou zakázku, který uchazeči ocení dle požadavků zadavatele (viz. zadávací dokumentace – Díl 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, část 2 – Pokyny pro dodavatele, bod 14. Požadavky na zpracování nabídkové ceny). Tímto zadavatel zaručí všem uchazečům shodné podmínky.

Přílohy:

- výkaz výměr, vč. rekapitulace - Modernizace ŽST Karlovy Vary – výpravní budova
- E.1.1.2.5 půdorys 1np.pdf
- E.1.1.2.8_řezy podélné C-C, D-D

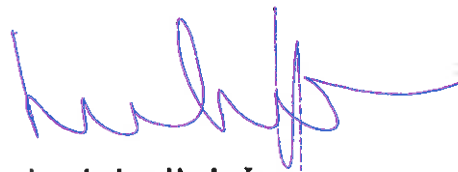

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel