



Legenda

- Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení NN do 1kV
- kabelová trasa zabezpečovacích a sděl. kabelů stávajících
- kabelová trasa zabezpečovacích kabelů nových
- nabíjecí kabel pro technologický objekt
- uložení kabelů v chrániče
- technologický objekt
- výstražník bez závoru
- výstražník se závorou
- označení provozního souboru (PS 01-13-01)
- označení stavebního objektu (SD 01-36-01)
- hranice stavby

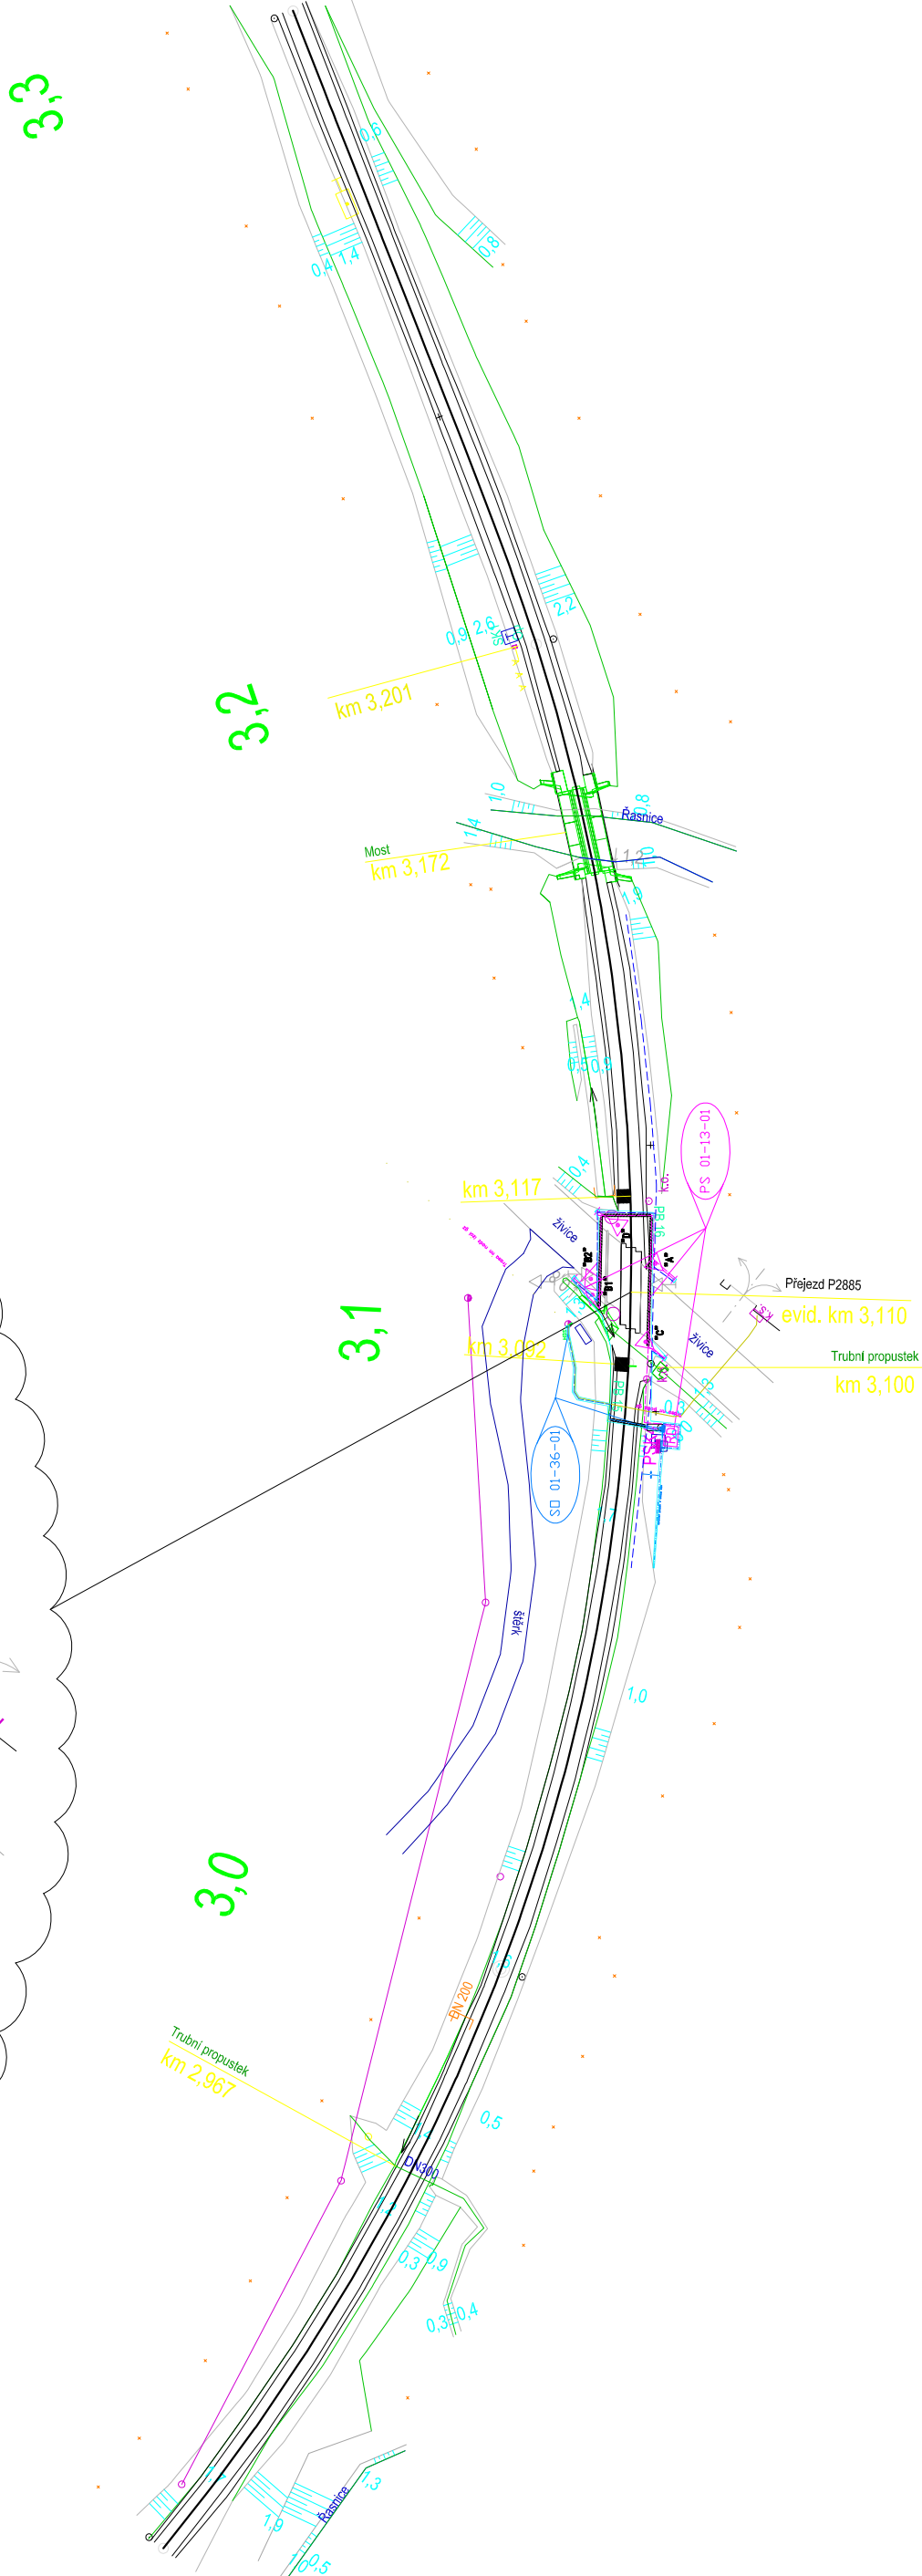

							Číslo soupřavy
1.	Zpracování připomínek				21.1.2018		
č. změny	Zdůvodnění změny				Datum	Podpis	

<p>Investor, objednatel:</p>  <p>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dílčedna 1003/7 110 00 Praha 1</p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p>
<p>Ing. Milouš Janík</p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p>
<p>Odpor. projektant PS, SO, části</p>	<p>Rynda Martin</p>
<p>Vypracoval</p>	<p>Rynda Martin</p>
<p>Technická kontrola</p>	<p>Rynda Martin</p>
<p>DOPLNĚNÍ ZÁVOR NA PŘEJEZDU P2885 V KM 3,110 NA TRATI FRÝDLANT V Č. - JINDŘICHOVICE POD SMRKEM</p> <p>PS 01-13-01 - PZS v km 3,110 SO 01-36-01 - Přípojka PZS v km 3,110</p> <p>POLOHOPISNÝ VÝKRES</p>	<p>MONZAS, spol. s r.o. Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí n. L. tel./fax: +420 425 200 266 e-mail: monzas@monzas.cz</p> <p>ISPROFIN 500 353 005</p> <p>Datum 09/2017</p> <p>Stupeň PD</p> <p>Měřítko 1:1000</p> <p>Část C2</p> <p>Číslo 01</p>