


# SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PE 100 - DN 80

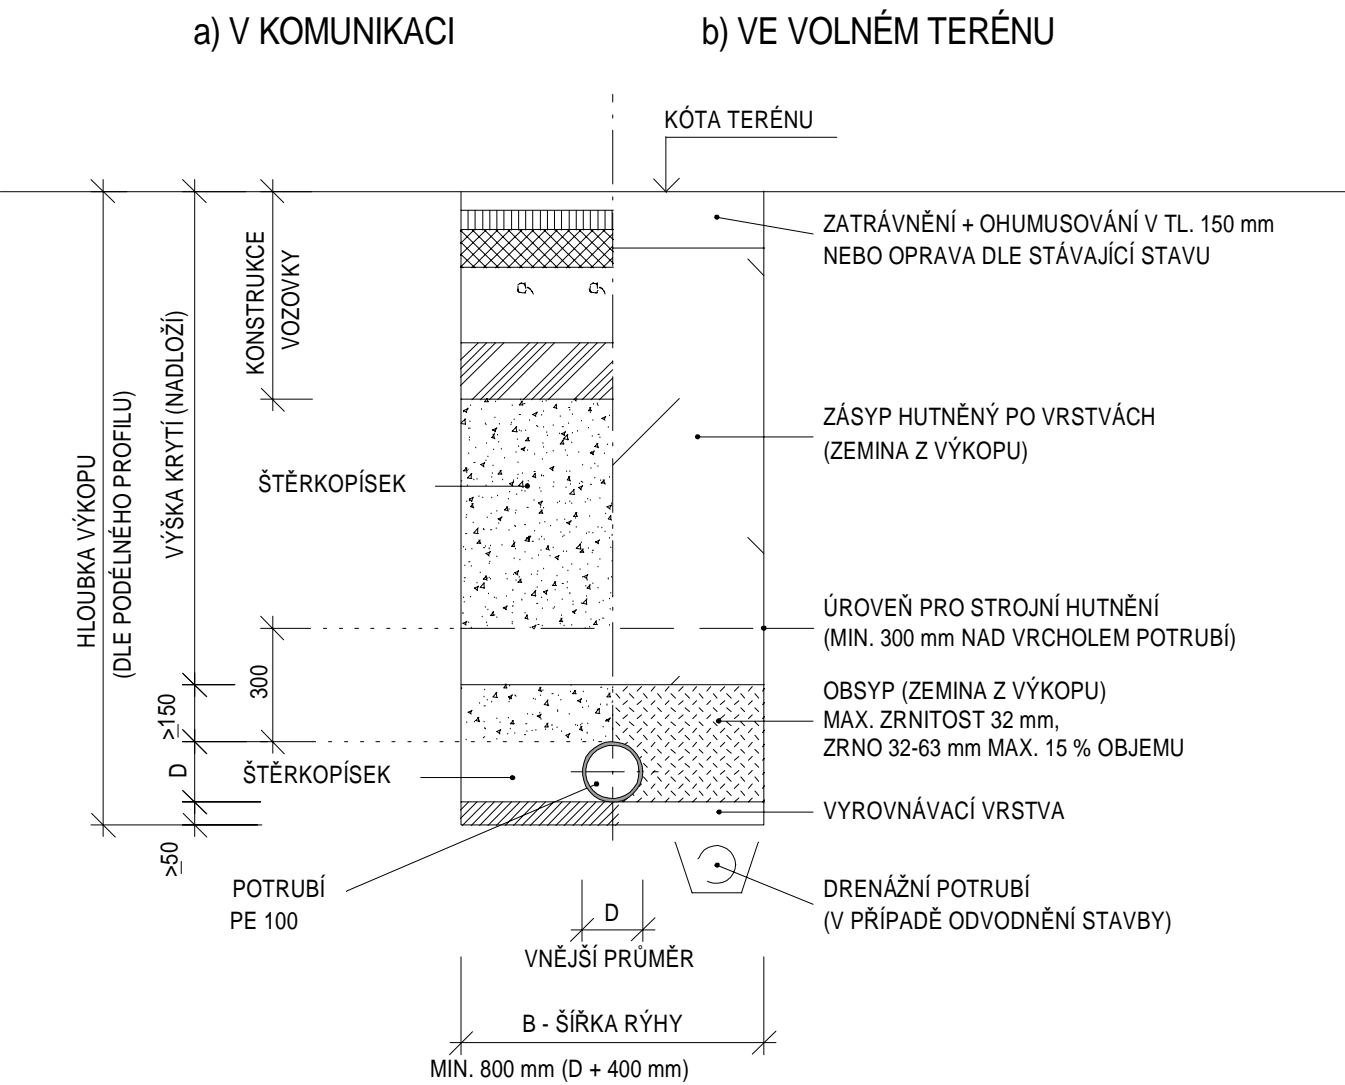

POZNÁMKA:  
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

INGVAMA

inženýrská a projektová spol. s r.o.

|                    |   |                      |            |
|--------------------|---|----------------------|------------|
| Vedoucí projektant | Ing Václav Mach                                   |                      |            |
| Projektant objektu | Ing Václav Mach                                   |                      |            |
| Vypracoval         | Zdeněk Valenta                                    |                      |            |
| Investor           | SŽDC, s.o., Obl.řed.Plzeň, Sušická 23, Plzeň      | Stupeň               | D(UR+SP)   |
| Obec - kraj        | Nezvěstice, pověř.obec Plzeň, Plzeňský kraj       | Datum                | 09/2019    |
| Stavba - objekt    | <b>Prodloužení vodovodu<br/>v obci Nezvěstice</b> | Číslo zakázky        |            |
|                    |   | Počet A <sub>4</sub> |            |
|                    |   | Měřítko              |            |
| Obsah              | <b>PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ</b>                 | Číslo přílohy        | <b>D.3</b> |