


ROZVODNA NN V BUDOVĚ RZZ

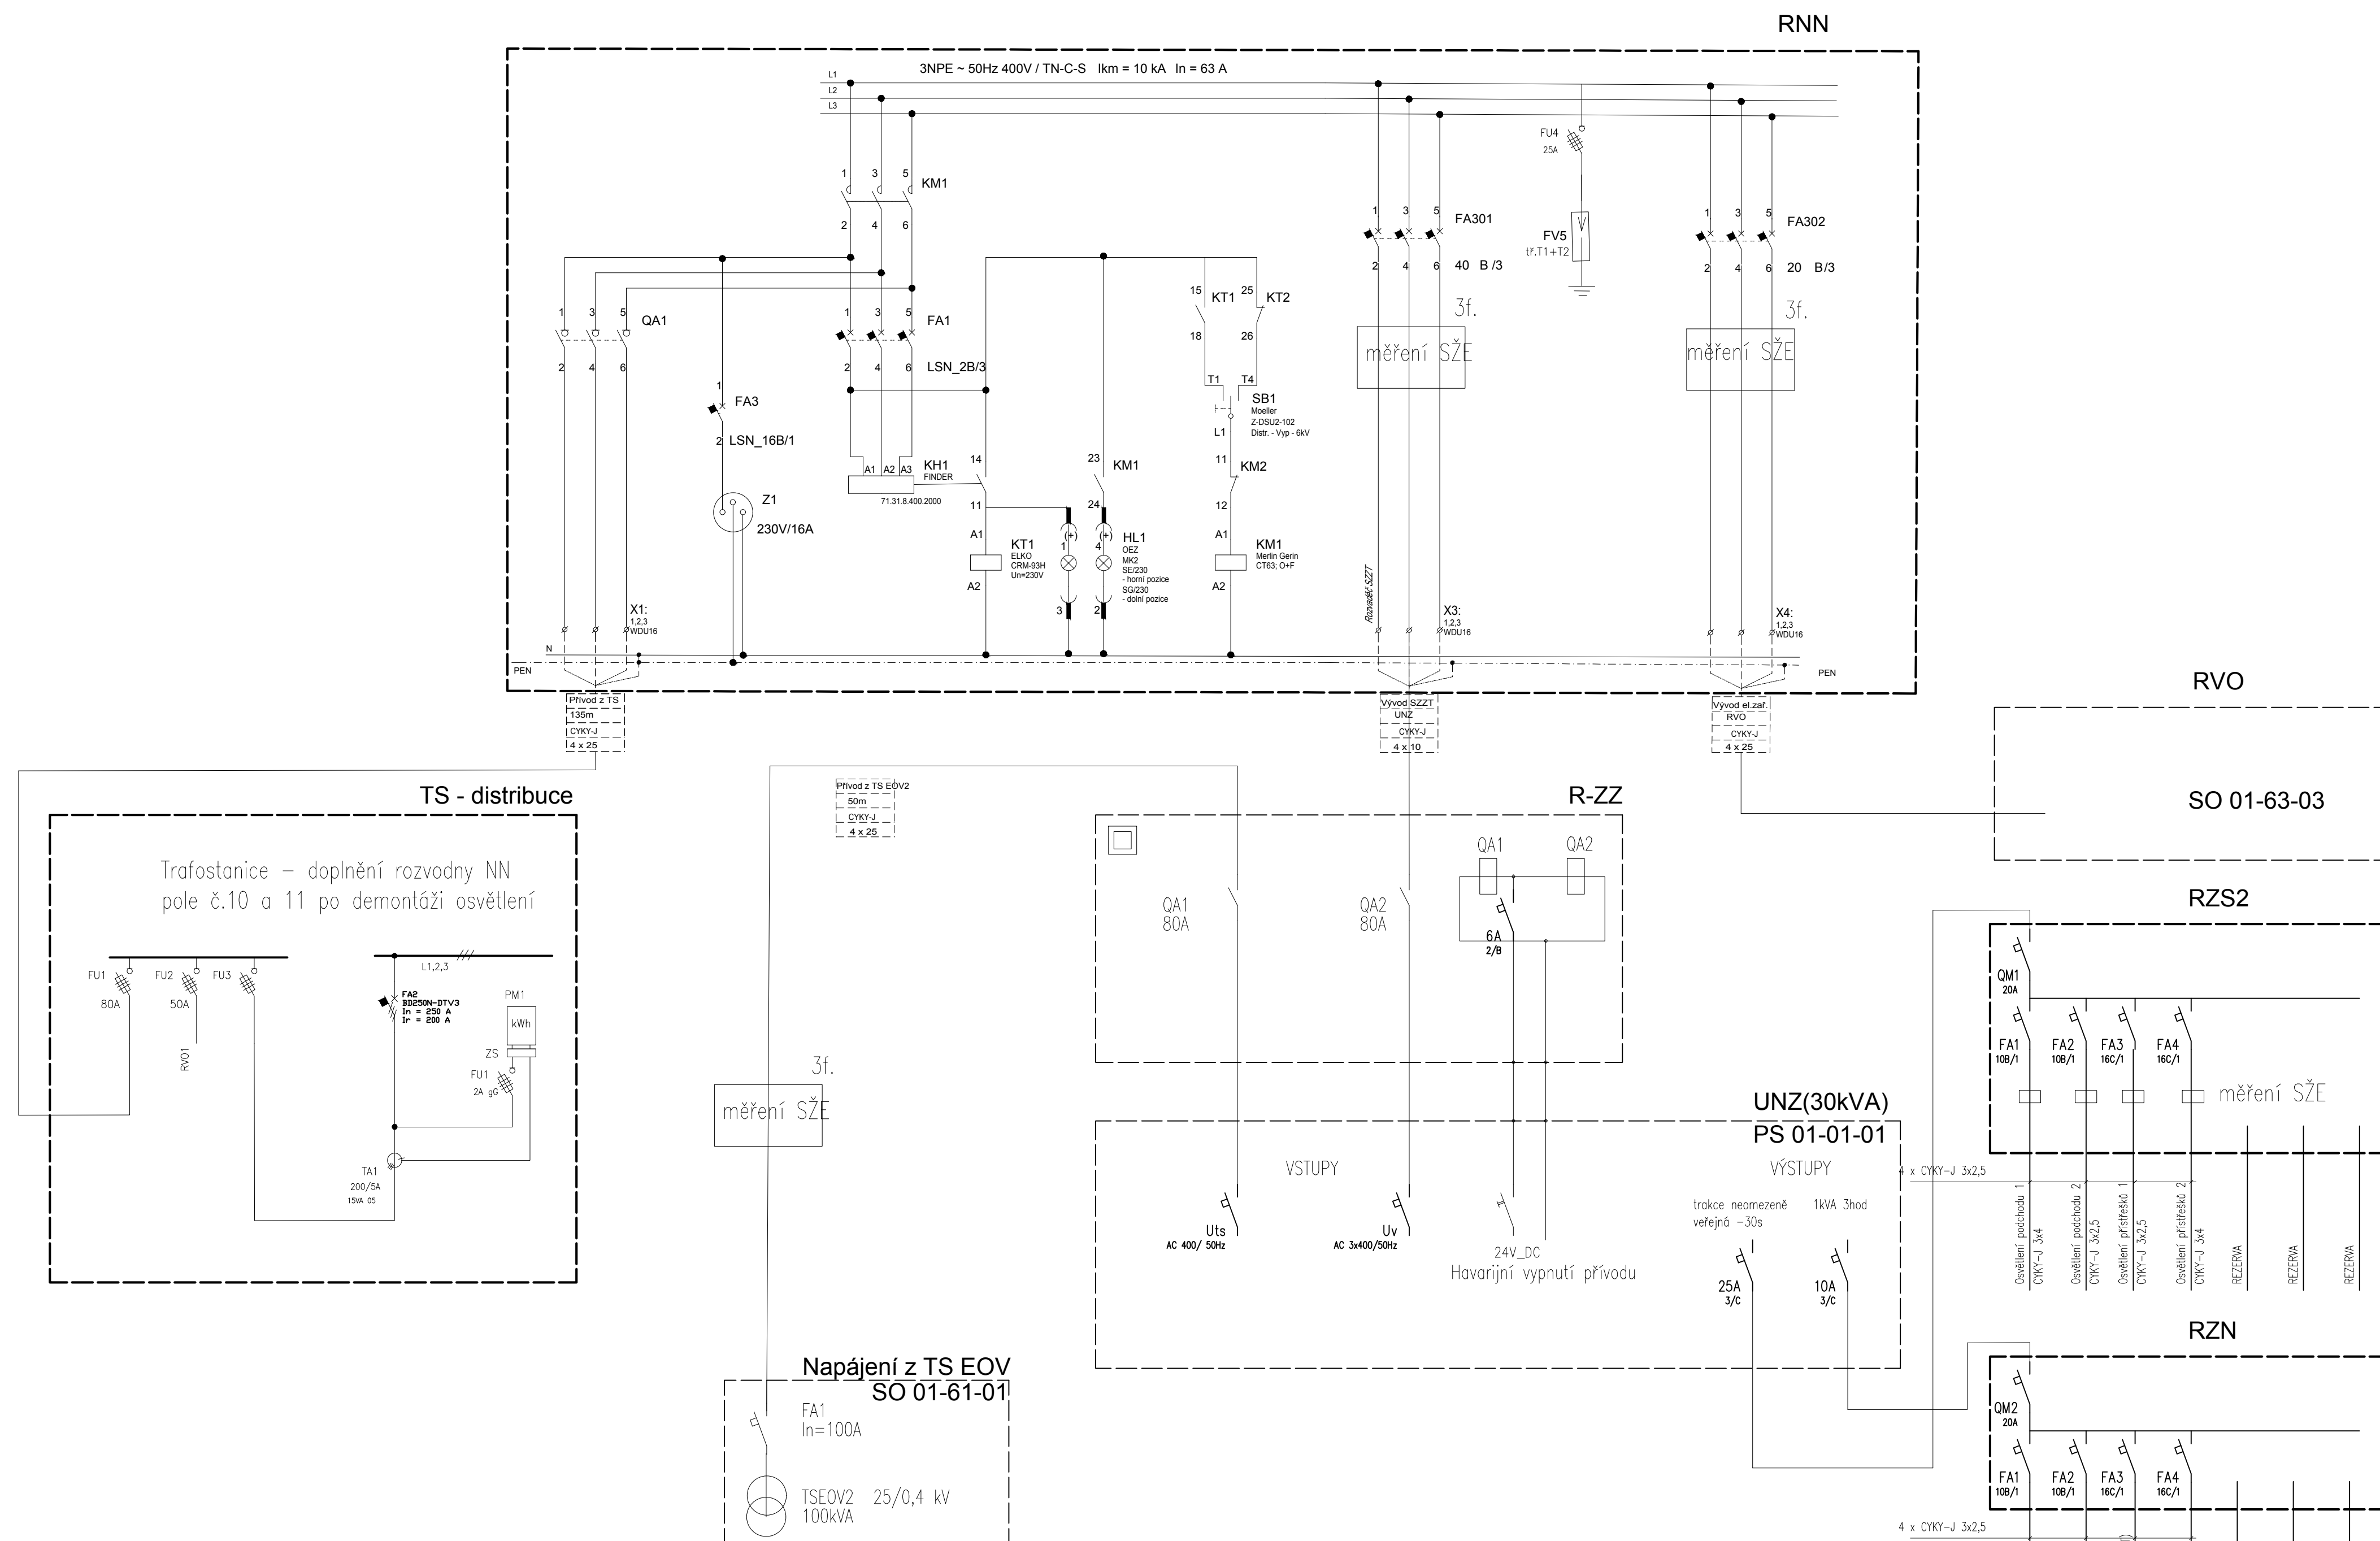

V místech souběhu kab. trasy s kabely DOÚO (SO 01-63-05) jsou výkopové práce zahrnuty v objektu DOÚO.

SO 01-63-01 - Tabulka kabelů - Žst. Chodov, úprava rozvodů NN

p.č.	Napájené zařízení	Odkud	typ kabelu	Délka kabelů
				[m]
1	RNN	TS	CYKY-J 4x25	135
2	R-ZZ	TS EOV2	CYKY-J 4x25	50
3	R-ZZ	RNN	1-CYKY(J) 4x25	20
4	RZS2	UNZ	CYKY(J) 5x10	8
5	RZN	UNZ	CYKY(J) 5x10	15
6	DOTS	RZN	CYKY(J) 3x2,5	25
7	DŘT	RZN	CYKY(J) 3x2,5	25
8	RDOO	RZN	CYKY(J) 3x2,5	25
9	POZ	RZN	CYKY(J) 3x2,5	25
10	RVO	RNN	CYKY-J 4x25	15

RNN

In=63A, I_{km}=10,0 kA, I_p=23,6 kA
 Napětová soustava 3PEN AC 50Hz 400V/TN-C-S
 Křížové provedení
 Rozměry (ŠxHxV) 4000x500x2000 mm
 Přívody, vývody spodem
 IP40/00

RZZ

In = 125 A
Napěťová soustava 3NPE AC 50Hz 400V/TN-S
nástěnné provedení
Rozměry (šxhxxv) 600x300x800 mm Počet polí 1
Přívody, vývody spodem
IP55/20
Dvojitá izolace


RZS2

In = 25 A
Napětíová soustava 3NPE AC 50Hz 400V/TN-S
Nástěnné provedení
Rozměry (šxhvx) 600x320x800 mm
Počet polí 1
Přívody, vývody spodem
IP40/20









RZN

In = 25 A
Napěťová soustava 3NPE AC 50Hz 400V/TN-S
Nástěnné provedení
Rozměry (šxhvxv) 600x320x800 mm
Počet polí 1
Přívody, vývody spodem
IP40/20

DISPOZICE V BUDOVĚ RZZ



ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 11/2015

Známa:	Název zmény:	Datum:	Provedl:	Podpis:	
Investor, objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1		kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 1965/278, 190 00 Praha 9			
Sdružení "METROPROJEKT + KTA technika", člen sdružení: KATA technika spol. s r.o., Klatovská 100, 301 00 Píseň tel. 378 023 411, e-mail: kta@kata-technika.cz ID datové schránky: fw3g5xh					
METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		 		Souprava číslo:	
HIP:	Podpis:	Název a účel díla:			
Ing. Petr Vyskočil  tel.: 296 154 153		PERONIZACE ŽST CHODOV			
Shupek:	Projekt stavby / DSP				
Zpracovatelský útvar: K Ládví 180520 184 00 Praha 9 tel.: +420 284 021 111 www.elektroline.cz		Název výtahů:		E	
Vedoucí útvoru: Ing. Tomáš Koranda 	Podpis:	STAVEBNÍ ČÁST TRAKTÁŘ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZVODY VN, NN, OSVĚTLENÍ A DOO		E.3	
Odpovědný projektant: Ing. Kateřina Švehlová 	Podpis:	Název příloh:		E.3.6	
Vypracoval: Ing. Kateřina Švehlová 	Podpis:	SO 01-63-01 ŽST Chodov, úprava rozvodů NN Schéma zapojení		E.3.6.1	
Sheet: znal.	VZ/2036	Datum:	09/2015	Číslo příll:	
Počet formátů:	8xA4	Měřiko:	-	IČD:	15 6676 05 03 02 01
					002